(по списку рассылки)

**МИНИСТЕРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНРЕГИОН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

*Садовая-Самотечная улица, дом 10/23, строение 1,
город Москва, Российская Федерация, ГСП-4, 127994
Тел. 694-35-55; факс 699-38-41*

19.01.2012 № 721-АП/08

На № _____ *от* _____

Министерством регионального развития Российской Федерации подготовлен проект свода правил «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (далее – проект свода правил), который в установленном порядке проходил публичные обсуждения с 17 января по 18 апреля 2011 г. и с 27 сентября по 27 ноября 2011 г. Кроме того, проект свода правил обсуждался на различных общественных и научных площадках.

В связи с тем, что проект свода правил может повлиять на экономическую составляющую строительства, просьба высказать мнение о целесообразности принятия данного документа в представленной редакции не позднее 10 февраля 2011 г.

Приложение: на 93 л., в 1 экз.

А.А. Попов

Исп. В.В. Цветков
Тел. 980-25-47 доб. 28046

Минрегион России
Исх. №721-АП/08
от 19.01.2012

Министерство регионального развития
Российской Федерации

СВОД ПРАВИЛ **СП 50.13330.2012**

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

Актуализированная редакция

СНиП 23-02-2003

Москва 2012

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки — постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил».

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ – Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН).

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 2012 г. № и введен в действие с 2012 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Информация об изменениях к настоящему актуализированному своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет

© Минрегион России, 2011

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минрегиона России

Содержание

	Введение	V
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	1
4	Общие положения	1
5	Тепловая защита зданий	2
6	Теплоустойчивость ограждающих конструкций	8
7	Воздухопроницаемость ограждающих конструкций	10
8	Защита от переувлажнения ограждающих конструкций	12
9	Теплоусвоение поверхности полов	16
10	Требования к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий	18
Приложение А (справочное)	Перечень нормативных документов	22
Приложение Б (обязательное)	Термины и определения	23
Приложение В (обязательное)	Карта зон влажности	26
Приложение Г (обязательное)	Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий	28
Приложение Д (справочное)	Форма для заполнения энергетического паспорта проекта здания	33
Приложение Е (обязательное)	Расчет приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания или выделенной ограждающие конструкции	37
Приложение Ж (обязательное)	Расчет удельной теплозащитной характеристики здания	41
Приложение И (справочное)	Коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции	43
Приложение К (рекомендуемое)	Оптимизация оболочки здания по окупаемости энергосберегающих мероприятий	44
Приложение Л (рекомендуемое)	Расчет приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций	47
Приложение М (рекомендуемое)	Методика теплофизического расчета навесных фасадных систем с вентилируемой воздушной прослойкой	49

Приложение Н (справочное)	Сопротивления паропроницанию листовых материалов и тонких слоев пароизоляции	54
Приложение П (справочное)	Пример расчета приведенного сопротивления теплопередаче фасада жилого здания с использованием расчетов температурных полей	55
Приложение Р (справочное)	Пример расчета удельной теплозащитной характеристики здания	60
Приложение С (справочное)	Процедура расчета и пример оптимизации оболочки здания по окупаемости энергосберегающих мероприятий	64
Приложение Т (справочное)	Пример составления раздела «Энергоэффективность» проекта жилого дома	70
Приложение У (справочное)	Сопротивления воздухопроницанию слоев конструкций	77
Приложение Ф (справочное)	Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий	78
Библиография		87

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий свод правил составлен с целью повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки.

В разработке настоящего документа принимали участие: кандидат технических наук Н.П.Умнякова, доктор технических наук В.Г.Гагарин, кандидаты технических наук В.В.Козлов, И.Н.Бутовский (НИИСФ), кандидат технических наук О.А.Ларин (ОАО «КТБ ЖБ»), кандидат технических наук в.с.Беляев (ЦНИИЭП жилища).

СВОД ПРАВИЛ

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

THERMAL PERFORMANCE OF THE BUILDINGS

Дата введения 2012- -

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий свод правил распространяются на проектирование тепловой защиты строящихся или реконструируемых жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий общей площадью более 50 м^2 (далее — зданий), в которых необходимо поддерживать определенный температурно-влажностный режим.

Нормы не распространяются на тепловую защиту:

культовых зданий;

жилых и общественных зданий, отапливаемых периодически (менее трех дней в неделю) или сезонно (непрерывно менее трех месяцев в году);

временных зданий, находящихся в эксплуатации не более двух отопительных сезонов;

теплиц, парников и зданий холодильников;

зданий, строений, сооружений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);

строений и сооружений в составе инженерного обеспечения объекта - трансформаторные подстанции, котельные, КНС, ВНС, ЦТП и т.д.

Уровень тепловой защиты указанных зданий устанавливается соответствующими нормами, а при их отсутствии — по решению собственника (заказчика) при соблюдении санитарно-гигиенических норм.

Настоящие нормы при строительстве и реконструкции существующих зданий, имеющих архитектурно-историческое значение, применяются в каждом конкретном случае с учетом их исторической ценности на основании решений органов власти и согласования с органами государственного контроля в области охраны памятников истории и культуры.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем своде правил использованы ссылки на нормативные документы, приведенные в приложении А.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе использованы термины и определения, приведенные в приложении Б.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Проектирование зданий должно осуществляться с учетом требований к ограждающим конструкциям, приведенных в настоящих нормах, в целях обеспечения:

заданных параметров микроклимата, необходимых для жизнедеятельности людей и работы технологического или бытового оборудования;

тепловой защиты;

защиты от переувлажнения ограждающих конструкций;

эффективности расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

необходимой надежности и долговечности конструкций.

Издание официальное

Долговечность ограждающих конструкций следует обеспечивать применением материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, коррозионную стойкость, стойкость к температурным воздействиям, в том числе циклическим, к другим разрушительным воздействиям окружающей среды), предусматривая в случае необходимости специальную защиту элементов конструкций.

4.2 В нормах устанавливают требования к:

приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания;

удельной теплозащитной характеристике здания;

ограничению минимальной температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года, за исключением светопрозрачных конструкций с вертикальным остеклением (с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более);

теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года;

воздухопроницаемости ограждающих конструкций;

влажностному состоянию ограждающих конструкций;

теплоусвоению поверхности полов;

показателю энергетической эффективности здания;

составу Энергетического паспорта.

4.3 Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по таблице 1.

Таблица 1 — **Влажностный режим помещений зданий**

Режим	Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре, °С		
	до 12	св. 12 до 24	св.24
Сухой	До 60	До 50	До 40
Нормальный	Св. 60 до 75	Св. 50 до 60	Св. 40 до 50
Влажный	Св.75	Св 60 до 75	Св 50 до 60
Мокрый	—	Св. 75	Св. 60

4.4 Условия эксплуатации ограждающих конструкций А или Б в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства, необходимые для выбора теплотехнических показателей материалов наружных ограждений, следует устанавливать по таблице 2. Зоны влажности территории России следует принимать по приложению В.

Таблица 2 — **Условия эксплуатации ограждающих конструкций**

Влажностный режим помещений зданий (по таблице 1)	Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности (по приложению В)		
	сухой	нормальной	влажной
Сухой	А	А	Б
Нормальный	А	Б	Б
Влажный или мокрый	Б	Б	Б

5 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

5.1 Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:

а) приведенные сопротивления теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должны быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно – гигиеническое требование)

Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в).

Поэлементные требования

5.2 Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, $R_o^{норм}$, м^2·°С/Вт, следует определять по формуле

$$R_o^{норм} = R_o^{тр} \cdot m_p, \qquad (5.1)$$

где $R_o^{тр}$ - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, м^2·°С/Вт, следует принимать в зависимости от градусо-суток отопительного периода, ГСОП, °С·сут/год, региона строительства и определять по таблице 3;

m_p – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства принимаемый для стен не менее $m_p = 0,63$, для светопрозрачных конструкций не менее $m_p = 0,95$, для остальных ограждающих конструкций не менее $m_p = 0,8$. Повышение значений коэффициента m_p для конкретного региона должно быть обосновано экономическим расчетом.

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) °С·сут/год, определяют по формуле

$$ГСОП = (t_в - t_{от}) \cdot z_{от} \qquad (5.2)$$

где $t_{от}$, $z_{от}$ - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут./год, отопительного периода, принимаемые по СП для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, а при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых не более 10 °С;

$t_в$ – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 3 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20—22 °С), для группы зданий по поз. 2 таблицы 3 — согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16—21 °С), зданий по поз. 3 таблицы 3 — по нормам проектирования соответствующих зданий.

Таблица 3 — **Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций**

Здания и помещения, коэффициенты *a* и *b*	Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С·сут/год	Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче $R_o^{тр}$, м^2·°С/Вт, ограждающих конструкций				
		Стен	Покрытий и перекрытий над проездами	Перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами	Окон и балконных дверей, витрин и витражей	Фонарей
1	2	3	4	5	6	7
1 Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития	2000	2,1	3,2	2,8	0,3	0,3
	4000	2,8	4,2	3,7	0,45	0,35
	6000	3,5	5,2	4,6	0,6	0,4
	8000	4,2	6,2	5,5	0,7	0,45
	10000	4,9	7,2	6,4	0,75	0,5
	12000	5,6	8,2	7,3	0,8	0,55
a	—	0,00035	0,0005	0,00045	—	0,000025
b	—	1,4	2,2	1,9	—	0,25

1	2	3	4	5	6	7
2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом	2000	1,8	2,4	2,0	0,3	0,3
	4000	2,4	3,2	2,7	0,4	0,35
	6000	3,0	4,0	3,4	0,5	0,4
	8000	3,6	4,8	4,1	0,6	0,45
	10000	4,2	5,6	4,8	0,7	0,5
	12000	4,8	6,4	5,5	0,8	0,55
a	—	0,0003	0,0004	0,00035	0,00005	0,000025
b	—	1,2	1,6	1,3	0,2	0,25
3 Производственные с сухим и нормальным режимами*	2000	1,4	2,0	1,4	0,25	0,2
	4000	1,8	2,5	1,8	0,3	0,25
	6000	2,2	3,0	2,2	0,35	0,3
	8000	2,6	3,5	2,6	0,4	0,35
	10000	3,0	4,0	3,0	0,45	0,4
	12000	3,4	4,5	3,4	0,5	0,45
a	—	0,0002	0,00025	0,0002	0,000025	0,000025
b	—	1,0	1,5	1,0	0,2	0,15

Примечания

1 Значения $R_o^{тр}$ для величин *ГСОП*, отличающихся от табличных, следует определять по формуле

$$R_o^{тр} = a \cdot ГСОП + b,$$

где *ГСОП* — градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, для конкретного пункта;

a, *b* — коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для соответствующих групп зданий, за исключением графы 6, для группы зданий в поз. 1, где для интервала до 6000 °С·сут/год: $a = 0{,}000075$, $b = 0{,}15$; для интервала 6000-8000 °С·сут/год: $a = 0{,}00005$, $b = 0{,}3$; для интервала 8000 °С·сут/год и более: $a = 0{,}000025$; $b = 0{,}5$.

2 Нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее чем в 1,5 раза выше нормируемого сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций.

3* Для зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м^3, нормируемые значения сопротивления теплопередаче, должны определяться для каждого конкретного здания.

В случаях, когда средняя наружная или внутренняя температура для отдельных помещений отличается от принятых в расчете ГСОП, базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, разделяющих эти помещения, определенные по таблице 3 умножаются на коэффициент n_t, который рассчитывается по формуле

$$n_t = \frac{t_в^* - t_{от}^*}{t_в - t_{от}}, \qquad (5.3)$$

где $t_в^*$, $t_{от}^*$ - средняя температура внутреннего и наружного воздуха для данного помещения, °С;

$t_в$, $t_{от}$ – то же, что в формуле (5.2).

В случаях реконструкции зданий, для которых по архитектурным или историческим причинам невозможно утепление стен снаружи, нормируемое значение сопротивления теплопередаче стен допускается определять по формуле

$$R_o^{норм} = \frac{(t_в - t_н)}{\Delta t^н \cdot \alpha_в}, \qquad (5.4)$$

где $\alpha_в$ - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м^2·°С), принимаемый по таблице 4;

$\Delta t^н$ - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха $t_в$ и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции - $\tau_в$, °С, принимаемый по таблице 5;

$t_в$ – то же, что в формуле (5.2);

$t_н$ - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей и ворот $R_o^{норм}$ должно быть не менее $0,6\,R_o^{норм}$ стен зданий, определяемого по формуле (5.4).

Если температура воздуха двух соседних помещений отличается больше, чем на 8°С, то минимально допустимое приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, разделяющих эти помещения (кроме светопрозрачных), следует определять по формуле (5.4) принимая за величину $t_н$ расчётную температуру воздуха в более холодном помещении.

Расчетную температуру воздуха в теплом чердаке, техническом подполье, остекленной лоджии или балконе допускается определять на основе расчета теплового баланса.

Таблица 4 — **Коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции**

Внутренняя поверхность ограждения	Коэффициент теплоотдачи $\alpha_в$, Вт/(м^2·°С)
1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию a между гранями соседних ребер $h/a \le 0,3$	8,7
2. Потолков с выступающими ребрами при отношении $h/a > 0,3$	7,6
3. Окон	8,0
4. Зенитных фонарей	9,9
Примечание — Коэффициент теплоотдачи $\alpha_в$ внутренней поверхности ограждающих конструкций животноводческих и птицеводческих зданий следует принимать в соответствии с СП 106.13330.	

Таблица 5 —**Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции**

Здания и помещения	Нормируемый температурный перепад $\Delta t''$, °С, для			
	наружных стен	покрытий и чердачных перекрытий	перекрытий над проездами, подвалами и подпольями	зенитных фонарей
1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты	4,0	3,0	2,0	$t_в - t_р$
2. Общественные, кроме указанных в поз. 1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом	4,5	4,0	2,5	$t_в - t_р$
3. Производственные с сухим и нормальным режимами	$t_в - t_р$, но не более 7	$0,8(t_в - t_р)$, но не более 6	2,5	$t_в - t_р$
4. Производственные и другие помещения с влажным или мокрым режимом	$t_в - t_р$	$0,8(t_в - t_р)$	2,5	не нормируется
5. Производственные здания со значительными избытками явной теплоты (более 23 Вт/м^3) и расчетной относительной влажностью внутреннего воздуха не более 50 %	12	12	2,5	$t_в - t_р$
Обозначения: $t_в$ — то же, что в формуле (5.2); $t_р$ — температура точки росы, °С, при расчетной температуре $t_в$ и относительной влажности внутреннего воздуха, принимаемым согласно СанПиН 2.1.2.2645, ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 2.2.4.548, СП 60.13330 и нормам проектирования соответствующих зданий. Примечание — Для зданий картофеле - и овощехранилищ нормируемый температурный перепад $\Delta t''$ для наружных стен, покрытий и чердачных перекрытий следует принимать по СП 109.13330.				

5.3 Для помещений зданий с влажным или мокрым режимом, а также для производственных зданий со значительными избытками теплоты и расчетной относительной влажностью внутреннего воздуха не более 50% нормируемое значение сопротивления теплопередаче определяется по формуле (5.4).

5.4 Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания (или любой выделенной ограждающей конструкции) - $R_o^{тр}$, м^2·°С/Вт, рассчитывается в соответствии с приложением Е, с использованием результатов расчетов температурных полей.

При расчете приведенного сопротивления теплопередаче, коэффициенты теплоотдачи внутренних поверхностей ограждающих конструкций следует принимать в соответствии с таблицей 4, а коэффициенты теплоотдачи наружных поверхностей - в соответствии с таблицей 6.

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен следует рассчитывать для всех фасадов с учетом откосов проемов, без учета их заполнений.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом, следует определять по методике Е.7 приложения Е.

Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций (окон, витражей балконных дверей, фонарей) принимается по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории; при отсутствии таких данных оно оценивается по методике из приложения Л.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций с вентилируемыми воздушными прослойками следует рассчитывать в соответствии с приложением М.

Таблица 6 — **Коэффициенты теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции**

Наружная поверхность ограждающих конструкций	Коэффициент теплоотдачи для зимних условий, $\alpha_н$, Вт/(м^2·°С)
1. Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне.	23
2. Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом, перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне.	17
3. Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах, а также наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом.	12
4. Перекрытий над неотапливаемыми подвалами и техническими, подпольями не вентилируемых наружным воздухом.	6

Комплексное требование

5.5 Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания, $k_{об}^{тр}$, Вт/(м^3 °С), следует принимать в зависимости от отапливаемого объема здания и градусо-суток отопительного периода района строительства по таблице 7 с учетом примечаний.

Таблица 7 — **Нормируемые значения удельной теплозащитной характеристики здания**

Отапливаемый объем здания, $V_{от}$, м^3	Значения $k_{об}^{тр}$, Вт/(м^3 °С), при значениях ГСОП, °С·сут/год				
	1000	3000	5000	8000	12000
150	1,206	0,892	0,708	0,541	0,321
300	0,957	0,708	0,562	0,429	0,326

Отапливаемый объем здания, $V_{от}$, м^3	Значения $k_{об}^{тр}$, Вт/(м^3·°С), при значениях ГСОП, °С·сут/год				
	1000	3000	5000	8000	12000
600	0,759	0,562	0,446	0,341	0,259
1200	0,606	0,449	0,356	0,272	0,207
2500	0,486	0,360	0,286	0,218	0,166
6000	0,391	0,289	0,229	0,175	0,133
15 000	0,327	0,242	0,192	0,146	0,111
50 000	0,277	0,205	0,162	0,124	0,094
200 000	0,269	0,182	0,145	0,111	0,084

Примечания

1 Для промежуточных величин объема зданий и ГСОП, а также для величин отапливаемого объема здания, превышающих 200 000 м^3 значение $k_{об}^{тр}$ рассчитываются по формулам:

$$k_{об}^{тр} = \begin{cases} \dfrac{4,74}{0,00013 \cdot ГСОП + 0,61} \cdot \dfrac{1}{\sqrt[3]{V_{от}}} & V_{от} \le 960 \\ \dfrac{0,16 + \dfrac{10}{\sqrt{V_{от}}}}{0,00013 \cdot ГСОП + 0,61} & V_{от} > 960 \end{cases} \quad (5.5)$$

$$k_{об}^{тр} = \frac{8,5}{\sqrt{ГСОП}} \quad (5.6)$$

2 При достижении величиной $k_{об}^{тр}$, вычисленной по (5.5), значений меньших, чем определенных по формуле (5.6), следует принимать значения $k_{об}^{тр}$ определённые по формуле (5.6).

5.6 Удельная теплозащитная характеристика здания, $k_{об}$, Вт/(м3·оС), рассчитывается по приложению Ж.

Санитарно – гигиеническое требование

5.7 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более) в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха - $t_н$, °С, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4).

Минимальная температура внутренней поверхности остекления вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более (кроме производственных зданий) должна быть не ниже 3 °С, для производственных зданий — не ниже 0 °С, а непрозрачных элементов окон — не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха помещения, при расчетной температуре наружного воздуха - $t_н$, °С, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4).

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции проверяется по результатам расчета температурных полей всех зон с теплотехнической неоднородностью или по результатам испытаний в климатической камере в аккредитованной лаборатории.

Относительную влажность внутреннего воздуха для определения точки росы следует принимать:

для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-

поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов — 55 %;

для кухонь — 60 %;

для ванных комнат — 65 %;

для теплых подвалов и подполий с коммуникациями — 75 %;

- для теплых чердаков жилых зданий — 55 %;
- для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) — 50 %.

6 ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

6.1 В районах со среднемесячной температурой июля 21 °С и выше расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен и перекрытий / покрытий) A_τ, °С, зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых необходимо соблюдать оптимальные параметры температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне в теплый период года или по условиям технологии поддерживать постоянными температуру или температуру и относительную влажность воздуха, не должна быть более нормируемой амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции $A_\tau^{тр}$, °С, определяемой по формуле

$$A_\tau^{тр} = 2{,}5 - 0{,}1(t_н - 21), \tag{6.1}$$

где $t_н$ — средняя месячная температура наружного воздуха за июль, °С, принимаемая по СП 131.13330.

6.2 Амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций $A_{\tau_в}$, °С, следует определять по формуле

$$A_{\tau_в} = \frac{A_{t_н}^{расч}}{\nu}, \tag{6.2}$$

где $A_{t_н}^{расч}$ — расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, °С, определяемая согласно 6.3;

ν — величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха $A_{tн}^{расч}$ в ограждающей конструкции, определяемая согласно 6.4.

6.3 Расчетную амплитуду колебаний температуры наружного воздуха $A_{t_н}^{расч}$, °С, следует определять по формуле

$$A_{t_н}^{расч} = 0{,}5A_{t_н} + \frac{\rho(I_{max} - I_{ср})}{\alpha_н}, \tag{6.3}$$

где $A_{t_н}$ — максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха в июле, °С, принимаемая согласно СП 131.13330;

ρ — коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по приложению З;

I_{max}, $I_{ср}$ — соответственно максимальное и среднее значения суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), Вт/м^2, принимаемые согласно СП 131.13330 для наружных стен — как для вертикальных поверхностей западной ориентации и для покрытий — как для горизонтальной поверхности;

$\alpha_н$ — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним условиям, Вт/(м^2 · °С), определяемый по формуле (6.9).

6.4 Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха

ν в ограждающей конструкции, состоящей из однородных слоев, следует определять по формуле

$$\nu = 0{,}9e^{\frac{D}{\sqrt{2}}}\frac{(s_1+\alpha_в)(s_2+Y_1)..(s_n+Y_{n-1})(\alpha_н+Y_n)}{(s_1+Y_1)(s_2+Y_2)..(s_n+Y_n)\alpha_н}, \quad (6.4)$$

где e = 2,718— основание натуральных логарифмов;

D — тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая по согласно 6.5.

$s_1, s_2, ..., s_n$ — расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м^2 · °С);

$Y_1, Y_2, ..., Y_{n-1}, Y_n$ — коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м^2 · °С), определяемые согласно 6.5;

$\alpha_в$ — то же, что в формуле (5.4);

$\alpha_н$ — то же, что в формуле (6.3).

Порядок нумерации слоев в формуле (6.4) принят в направлении от внутренней поверхности к наружной.

Для многослойной неоднородной ограждающей конструкции с теплопроводными включениями величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха ν в ограждающей конструкции следует определять в соответствии с ГОСТ 26253.

6.5 Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует определять как сумму значений тепловой инерции D_i всех слоев многослойной конструкции, определяемых по формуле

$$D_i = R_i s_i, \quad (6.5)$$

где R_i — термическое сопротивление отдельного i - го слоя ограждающей конструкции, м^2 · °С/Вт, определяемое по формуле

$$R_i = \frac{\delta_i}{\lambda_i}, \quad (6.6)$$

где δ_i — толщина i - го слоя конструкции, м;

λ_i — расчетный коэффициент теплопроводности материала i - го слоя конструкции, Вт/(м · °С).

Примечания

1. Расчетный коэффициент теплоусвоения воздушных прослоек принимается равным нулю.

2. Слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции не учитываются.

3. При суммарной тепловой инерции ограждающей конструкции $D \geq 4$, расчет на теплоустойчивость не требуется.

6.6 Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вычислить тепловую инерцию D каждого слоя по формуле (6.5).

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y, Вт/(м^2 · °С), с тепловой инерцией $D \geq 1$ следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения s материала этого слоя конструкции.

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y с тепловой инерцией $D < 1$ следует определять расчетом, начиная с первого слоя (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции) следующим образом:

а) для первого слоя — по формуле

$$Y_1 = \frac{R_1 s_1^2 + \alpha_в}{1 + R_1 \alpha_в}, \quad (6.7)$$

б) для i-го слоя — по формуле

$$Y_i = \frac{R_i s_i^2 + Y_{i-1}}{1 + R_i Y_{i-1}}, \quad (6.8)$$

где R_1, R_i — термические сопротивления соответственно первого и i-го слоев ограждающей конструкции, м^2·°С/Вт, определяемые по формуле (6.6);

s_1, s_i — расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно первого и i-го слоев, Вт/(м^2 · °С);

$\alpha_в$ — то же, что в формуле (5.4);

Y_1, Y_i, Y_{i-1} — коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности соответственно первого, i-го и (i-1)-го слоев ограждающей конструкции, Вт/(м^2 · °С).

6.7 Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним условиям $\alpha_н$, Вт/(м^2 ·°С), следует определять по формуле

$$\alpha_н = 1{,}16\left(5 + 10\sqrt{v}\right), \quad (6.9)$$

где v — минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16 % и более, принимаемая согласно СП 131.13330, но не менее 1 м/с.

6.8 В районах со среднемесячной температурой июля 21 °С и выше для окон и фонарей зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, следует предусматривать солнцезащитные устройства.

Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства должен быть не более нормируемой величины $\beta^н_{сз}$, установленной таблице 8.

Таблица 8 — **Нормируемые значения коэффициента теплопропускания солнцезащитного устройства**

Здания	Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства $\beta^н_{сз}$
1 Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов	0,2
2 Производственные здания, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха	0,4

7 ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

7.1 Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей), зданий и сооружений $R_и$

должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию $R_и^{тр}$, м^2·ч·Па/кг, определяемого по формуле

$$R_и^{тр} = \Delta p / G_н , \quad (7.1)$$

где Δp — разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяемая в соответствии с 7.2;

$G_н$ — нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(м^2·ч), принимаемая в соответствии с 7.3.

7.2 Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций Δp, Па, следует определять по формуле

$$\Delta p = 0{,}55H(\gamma_н - \gamma_в) + 0{,}03\gamma_н v^2 , \quad (7.2)$$

где H — высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты), м;

$\gamma_н$, $\gamma_в$ — удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м^3, определяемый по формуле

$$\gamma = 3463/(273 + t) , \quad (7.3)$$

t — температура воздуха: внутреннего (для определения $\gamma_в$) — принимается согласно оптимальным параметрам по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.2645; наружного (для определения $\gamma_н$) — принимается равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330;

v — максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16 % и более, принимаемая по таблице 1* СП 131.13330.

7.3 Нормируемую поперечную воздухопроницаемость $G_н$, кг/(м^2·ч), ограждающих конструкций зданий следует принимать по таблице 9.

Таблица 9 — **Нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих конструкций**

Ограждающие конструкции	Поперечная воздухопроницаемость $G_н$, кг/(м^2·ч), не более
1. Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий и помещений	0,5
2. Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных зданий и помещений	1,0
3. Стыки между панелями наружных стен:	
а) жилых зданий	0,5*
б) производственных зданий	1,0*
4. Входные двери в квартиры	1,5
5. Входные двери в жилые, общественные и бытовые здания	7,0
6. Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений с деревянными переплетами; окна и фонари производственных зданий с кондиционированием воздуха	6,0
7. Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений с пластмассовыми или алюминиевыми переплетами	5,0
8. Окна, двери и ворота производственных зданий	8,0
9. Фонари производственных зданий	10,0

* В кг/(м·ч).

7.4 Сопротивление воздухопроницанию $R_и$ многослойной ограждающей конструкции следует рассчитывать как сумму сопротивлений воздухопроницанию отдельных слоев по формуле

$$R_и = R_{и1} + R_{и2} + \ldots + R_{иn} \quad (7.4)$$

где $R_{и1}$, $R_{и2}$, …, $R_{иn}$ — сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, м^2·ч·Па/кг.

7.5 Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных

зданий, а также окон и фонарей производственных зданий $R_и$ должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию $R_и^{тр}$, м²·ч/кг, определяемого по формуле

$$R_и^{тр} = (1/G_н)\cdot(\Delta p/\Delta p_0)^{2/3}, \quad (7.5)$$

где $G_н$ — то же, что и в формуле (7.1);

Δp — то же, что и в формуле (7.2);

Δp_0 = 10 Па — разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях светопрозрачных ограждающих конструкций, при которой экспериментально определяется сопротивление воздухопроницанию конструкций выбранного типа $R_и$.

7.6 Сопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной конструкции $R_и$, м²·ч/кг, определяют по формуле

$$R_и^{тр} = (1/G_c)\cdot(\Delta p/\Delta p_0)^n, \quad (7.6)$$

где G_c — воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м²·ч), при Δp_0 = 10 Па, полученная в результате испытаний;

n — показатель режима фильтрации светопрозрачной конструкции, полученный в результате испытаний.

7.7 В случае выполнения условия $R_и \geq R_и^{тр}$, выбранная ограждающая конструкция удовлетворяет требованию 7.1.

В случае $R_и < R_и^{тр}$ необходимо применить ограждающую конструкцию другого типа, добиваясь выполнения требований 7.1.

7.8 Для обеспечения нормируемого воздухообмена при оборудовании помещений только вытяжной вентиляцией в наружных ограждениях (стенах, окнах) следует предусмотреть регулируемые приточные устройства.

8 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

8.1 Защита от переувлажнения ограждающих конструкций обеспечивается путем проектирования ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого значения, определяемого расчетом одномерного влагопереноса (осуществляемому по механизму паропроницаемости).

Сопротивление паропроницанию $R_п$, м²·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения, определяемой в соответствии с 8.5) должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:

а) требуемого сопротивления паропроницанию $R_{п1}^{тр}$, м²·ч·Па/мг (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле

$$R_{п1}^{тр} = \frac{(e_в - E)R_{п.н}}{E - e_н}; \quad (8.1)$$

б) требуемого сопротивления паропроницанию $R_{п2}^{тр}$, м²·ч·Па/мг (из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле:

$$R_{п2}^{тр} = \frac{0{,}0024 z_0 (e_в - E_0)}{\rho_w \delta_w \Delta w + \eta}, \quad (8.2)$$

где $e_в$ — парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетных температуре и относительной влажности воздуха в помещении, определяемое по формуле

$$e_в = (\varphi_в / 100) E_в, \quad (8.3)$$

где $E_в$ — парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре внутрен-

него воздуха помещения $t_в$, определяемое в соответствии с 8.6;

$\varphi_в$ — относительная влажность внутреннего воздуха, %, принимаемая для различных зданий в соответствии с 5.7;

$R_{п.н}$ — сопротивление паропроницанию, м^2·ч·Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью максимального увлажнения, определяемое по 8.7;

$e_н$ — среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за годовой период, Па, определяемое по таблице 5а* СП 131.13330;

z_0 — продолжительность периода влагонакопления, сут., принимаемая равной периоду с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха по СП 131.13330;

E_0 — парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения, Па, определяемое при средней температуре наружного воздуха периода влагонакопления z_0 согласно 8.6 и 8.8;

ρ_w — плотность материала увлажняемого слоя, кг/м^3;

δ_w — толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине слоя многослойной ограждающей конструкции, в котором располагается плоскость максимального увлажнения;

Δw — предельно допустимое приращение влажности в материале увлажняемого слоя, % по массе, за период влагонакопления z_0, принимаемое по таблице 10;

В случае, когда плоскость максимального увлажнения приходится на стык между двумя слоями, $\delta_w \Delta w$ в формуле (8.2) принимается равной сумме $\delta_{w1}\Delta w_1 + \delta_{w2}\Delta w_2$, где δ_{w1} и δ_{w2} соответствуют половинам толщин стыкующихся слоев.

Таблица 10 — **Значения предельно допустимого приращения влажности в материале Δw**

Материал ограждающей конструкции	Предельно допустимое приращение влажности в материале* Δw, % по массе
1 Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков	1,5
2 Кладка из силикатного кирпича	2,0
3 Легкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, шунгизитобетон, перлитобетон, шлакопемзобетон)	5
4 Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и др.)	6
5 Пеногазостекло	1,5
6 Фибролит и арболит цементные	7,5
7 Минераловатные плиты и маты	3
8 Пенополистирол и пенополиуретан	25
9 Фенольно-резольный пенопласт	50
10 Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, шлака	3
11 Тяжелый бетон, цементно-песчаный раствор	2

* В случае, если значение сорбционной влажности материала при относительной влажности воздуха 97% меньше, чем значение влажности материала при условии эксплуатации Б, и разница между этими значениями составляет Δw_c, % по массе, то значение предельно допустимого приращения влажности в материале Δw увеличивается на величину Δw_c. Сорбционную влажность материала определяют по ГОСТ 24816.

E — парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения за годовой период эксплуатации, Па, определяемое по формуле

$$E = \left(E_1 \cdot z_1 + E_2 \cdot z_2 + E_3 \cdot z_3\right) / 12 , \qquad (8.4)$$

где E_1, E_2, E_3 — парциальные давления насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения, соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, Па, определяемые согласно 8.6, по температуре в плоскости максимального увлажнения (определяет-

ся согласно 8.8), при средней температуре наружного воздуха соответствующего периода;

z_1, z_2, z_3 — продолжительность зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов года, мес., определяемая по СП 131.13330 с учетом следующих условий:

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5°С;

б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5°С до 5°С;

в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами воздуха выше плюс 5°С;

η — коэффициент, определяемый по формуле

$$\eta = \frac{0{,}0024\left(E_0 - e_{н,отр}\right)z_0}{R_{п,н}}, \tag{8.5}$$

где $e_{н,отр}$ — среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, Па, определяемое по СП 131.13330.

Примечание - При определении парциального давления E_3 для летнего периода температуру в плоскости максимального увлажнения во всех случаях следует принимать не ниже средней температуры наружного воздуха летнего периода, парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха $e_в$ — не ниже среднего парциального давления водяного пара наружного воздуха за этот период.

8.2 Сопротивление паропроницанию $R_п$, м^2·ч·Па/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в зданиях со скатными кровлями должно быть не менее требуемого сопротивления паропроницанию $R_п^{тр}$, м^2·ч·Па/мг, определяемого по формуле

$$R_п^{тр} = 0{,}0012(e_в - e_{н,отр}), \tag{8.6}$$

где $e_в$, $e_{н,отр}$ — то же, что и в формулах (8.1) и (8.5).

8.3 Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию ниже теплоизоляционного слоя, которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с 8.7.

8.4 Для защиты от переувлажнения навесных фасадных систем с вентилируемой воздушной прослойкой необходимо дополнительно выполнить проверку на «невыпадение конденсата» в вентилируемой воздушной прослойке в соответствии с расчетом, представленным в приложении М.

8.5 Плоскость максимального увлажнения определяется для периода с отрицательными среднемесячными температурами следующим образом:

8.5.1 По формуле (8.7) для каждого слоя многослойной конструкции вычисляется значение комплекса $f_i(t_{м.у.})$, характеризующего температуру в плоскости максимального увлажнения. При этом в формулу (8.7) подставляются коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости, соответствующие каждому слою конструкции

$$f_i(t_{м.у.}) = 5330 \cdot \frac{R_{о.п}\left(t_в - t_{н,отр}\right)}{R_о^{усл}\left(e_в - e_{н,отр}^{н}\right)} \cdot \frac{\mu_i}{\lambda_i}, \tag{8.7}$$

где $R_{о.п}$ – общее сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции, м^2·ч·Па/мг, определяемое согласно 8.7;

$R_о^{усл}$ – условное сопротивление теплопередаче однородной многослойной ограждающей конструкции, м^2·°С/Вт, определяемое по формулам (Е.6), (Е.7) приложения Е;

$t_{н.отр}$ –средняя температура наружного воздуха для периода с отрицательными среднемесячными температурами, °С;

$e_в$ — то же, что и в формуле (8.1);

$e_{н,отр}$ — то же, что и в формуле (8.5);

λ_i, μ_i - расчетные коэффициенты теплопроводности, Вт/(м^2·°С), и паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), материала соответствующего слоя.

8.5.2 По полученным значениям комплекса $f_i(t_{м.у.})$ по таблице 11 определяются значения температур в плоскости максимального увлажнения, $t_{м.у.}$, для каждого слоя многослойной конструкции.

8.5.3 Составляется таблица, содержащая: номер слоя, $t_{м.у.}$ для этого слоя, температуры на границах слоя, полученные расчетом по 8.8 (при средней температуре наружного воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами).

8.5.4 Полученные значения $t_{м.у.}$ сравниваются с температурами на границах слоев конструкции и определяется слой в котором находится плоскость максимального увлажнения (если температура $t_{м.у.}$ для данного слоя лежит в пределах температур на границах). По значению $t_{м.у}$ в данном слое определяют координату $x_{м.у}$ плоскости максимального увлажнения в этом слое (распределение температуры внутри слоя принимается линейным).

8.5.5 Если в каждом из двух соседних слоев конструкции отсутствует плоскость с температурой $t_{м.у.}$, при этом у более холодного слоя $t_{м.у.}$ выше его температуры, а у более теплого слоя $t_{м.у.}$ ниже его температуры, то плоскость максимального увлажнения находится на стыке этих слоев.

Если внутри конструкции не оказалось плоскости максимального увлажнения, то она проходит по наружной границе конструкции.

Если при расчете обнаружилось две плоскости с $t_{м.у}$ в конструкции, то за плоскость максимального увлажнения принимается плоскость расположенная в слое утеплителя.

Таблица 11 – **Зависимость комплекса $f(t_{м.у.})$ от температуры в плоскости максимального увлажнения**

$t_{м.у.}$, °С	$f(t_{м.у.})$, (°С)^2/Па	$t_{м.у}$, °С	$f(t_{м.у.})$, (°С)^2/Па	$t_{м.у}$, °С	$f(t_{м.у.})$, (°С)^2/Па	$t_{м.у}$, °С	$f(t_{м.у.})$, (°С)^2/Па
-25	712,5	-14	312,3	-3	146,9	8	73,51
-24	658,9	-13	290,8	-2	137,6	9	69,22
-23	609,8	-12	270,9	-1	128,9	10	65,22
-22	564,7	-11	252,5	0	120,9	11	61,47
-21	523,2	-10	235,5	1	113,4	12	57,96
-20	485,2	-9	219,8	2	106,5	13	54,68
-19	450,1	-8	205,2	3	100,0	14	51,6
-18	417,9	-7	191,8	4	93,91	15	48,72
-17	388,2	-6	179,2	5	88,27	16	46,02
-16	360,8	-5	167,6	6	83,01	17	43,48
-15	335,6	-4	156,9	7	78,1	18	41,11

Для многослойных ограждающих конструкций с выраженным теплоизоляционным слоем (термическое сопротивление теплоизоляционного слоя больше 2/3 $R_o^{усл}$) и наружным слоем, коэффициент паропроницаемости которого меньше, чем у материала теплоизоляционного слоя, допускается принимать плоскость максимального увлажнения на наружной границе утеплителя при условии выполнения неравенства

$$\frac{\mu_{ут}}{\lambda_{ут}} > 2,$$

где $\lambda_{ут}$ $\mu_{ут}$ - расчетный коэффициент теплопроводности, Вт/(м^2·°С), и паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), материала теплоизоляционного слоя.

8.6 Парциальное давление насыщенного водяного пара E, Па, при температуре t, °С от

минус 40°С до плюс 45°С, определяется по формуле:

$$E = 1{,}84 \cdot 10^{11} \exp\left(-\frac{5330}{273+t}\right). \quad (8.8)$$

8.7 Сопротивление паропроницанию R_{ni}, м^2·ч·Па/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции определяется по формуле:

$$R_{ni} = \frac{\delta_i}{\mu_i}, \quad (8.9)$$

где δ_i - толщина слоя ограждающей конструкции, м;

μ_i - расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/(м·ч·Па);

Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев:

$$R_{o,n} = \sum \frac{\delta_i}{\mu_i}. \quad (8.9*)$$

Сопротивление паропроницанию R_n листовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по приложению Н.

Примечания

1 Сопротивление паропроницанию замкнутых воздушных прослоек в ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю, независимо от расположения и толщины этих прослоек.

2 Для обеспечения требуемого сопротивления паропроницанию $R_n^{тр}$ ограждающей конструкции следует определять сопротивление паропроницанию R_n конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения.

3 В помещениях с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию теплоизолирующих уплотнителей сопряжений элементов ограждающих конструкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам и т. п.) со стороны помещений; сопротивление паропроницанию в местах таких сопряжений проверяется из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха на основании расчетов температурного и влажностного полей.

8.8 Температуру t_x, °С, ограждающей конструкции в плоскости, отстоящей от внутренней поверхности на расстоянии x, м, следует определять по формуле

$$t_x = t_в - \frac{t_в - t_н}{R_o^{усл}} R_x, \quad (8.10)$$

где $t_в$ и $t_н$ - температура внутреннего и наружного воздуха, соответственно, °С;

R_x – сопротивление теплопередаче части многослойной ограждающей конструкции от внутренней поверхности до плоскости, отстоящей от внутренней поверхности на расстоянии x, м^2·°С/Вт, определяемое по формуле:

$$R_x = \frac{1}{\alpha_в} + \sum_{\text{до сечения } x} \frac{\delta_i}{\lambda_i} \quad (8.11)$$

9 ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ

9.1 Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий (на участках с постоянными рабочими местами) должна иметь расчетный показатель теплоусвоения $Y_{пол}$, Вт/(м^2·°С), не более нормируемой величины $Y_{пол}^{тр}$, установленной в таблице 12.

Таблица 12 — **Нормируемые значения показателя** $Y_{пол}^{тр}$

Здания, помещения и отдельные участки	Показатель теплоусвоения поверхности пола $Y_{пол}^{тр}$, Вт/(м^2·°С)
1 Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских приемников-распределителей	12
2 Общественные здания (кроме указанных в поз. 1); вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий; участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются легкие физические работы (категория I)	14
3 Участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются физические работы средней тяжести (категория II)	17
4 Участки животноводческих зданий в местах отдыха животных при бесподстилочном содержании:	
а) коровы и нетели за 2—3 месяца до отела, быки-производители, телята до 6 месяцев, ремонтный молодняк крупного рогатого скота, свиньи-матки, хряки, поросята-отъемыши	11
б) коровы стельные и новотельные, молодняк свиней, свиньи на откорме	13
в) крупный рогатый скот на откорме	14

9.2 Расчетная величина показателя теплоусвоения поверхности пола $Y_{пол}$, Вт/(м^2·°С) определяется следующим образом:

а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию $D_1=R_1s_1\geq 0{,}5$, то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле:

$$Y_{пол} = 2s_1; \qquad (9.1)$$

б) если первые n слоев конструкции пола ($n \geq 1$) имеют суммарную тепловую инерцию $D_1 + D_2 + ... + D_n < 0{,}5$, но тепловая инерция $(n + 1)$ слоев $D_1 + D_2 + ... + D_{n+1} \geq 0{,}5$, то показатель теплоусвоения поверхности пола $Y_{пол}$ следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с n-го до 1-го

для n-го слоя — по формуле

$$Y_n = \left(2R_n s_n^2 + s_{n+1}\right)/\left(0{,}5 + R_n s_{n+1}\right); \qquad (9.2)$$

для i-го слоя ($i = n$-1; n-2; ...; 1) — по формуле

$$Y_i = \left(4R_i s_i^2 + Y_{n+1}\right)/\left(1 + R_i Y_{i+1}\right). \qquad (9.3)$$

Показатель теплоусвоения поверхности пола $Y_{пол}$ принимается равным показателю теплоусвоения поверхности первого слоя Y_1.

В формулах (9.1) - (9.3) и неравенствах:

$D_1, D_2, ..., D_{n+1}$ — тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го, ..., $(n+1)$-го слоев конструкции пола, определяемая по формулам

$$D_1 = R_1 s_1;\ D_2 = R_2 s_2;\ \ldots;\ D_n = R_n s_n \qquad (9.4)$$

$R_1, R_2, \ldots, R_n$ — термические сопротивления, м^2·°С/Вт, соответственно 1-го, 2-го, ..., n-го слоев конструкции пола, определяемые по формулам:

$$R_1 = \frac{\delta_1}{\lambda_1};\ R_2 = \frac{\delta_2}{\lambda_2};\ \ldots;\ R_n = \frac{\delta_n}{\lambda_n} \qquad (9.5)$$

s_1, s_i, s_n, s_{n+1} — расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно 1-го, 2-го, ... , n-го, $(n+1)$-го слоев конструкции пола, Вт/(м^2·°С), принимаемые по результатам ис-

пытаний;

$\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n$ толщины соответственно 1-го, 2-го, ... , n-го слоев конструкции пола, м;

$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ расчетные теплопроводности материала соответственно 1-го, 2-го, ... , n-го слоев конструкции пола, Вт/(м^2·°С), Вт/(м·°С), принимаемые по результатам испытаний.

Если расчетная величина $Y_{пол}$ показателя теплоусвоения поверхности пола окажется не более нормируемой величины $Y_{пол}^{тр}$, установленной в таблице 12, то этот пол удовлетворяет требованиям в отношении теплоусвоения; если $Y_{пол} > Y_{пол}^{тр}$, то следует разработать другую конструкцию пола или изменить толщины его отдельных слоев до удовлетворения требованиям $Y_{пол} \le Y_{пол}^{тр}$.

9.3 Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности полов:

а) имеющих температуру поверхности выше 23 °С;

б) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются тяжелые физические работы (категория III);

в) в производственных зданиях при условии укладки на участке постоянных рабочих мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков;

г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием в них людей (залы музеев и выставок, фойе театров, кинотеатров и т.п.).

9.4 Теплотехнический расчет полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует выполнять с учетом требований СП 106.13330.

10 ТРЕБОВАНИЯ К РАСХОДУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЗДАНИЙ

10.1 Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания на стадии разработки проектной документации, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м^3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один °С, $q_{от}$, Вт/(м^3·°С). Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, $q_{от}^{р}$, Вт/(м^3·°С), определяется по методике приложения Г с учетом климатических условий района строительства, на основе выбранных объемно-планировочных решений, ориентации, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, системы вентиляции здания, а также применения других энергосберегающих решений. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемого значения $q_{от}^{тр}$, Вт/(м^3·°С):

$$q_{от}^{р} \le q_{от}^{тр}, \qquad (10.1)$$

где $q_{от}^{тр}$ - нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м^3·°С), определяемая для различных типов жилых и общественных зданий по таблице 13 или 14.

Таблица 13 — **Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, $q_{от}^{тр}$, Вт/(м^3·°С)**

Площадь дома, м^2	С числом этажей			
	1	2	3	4
50	0,579	—	—	—
100	0,517	0,558	—	—

Площадь дома, м^2	С числом этажей			
	1	2	3	4
150	0,455	0,496	0,538	—
250	0,414	0,434	0,455	0,476
400	0,372	0,372	0,393	0,414
600	0,359	0,359	0,359	0,372
1000 и более	0,336	0,336	0,336	0,336
Примечание — при промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50—1000 м^2 значения $q_{от}^{тр}$ должны определяться по линейной интерполяции.				

Таблица 14 — **Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, $q_{от}^{тр}$, Вт/(м^3·°С)**

Тип здания	Этажность здания							
	1	2	3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12 и выше
1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития	0,455	0,414	0,372	0,359	0,336	0,319	0,301	0,290
2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3–6	0,487	0,440	0,417	0,371	0,359	0,342	0,324	0,311
3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты	0,394	0,382	0,371	0,359	0,348	0,336	0,324	0,311
4 Дошкольные учреждения, хосписы	0,521	0,521	0,521	-	-	-	-	-
5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады	0,266	0,255	0,243	0,232	0,232	-		
6 Административного назначения (офисы)	0,417	0,394	0,382	0,313	0,278	0,255	0,232	0,232

10.2 Для достижения нормируемого значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) должна обеспечивать, определяемый по ГОСТ 31167, воздухообмен кратностью n_{50}, ч$^{-1}$, при разности давлений наружного и внутреннего воздуха 50 Па при вентиляции:

с естественным побуждением $n_{50} \le 4$ ч$^{-1}$;

с механическим побуждением $n_{50} \le 2$ ч$^{-1}$.

10.3 Для оценки достигнутой в проекте здания или в эксплуатируемом здании потребности энергии на отопление и вентиляцию, установлены следующие классы энергосбережения (таблица 15) в % отклонения расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемой (базовой) величины.

Таблица 15 — **Классы энергосбережения жилых и общественных зданий**

Обозначение класса	Наименование класса	Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, %	Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ
При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий			
A++ A+ A	Очень высокий	Ниже -60 От -50 до -60 включительно От -40 до -50 включительно	Экономическое стимулирование
B+ B	Высокий	От -30 до -40 включительно От -15 до -30 включительно	Экономическое стимулирование
C+ C C-	Нормальный	От - 5 до - 15 включительно От + 5 до - 5 включительно От + 15 до + 5 включительно	Мероприятия не разрабатываются
При эксплуатации существующих зданий			
D	Пониженный	От + 15,1 до + 50 включительно	Реконструкция при соответсвующем экономическом обосновании
E	Низкий	Более +50	Реконструкция при соответсвующем экономическом обосновании, или снос

10.4 Проектирование зданий с классом энергосбережения «D, E» не допускается. Классы «A, B, C» устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации. Впоследствии, при эксплуатации класс энергосбережения здания должен быть уточнен в ходе энергетического обследования. С целью увеличения доли зданий с классами «A, B» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию как к участникам строительного процесса, так и к эксплуатирующим организациям.

10.5 Присвоение зданию класса «B» и «A» производится только при условии включения в проект следующих обязательных энергосберегающих мероприятий:

устройство индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных автоматизированными системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды;

применение систем освещения общедомовых помещений, использующих энергосберегающие лампы, оснащенных датчиками движения и освещенности, а также устройствами компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования;

10.6 Контроль за соответствием показателей расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания -нормируемым показателям на стадии разработки проектной документации осуществляют органы экспертизы.

10.7 Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется органом

государственного строительного надзора при осуществлении государственного строительного надзора. В иных случаях контроль и подтверждение соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляются застройщиком.

10.8 Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного строительством или реконструкцией здания устанавливается на основе результатов обязательного расчетно–экспериментального контроля нормируемых энергетических показателей.

10.9 Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию обеспечивается застройщиком, должен составлять не менее пяти лет с момента ввода их в эксплуатацию. Для многоквартирных домов высокого и очень высокого класса энергосбережения (по классу «В и А») выполнение таких требований должно быть обеспечено застройщиком в течение первых десяти лет эксплуатации. При этом во всех случаях на застройщике лежит обязанность проведения обязательного расчетно–инструментального контроля нормируемых энергетических показателей дома как при вводе дома в эксплуатацию, так и последующего их подтверждения не реже, чем одни раз в пять лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности

ГОСТ 26253-84 Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций

ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определение воздухо- и водопроницаемости

ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 31166-2003 Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи

ГОСТ 31167-2009 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях

ГОСТ 31168-2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление

ГОСТ 9757-90* Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия

ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия

ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия

ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ Р 51263-99 Полистиролбетон. Технические условия.

СП 106.13330.2011 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие жилые здания и помещения»

СП 131.13330.2011 «СНиП 23-01=99* Строительная климатология»

СП 117.13330-2011 «СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения»

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

СП 60.13330.2010 «СНиП 41-01=2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование»

СП 109.13330.2011 «СНиП 2.11.02=87 Холодильники»

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1 Тепловая защита здания Thermal performance of a building	Теплозащитные свойства совокупности наружных и внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие заданный уровень расхода тепловой энергии (теплопоступлений) здания с учетом воздухообмена помещений не выше допустимых пределов, а также их воздухопроницаемость и защиту от переувлажнения при оптимальных параметрах микроклимата его помещений
2 Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период Specific energy demand for heating of a building of a heating season	*Нормализованное* количество тепловой энергии за отопительный период, необходимое для компенсации теплопотерь здания с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых параметрах теплового и воздушного режимов помещений в нем, отнесенное к единице площади или к единице отапливаемого объема и градусо-суткам отопительного периода
3 Класс энергосбережения Category of the energy savings	Характеристика энергосбережения здания, представленная интервалом значений удельного *годового потребления* энергии на отопление и *вентиляцию, % от базового нормируемого значения.*
4 Энергетический паспорт проекта здания The energy passport of the project of a building	Документ, содержащий энергетические, теплотехнические и геометрические характеристики как существующих зданий, так и проектов зданий и их ограждающих конструкций, и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов и класс энергетической эффективности
5 Микроклимат помещения Indoor climate of a premise	Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха (по ГОСТ 30494)
6 Оптимальные параметры микроклимата помещений Optimum parameters of indoor climate of the premises	Сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении (по ГОСТ 30494)
7 Дополнительные тепловыделения в здании Internal heat gain to a building	Теплота, поступающая в помещения здания от людей, включенных энергопотребляющих приборов, оборудования, электродвигателей, искусственного освещения и др., а также от проникающей солнечной радиации
8 Показатель компактности здания Index of the shape of a building	Отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему
9 Коэффициент остекленности фасада здания Glazing-to-wall ratio	Отношение площадей светопроемов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая светопроемы
10 Отапливаемый объем здания Heating volume of a building	Объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания — стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа или пола подвала при отапливаемом подвале
11 Холодный (отопительный) период года Cold (heating) season of a year	Период года, характеризующийся средней суточной температурой наружного воздуха, равной и ниже 10 или 8 °С в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494)
12 Теплый период года Warm season of a year	Период года, характеризующийся средней суточной температурой воздуха выше 8 или 10 °С в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494)
13 Продолжительность отопительного периода	Расчетный период времени работы системы отопления здания, представляющий собой среднее статистическое число суток в го-

Length of the heating season	ду, когда средняя суточная температура наружного воздуха устойчиво равна и ниже 8 или 10 °С в зависимости от вида здания
14 Средняя температура наружного воздуха отопительного периода Mean temperature of outdoor air of the heating season	Расчетная температура наружного воздуха, осредненная за отопительный период по средним суточным температурам наружного воздуха
15 Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции R_o^{np}, м² °С/Вт The reduced resistance to a heat transfer of a fragment of a enclosuring	Физическая величина, характеризующая усредненную по площади плотность потока теплоты через фрагмент теплозащитной оболочки здания в стационарных условиях теплопередачи, численно равная отношению разности температур по разные стороны фрагмента к усредненной по площади плотности потока теплоты через фрагмент
16 Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкциис $R_o^{усл}$, м² °С/Вт The conventional resistance to a heat transfer of a fragment of a enclosuring	Физическая величина численно равная приведенному сопротивлению теплопередаче условной ограждающей конструкции, в которой отсутствуют теплотехнические неоднородности
17 Коэффициент теплотехнической однородности r Factor of thermotechnical uniformity	Безразмерный показатель, численно равный отношению потока теплоты через фрагмент ограждающей конструкции к потоку теплоты через условную ограждающую конструкцию с той же площадью поверхности, что и фрагмент
18 Теплотехнически неоднородный фрагмент ограждающей конструкции (Теплотехническая неоднородность) Thermotechnical nonuniform fragment of a enclosuring	Фрагмент ограждающей конструкции, в котором линии равной температуры располагаются не параллельно друг другу
19 Удельные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность Ψ, Вт/(м°С) Specific losses of heat through linear thermotechnical uniformity	Удельные потери теплоты, отнесенные к единице длины линейной теплотехнической неоднородности
20 Удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность χ, Вт/°С Specific losses of heat through dot thermotechnical uniformity	Удельные потери теплоты, приходящиеся на одну точечную теплотехническую неоднородность.
21 Удельная теплозащитная характеристика здания $k_{об}$, Вт/(м³°С) The specific heat protection characteristic of a building	Характеристика теплозащитной оболочки здания. Физическая величина численно равная потерям тепловой энергии единицы отапливаемого объема в единицу времени при перепаде температуры в 1°С через теплозащитную оболочку здания
22 Теплозащитная оболочка здания Heat protection enclosure of a building	Совокупность ограждающих конструкций, образующих замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем здания
23 Точка росы Dew-point	Температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью
24 Удельные единовременные затраты на экономию 1 кВт ч/год $\Omega_{кон}$, руб/(кВт ч/год) Specific lumpsum expenses for economy of 1 kW h/year	Единовременные затраты на энергосберегающее мероприятие, отнесенные к величине экономии тепловой энергии 1 кВт ч/год при ГСОП =1000 °С сут/год, руб/м²
25 Удельная прибыль от экономии энергетической единицы 1 кВт ч/год, руб/(кВт ч/год) Ω_{Γ}, руб/(кВт ч/год) Specific profit on economy of power unit of 1 kW h/year	Прибыль, получаемая за счет энергосберегающего мероприятия, отнесенная к величине экономии тепловой энергии 1 кВт ч/год при ГСОП =1000 °С сут/год , руб/(кВт ч/год)
26 Энергетическая эффективность Energy efficiency	Характеристика, отражающая отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических

	ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
27 Энергосбережение Energy savings	Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).
28 Класс теплозащитной эффективности Category of the thermal performance efficiency rating	Обозначение уровня величины обратной значению энергетической эффективности повышения тепловой защиты фрагмента ограждающей конструкции, характеризуемого границами интервала возможных изменений значений величины обратной энергетической эффективности повышения тепловой защиты фрагмента ограждающей конструкции
29 Влажностное состояние ограждающей конструкции Moisture condition of a enclosuring	Состояние ограждающей конструкции, характеризующееся влажностью материалов из которых она состоит
30 Влажностный режим помещения Humidity behavior of a premise	Изменение во времени влажности воздуха помещения
31 Защита от переувлажнения ограждающей конструкции Protection against strong moisturing of an enclosuring	Мероприятия, обеспечивающие влажностное состояние ограждающей конструкции при котором влажность материалов ее составляющих не превышает нормируемых значений
32 Зона влажности района строительства Zone of humidity of area of construction	Характеристика района территории страны, на котором осуществляется строительство
33 Воздухопроницаемость ограждающей конструкции Air permeability of an enclosuring	Физическое явление, заключающееся в фильтрации воздуха в ограждающей конструкции вызванной перепадом давления воздуха Физическая величина численно равная массе воздуха усредненной по площади поверхности ограждающей конструкции, прошедшего через единицу площади поверхности ограждающей конструкции при наличии перепада давления воздуха
34 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период The charge of thermal energy on heating and ventilation for the heating period	Суммарное количество тепловой энергии, потребленной объектом на отопление и вентиляцию объекта в течение отопительного периода
35 Температурный перепад Temperature difference	Разность двух значений температуры
36 Теплоотдача внутренней поверхности ограждающей конструкции Heat loss of an internal surface of an enclosuring	Физический процесс, заключающийся в теплообмене внутренней поверхности ограждающей конструкции с окружающей средой
37 Теплоусвоение поверхности пола Assimilation of heat by a surface of a floor	Свойство поверхности пола поглощать теплоту в контакте с какими-либо предметами
38 Теплоустойчивость ограждающей конструкции Heat stability of an enclosuring	Свойство ограждающей конструкции сохранять относительное постоянство температуры при периодическом изменении тепловых воздействий со стороны наружной и внутренней сред помещения
39 Условия эксплуатации ограждающих конструкций Conditions of service of an enclosuring	Характеристика совокупности параметров воздействия внешней и внутренней среды, оказывающих существенное влияние на влажность материалов наружной ограждающей конструкции.
40 Фрагмент теплозащитной оболочки здания Fragment of heat protection of an enclosure of a building	Совокупность наружных ограждающих конструкций, соединенных между собой и образующая часть теплозащитной оболочки здания

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

КАРТА ЗОН ВЛАЖНОСТИ

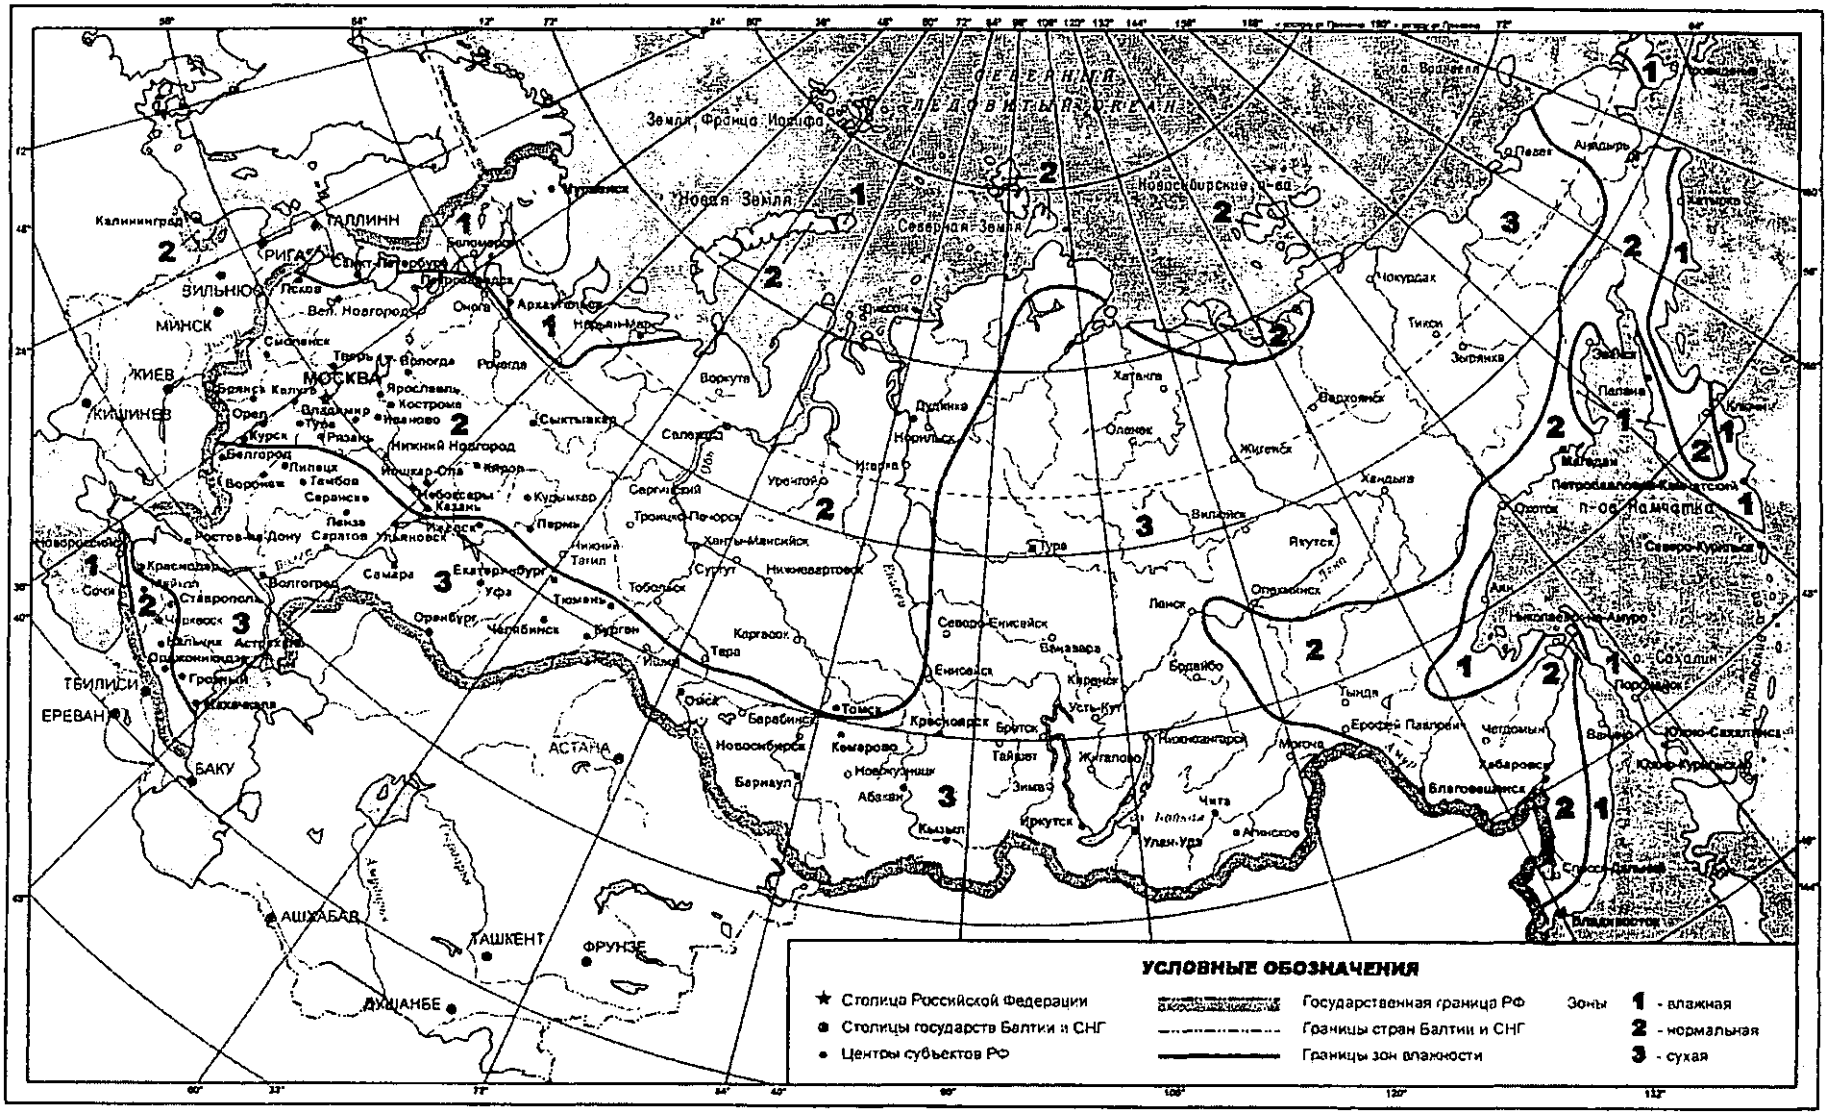

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

РАСЧЕТ УДЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Г.1 Расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, $q_{от}^{р}$, Вт/(м^3·°С) следует определять по формуле:

$$q_{от}^{р} = \left[k_{об} + k_{вент} - \left(k_{быт} + k_{рад}\right)\cdot \nu \cdot \zeta\right]\cdot\left(1-\xi\right)\cdot\beta_h \qquad (Г.1)$$

$k_{об}$ – удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м^3 °С), определяется в соответствии с приложением Ж;

$k_{вент}$ – удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м^3 °С);

$k_{быт}$ – удельная характеристика бытовых тепловыделений здания, Вт/(м^3 °С);

$k_{рад}$ – удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации, Вт/(м^3 °С);

ξ - коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление, принимается до получения статистических данных фактического снижения ξ =0,1.

β_h — коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения для:

многосекционных и других протяженных зданий β_h = 1,13;

зданий башенного типа β_h = 1,11;

зданий с отапливаемыми подвалами или чердаками β_h = 1,07;

зданий с отапливаемыми подвалами и чердаками, а также с квартирными генераторами теплоты β_h = 1,05.

ν — коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций; рекомендуемые значения определяются по формуле $\nu = 0{,}7 + 0{,}000025(ГСОП - 1000)$;

ζ — коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления; рекомендуемые значения:

ζ = 1,0 — в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным авторегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой;

ζ = 0,95 — в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе;

ζ = 0,9 — однотрубной системе с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе или в однотрубной системе без термостатов и с пофасадным авторегулированием на вводе, а также в двухтрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;

ζ = 0,85 — в однотрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе;

ζ = 0,7 — в системе без термостатов и с центральным авторегулированием на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха;

ζ = 0,5 — в системе без термостатов и без авторегулирования на вводе — регулирование центральное в ЦТП или котельной;

Г.2 Удельную вентиляционную характеристику здания, $k_{вент}$, Вт/(м^3 °С), следует определять по формуле

$$k_{вент} = 0{,}28 \cdot c \cdot n_в \cdot \beta_v \cdot \rho_в^{вент} (1 - k_{эф}) \qquad (Г.2)$$

где c - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С);

β_v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать $\beta_v = 0{,}85$;

$\rho_в^{вент}$ - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м^3

$$\rho_в^{вент} = 353 / [273 + t_{от}] , \qquad (Г.3)$$

$t_{от}$ - то же что и в формуле (5.2), °С.

$n_в$ - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч$^{-1}$, определяемая по Г.3;

$k_{эф}$ - коэффициент эффективности рекуператора;

Коэффициент эффективности рекуператора, $k_{эф}$, отличен от нуля в том случае, если:

средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) обеспечивает в период испытаний воздухообмен кратностью n_{50}, ч$^{-1}$, при разности давлений 50 Па наружного и внутреннего воздуха при вентиляции - с механическим побуждением $n_{50} \le 2$ ч$^{-1}$;

кратность воздухообмена зданий и помещений при разности давлений 50 Па и их среднюю воздухопроницаемость определяют по ГОСТ 31167.

Г.3 Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период $n_в$, ч$^{-1}$, рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле

$$n_в = \left[\left(L_{вент} n_{вент} \right) / 168 + \left(G_{инф} \cdot n_{инф} \right) / \left(168 \rho_в^{вент} \right) \right] / \left(\beta_v V_{от} \right) , \qquad (Г.4)$$

где $L_{вент}$ - количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м^3/ч, равное для:

а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м^2 общей площади на человека — 3 $A_ж$;

б) других жилых зданий — 0,35·$h_{эт}$·($A_ж$), но не менее 30 m; где m — расчетное число жителей в здании;

в) общественных и административных зданий принимают условно: для административных зданий, офисов, складов и супермаркетов – 4A_p; для магазинов шаговой доступности, учреждений здравоохранения, комбинатов бытового обслуживания, спортивных арен, музеев и выставок – 5A_p; для детских дошкольных учреждений, школ, среднетехнических и высших учебных заведений – 7A_p; для физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых комплексов, ресторанов, кафе, вокзалов – 10A_p,

$A_ж$; A_p - для жилых зданий — площадь жилых помещений ($A_ж$), к которым относятся спальни, детские, гостиные, кабинеты, библиотеки, столовые, кухни-столовые; для общественных и административных зданий — расчетная площадь (A_p), определяемая согласно СП 117.13330 как сумма площадей всех помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и сетей, м^2;

$h_{эт}$ - высота этажа от пола до потолка, м;

$n_{вент}$ - число часов работы механической вентиляции в течение недели;

168 - число часов в неделе;

$G_{инф}$ - количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч: для жилых зданий — воздуха, поступающего в лестничные клетки в течение суток отопительного периода, определяемое согласно Г.4; для общественных зданий — воздуха, поступающего через неплотности светопрозрачных конструкций и дверей; допускается принимать для общественных зданий в нерабочее время в зависимости от этажности здания: до трех этажей – равным

$0,1\beta_v V_{общ}$, от четырех до девяти этажей – $0,15\beta_v V_{общ}$, выше девяти этажей – $0,2\beta_v V_{общ}$, где $V_{общ}$ – отапливаемый объем общественной части здания;

$G_{инф}$ - количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч, определяемое согласно Г.4;

$n_{инф}$ - число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное 168 для зданий с сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и (168 — $n_{вент}$) для зданий, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во время действия приточной механической вентиляции;

$V_{от}$ - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м^3;

$\rho_в^{вент}$ то же, что и в формулах (Г.2 и Г.3);

β_v - то же, что и в формуле (Г.2).

В случаях, когда здание состоит из нескольких зон с различным воздухообменом, средние кратности воздухообмена находятся для каждой зоны в отдельности (зоны, на которые разделено здание, должно составлять весь отапливаемый объем). Все полученные средние кратности воздухообмена суммируются и суммарный коэффициент подставляется в формулу (Г2) для расчета удельной вентиляционной характеристики здания.

Г.4 Количество инфильтрующегося воздуха, поступающего в лестничную клетку жилого здания или в помещения общественного здания через неплотности заполнений проемов, полагая, что все они находятся на наветренной стороне, следует определять по формуле

$$G_{инф} = \left(A_{ок} / R^{тр}_{и.ок}\right) \cdot \left(\Delta p_{ок} / 10\right)^{2/3} + \left(A_{дв} / R^{тр}_{и.дв}\right) \cdot \left(\Delta p_{дв} / 10\right)^{1/2} \qquad (Г.5)$$

где $A_{ок}$ и $A_{дв}$ соответственно суммарная площадь окон и балконных дверей и входных наружных дверей, м^2;

$R^{тр}_{и.ок}$ и $R^{тр}_{и.дв}$ соответственно требуемое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей и входных наружных дверей, м^2·ч/кг;

$\Delta p_{ок}$ и $\Delta p_{дв}$ - соответственно расчетная разность давлений наружного и внутреннего воздуха, Па, для окон и балконных дверей и входных наружных дверей, определяют по формуле (7.2) для окон и балконных дверей с заменой в ней величины 0,55 на 0,28 и с вычислением удельного веса по формуле (7.3) при температуре воздуха равной $t_{от}$, где $t_{от}$ - то же что и в формуле (5.2).

Для общественных зданий в нерабочее время — количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности светопрозрачных конструкций и дверей; допускается принимать в зависимости от этажности здания: до трех этажей – равным $0,1\beta_v V_{общ}$, от четырех до девяти этажей – $0,15\beta_v V_{общ}$, выше девяти этажей – $0,2\beta_v V_{общ}$, где $V_{общ}$ – отапливаемый объем общественной части здания.

Для лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ) жилых зданий— количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности заполнения проемов; допускается принимать в зависимости от этажности здания: до трех этажей – равным $0,3\beta_v V_{ЛЛУ}$, от четырех до девяти этажей – $0,45\beta_v V_{ЛЛУ}$, выше девяти этажей – $0,6\beta_v V_{ЛЛУ}$, где $V_{ЛЛУ}$ – отапливаемый объем лестнично-лифтовых холлов здания. Для ЛЛУ без поэтажных выходов на балконы количество инфильтрующегося воздуха, полученное по упрощенным формулам следует уменьшать в 2 раза.

Г.5 Удельную характеристику бытовых тепловыделений здания, $k_{быт}$, Вт/(м^3 °С), следует определять по формуле

$$k_{быт} = \frac{q_{быт} \cdot A_ж}{V_{от} \cdot \left(t_в - t_{от}\right)}, \qquad (Г.6)$$

где $q_{быт}$ - величина бытовых тепловыделений на 1 м^2 площади жилых помещений ($A_ж$) или расчетной площади общественного здания ($A_р$), Вт/м^2, принимаемая для:

а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м^2 общей площади на человека $q_{быт}$ = 17 Вт/м^2;

б) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир 45 м^2 общей площади и более на человека $q_{быт}$ = 10 Вт/м^2;

в) других жилых зданий — в зависимости от расчетной заселенности квартир по интерполяции величины $q_{быт}$ между 17 и 10 Вт/м^2;

г) для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел), находящихся в здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/ м^2) с учетом рабочих часов в неделю;

$t_в$, $t_{от}$ - то же что и в формуле (5.2), °С;

$A_ж$ - то же, что и в Г.3.

Г.6 Удельную характеристику теплопоступлений в здание от солнечной радиации, $k_{рад}$, Вт/(м^3 °С), следует определять по формуле:

$$k_{рад} = \frac{11{,}6 \cdot Q_{рад}^{год}}{(V_{от} \cdot ГСОП)} \qquad (Г.7)$$

где $Q_{рад}^{год}$ - теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж/год, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям, определяемые по формуле:

$$Q_{рад}^{год} = \tau_{1ок}\tau_{2ок}\left(A_{ок1}I_1 + A_{ок2}I_2 + A_{ок3}I_3 + A_{ок4}I_4\right) + \tau_{1фф}\tau_{2фф}A_{фон}I_{гор} \qquad (Г.8)$$

$\tau_{1ок}$, $\tau_{1фон}$ - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений соответственно окон и зенитных фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных следует принимать по своду правил; мансардные окна с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более следует считать как вертикальные окна, с углом наклона менее 45° — как зенитные фонари;

$\tau_{2ок}$, $\tau_{2фон}$ - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных следует принимать по своду правил;

$A_{ок1}$, $A_{ок2}$, $A_{ок3}$, $A_{ок4}$ - площадь светопроемов фасадов здания (глухая часть балконных дверей исключается), соответственно ориентированных по четырем направлениям, м^2;

$A_{фон}$ - площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м^2;

I_1, I_2, I_3, I_4 - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированная по четырем фасадам здания, МДж/(м^2·год), определяется по методике свода правил;

Примечание - Для промежуточных направлений величину солнечной радиации следует определять по интерполяции;

$I_{гор}$ - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/(м^2·год), определяется по своду правил.

$V_{от}$ - то же, что и в Г.3.

ГСОП - по 5.2.

Г.7 Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q, кВт ч/(м^{3}год) или, кВт ч/(м^{2}год) следует определять по формулам:

$$q = 0{,}024 \cdot ГСОП \cdot q_{от}^{р}, \quad кВт\ ч/(м^3год) \qquad (Г.9)$$

$$q = 0{,}024 \cdot ГСОП \cdot q_{от}^{р} \cdot h, \quad кВт\ ч/(м^2год) \qquad (Г.9а)$$

где $q_{от}^{р}$ - То же, что в Г.1 и Г.6

h — средняя высота этажа здания, м, равная $V_{от}/A_{от}$;

$A_{от}$ — сумма площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, м^2, за исключением технических этажей и гаражей;

$V_{от}$ — То же, что в Г.3

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период $Q_{от}^{год}$, кВт ч/год следует определять по формуле

$$Q_{от}^{год} = 0{,}024 \cdot ГСОП \cdot V_{от} \cdot q_{от}^{р} \qquad (Г.10)$$

Г.8 Общие теплопотери здания за отопительный период $Q_{общ}^{год}$, кВт ч/год, следует определять по формуле:

$$Q_{общ}^{год} = 0{,}024 \cdot ГСОП \cdot V_{от} \cdot \left(k_{об} + k_{вент}\right) \qquad (Г.11)$$

где ГСОП - то же, что в (5.2)

$V_{от}$ — то же, что в Г.3

$k_{об}$, $k_{вент}$ то же, что в Г.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(справочное)

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ЗДАНИЯ

Д.1 Энергетический паспорт проекта здания разрабатывается в целях обеспечения системы мониторинга расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданием, что подразумевает установление соответствия теплозащитных и энергетических характеристик здания нормируемым показателям, определённым в настоящих нормах и (или) требованиям энергетической эффективности объектов капитального строительства, определяемых федеральным законодательством.

Д.2 Энергетический паспорт следует разрабатывать в ходе проектирования новых или реконструируемых зданий.

Для зданий производственного назначения с температурой внутреннего воздуха ниже + 12 °С энергетический паспорт не разрабатывается, а проводится расчет на соответствие ограждающих конструкций нормативным требованиям.

Д.3 Энергетический паспорт проекта здания разрабатывает проектная организация в составе раздела «Энергоэффективность».

Д.4 В задании на проектирование здания следует устанавливать класс энергосбережения не ниже «С», в соответствии с классификацией по таблице 15.

Д.5 Энергетический паспорт проекта здания должен разрабатываться раздельно для жилой и нежилой частей для жилых зданий со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, полезная площадь которых превышает 20 % площади квартир, и для нежилых пристроенных помещений, не объединенных со встроенными помещениями.

Энергетический паспорт проекта здания должен разрабатываться единым для жилых зданий со встроено - пристроенными помещениями меньшей площади.

Д.6 Проверку соответствия энергетического паспорта проекта здания, требованиям настоящих норм должны выполнять органы экспертизы.

Д.7 На стадии оформления ввода объекта строительства в эксплуатацию — проектная организация на основе анализа отступлений от проекта, допущенных при строительстве, обязана разработать перечень мероприятий по повышению энергетической эффективности здания.

В случае необходимости (несогласованное отступление от проекта, отсутствие необходимой технической документации, брак) инспекция Государственного строительного надзора вправе потребовать у Заказчика подтверждения соответствия основных показателей энергоэффективности и теплозащитных параметров проекту, расчётно-экспериментальными методами, включая испытания конструкций и инженерных систем объекта.

Д.8 Энергетический паспорт здания может заполняться по следующей форме.

1 Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	
Адрес здания	
Разработчик проекта	
Адрес и телефон разработчика	
Шифр проекта	
Назначение здания, серия	
Этажность, количество секций	
Количество квартир	
Расчетное количество жителей или служащих	
Размещение в застройке	
Конструктивное решение	

2 Расчетные условия

№ п.п.	Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения.	Расчетное значение
1	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	$t_н$	°С	
2	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°С	
3	Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	сут/год	
4	Градусо-сутки отопительного периода	*ГСОП*	°С·сут/год	
5	Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	$t_в$	°С	
6	Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°С	
7	Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°С	

3 Показатели геометрические

№ п.п.	Показатель	Обозначение и единица измерения		Расчетное проектное значение	Фактическое значение
8	Сумма площадей этажей здания	$A_{от}$, м^2	–		
9	Площадь жилых помещений	$A_ж$, м^2	–		
10	Расчетная площадь (общественных зданий)	$A_р$, м^2	–		
11	Отапливаемый объем	$V_{от}$, м^3	–		
12	Коэффициент остекленности фасада здания	f			
13	Показатель компактности здания	$K_{комп}$			
14	Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе:	$A_н^{сум}$, м^2	–		
	фасадов	$A_{фас}$	–		
	стен (раздельно по типу конструкции)	$A_{ст}$	–		
	окон и балконных дверей	$A_{ок.1}$			
	витражей	$A_{ок.2}$	–		
	фонарей	$A_{ок.3}$	–		
	окон лестнично-лифтовых узлов	$A_{ок.4}$	–		
	балконных дверей наружных переходов	$A_{дв}$	–		
	входных дверей и ворот (раздельно)		–		
	покрытий (совмещенных)	$A_{дв}$			
	чердачных перекрытий	$A_{покр}$	–		
	перекрытий «теплых» чердаков (эквивалентная)	$A_{черд}$	–		
		$A_{черд.т}$	–		
	– перекрытий над техническими подпольями или над неотапливаемыми подвалами (эквивалентная)	$A_{цок1}$	–		
	– перекрытий над проездами или под эркерами	$A_{цок2}$			
	– стен в земле и пола по грунту (раздельно)	$A_{цок3}$	–		
			–		

4 Показатели теплотехнические

№ п.п.	Показатель	Обозначение и единица измерения	Нормируемое значение	Расчетное проектное значение	Фактическое значение
16	Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений, в том числе:	$R_o^{пр}$, м^2·°С/Вт			
	стен (раздельно по типу конструкции)	$R_{o.ст}^{пр}$			

	окон и балконных дверей	$R^{пр}_{о,ок1}$			
	витражей	$R^{пр}_{о,ок2}$			
	фонарей	$R^{пр}_{о,ок3}$			
	окон лестнично-лифтовых узлов	$R^{пр}_{о,ок4}$			
	балконных дверей наружных переходов	$R^{пр}_{о,дв}$			
	входных дверей и ворот (раздельно)	$R^{пр}_{о,дв}$			
	покрытий (совмещенных)	$R^{пр}_{о,покр}$			
	чердачных перекрытий	$R^{пр}_{о,черд}$			
	перекрытий «теплых» чердаков (эквивалентное)	$R^{пр}_{о,черд.т}$			
	перекрытий над техническими подпольями или над неотапливаемыми подвалами (эквивалентное)	$R^{пр}_{о,док.1}$			
	перекрытий над проездами или под эркерами	$R^{пр}_{о,док.2}$			
	стен в земле и пола по грунту (раздельно)	$R^{пр}_{о,док.3}$			

5 Показатели вспомогательные

№ п.п.	Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Нормируемое значение показателя	Расчетное проектное значение показателя
17	Общий коэффициент теплопередачи здания	$K_{общ}$, Вт/(м·С)		
18	Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период при удельной норме воздухообмена	$n_в$, $ч^{-1}$		
19	Удельные бытовые тепловыделения в здании	$q_{быт}$, Вт/м^2	-	
20	Тарифная цена тепловой энергии для проектируемого здания	$C_{тепл}$, руб./кВт ч		
21	Удельная цена отопительного оборудования и присоединение к источнику теплоснабжения (подключения к тепловой сети) в районе строительства	$C_{от}$, руб/(кВт ч/год)		
22	Удельная прибыль от экономии энергетической единицы	$\Omega_{пр}$, руб/(кВт·ч/год)	-	

6 Удельные характеристики

№	Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Нормируемое значение показателя	Расчетное проектное значение показателя
23	Удельная теплозащитная характеристика здания	$k_{об}$, Вт/(м^3 °С)		
24	Удельная вентиляционная характеристика здания	$k_{вент}$, Вт/(м^3 °С)		
25	Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания	$k_{быт}$, Вт/(м^3 °С)		
26	Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации	$k_{рад}$, Вт/(м^3 °С)		

7 Коэффициенты

	Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Нормативное значение показателя
27	Коэффициент эффективности авторегулирования отопления	ζ	
28	Коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление	ξ	
29	Коэффициент эффективности рекуператора	$k_{эф}$	
30	Коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений в период превышения их над теплопотерями	ν	
31	Коэффициент учета дополнительных теплопотерь системы отопления	β_h	

8 Комплексные показатели расхода тепловой энергии

№ п.п.	Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Значение показателя
35	Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$q_{от}^{р}$, Вт/(м^3·°С) [Вт/(м^2·°С)]	
36	Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$q_{от}^{тр}$, Вт/(м^3·°С) [Вт/(м^2·°С)]	
37	Класс энергосбережения		
38	Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите		

9 Энергетические нагрузки здания

№ п.п.	Показатель	Обозначения	Единица измерений	Величина
39	Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	q	кВт ч/(м^{3}год) кВт ч/(м^{2}год)	
40	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$Q_{от}^{год}$	кВт ч/(год)	
41	Общие теплопотери здания за отопительный период	$Q_{общ}^{год}$	кВт ч/(год)	

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ФРАГМЕНТА ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЯ ИЛИ ЛЮБОЙ ВЫДЕЛЕННОЙ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ

Расчет основан на представлении фрагмента теплозащитной оболочки здания в виде набора независимых элементов, каждый из которых влияет на тепловые потери через фрагмент. Удельные потери теплоты, обусловленные каждым элементом, находятся на основе сравнения потока теплоты через узел, содержащий элемент, и через тот же узел, но без исследуемого элемента.

Е.1 Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания $R_o^{пр}$, м^2 °С/Вт, следует определять по формуле

$$R_o^{пр} = \frac{1}{\frac{1}{R_o^{усл}} + \sum l_j \Psi_j + \sum n_k \chi_k} = \frac{1}{\sum a_i U_i + \sum l_j \Psi_j + \sum n_k \chi_k} \qquad (Е.1)$$

где $R_o^{усл}$ – осредненное по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции, м^2 °С/Вт;

l_j – протяженность линейной неоднородности j-го вида, приходящаяся на 1 м^2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м/м^2;

Ψ_j – удельные потери теплоты через линейную неоднородность j-ого вида, Вт/(м°С);

n_k – количество точечных неоднородностей k-го вида, приходящихся на 1 м^2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, шт/м^2;

χ_k – удельные потери теплоты через точечную неоднородность k-го вида, Вт/°С;

a_i – площадь плоского элемента конструкции i – го вида, приходящаяся на 1 м^2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м^2/м^2;

$$a_i = \frac{A_i}{\sum A_i} \qquad (Е.2)$$

где A_i – площадь i-той части фрагмента, м^2;

U_i - коэффициент теплопередачи однородной i-той части фрагмента теплозащитной оболочки здания (удельные потери теплоты через плоский элемент i – го вида), Вт/(м^2 °С).

$$U_i = \frac{1}{R_{o,i}^{усл}} \qquad (Е.3)$$

Е.2 Коэффициент теплотехнической однородности, r, вспомогательная величина, характеризующая эффективность утепления конструкции, определяется по формуле

$$r = \frac{R_o^{пр}}{R_o^{усл}} \qquad (Е.4)$$

Величина $R_o^{усл}$ определяется осреднением по площади значений условных сопротивлений теплопередаче всех частей фрагмента теплозащитной оболочки здания

$$R_o^{усл} = \frac{\sum A_i}{\sum \frac{A_i}{R_{o,i}^{усл}}} = \frac{1}{\sum a_i U_i}, \qquad (Е.5)$$

где $R_{o,i}^{усл}$ - условное сопротивление теплопередаче однородной части фрагмента теплозащитной оболочки здания i-го вида, м^2 °С/Вт, которое определяется либо экспериментально либо

расчетом по формуле

$$R_{o,j}^{усл} = \frac{1}{\alpha_в} + \sum_s R_s + \frac{1}{\alpha_н}, \qquad (Е.6)$$

где $\alpha_в$ - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м^2·°С), принимаемый согласно таблице 4;

$\alpha_н$ - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м^2·°С), принимаемый согласно таблице 6;

R_s - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, (м^2·°С)/Вт, определяемое для невентилируемых воздушных прослоек по таблице Е.1, для материальных слоев по формуле

$$R_s = \frac{\delta_s}{\lambda_s} \qquad Е.7)$$

δ_s - толщина слоя, м;

λ_s - теплопроводность материала слоя, Вт/(м °С), принимаемая по [1].

Е.3 Удельные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность определяются по результатам расчета двухмерного температурного поля узла конструкций при температуре внутреннего воздуха $t_в$ и температуре наружного воздуха $t_н$.

$$\Psi_j = \frac{\Delta Q_j^L}{t_в - t_н}, \qquad (Е.8)$$

где $t_в$ – расчетная температура внутреннего воздуха, °С;

$t_н$– расчетная температура наружного воздуха, °С;

ΔQ_j^L – дополнительные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность j-го вида, приходящиеся на 1 п.м , Вт/м, определяемые по формуле

$$\Delta Q_j^L = Q_j^L - Q_{j.1} - Q_{j.2} \qquad (Е.9)$$

где Q_j^L –потери теплоты через расчетную область с линейной теплотехнической неоднородностью j-го вида, приходящиеся на 1 п.м стыка, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт/м;

$Q_{j.1}$, $Q_{j.2}$ – потери теплоты через участки однородных частей фрагмента, вошедшие в расчетную область при расчете температурного поля области с линейной теплотехнической неоднородностью j-го вида, Вт/м, определяемые по формулам:

$$Q_{j.1} = \frac{t_в - t_н}{R_{o.j.1} \cdot 1м} \cdot S_{j.1} \qquad Q_{j.2} = \frac{t_в - t_н}{R_{o.j.2} \cdot 1м} \cdot S_{j.2} \qquad (Е.10)$$

где $S_{j.1}$, $S_{j.2}$– площади однородных частей конструкции, вошедшие в расчетную область при расчете температурного поля, м^2.

При этом величина $S_{j.1} + S_{j.2}$ равна площади расчетной области при расчете температурного поля.

Ψ_j – удельные линейные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность j-го вида, Вт/(м°С).

Е.4 Удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность k-го вида определяются по результатам расчета трехмерного температурного поля участка конструкции, содержащего точечную теплотехническую неоднородность, по формуле

$$\chi_k = \frac{\Delta Q_k^K}{t_в - t_н}, \qquad (Е.11)$$

где ΔQ_k^K – дополнительные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность k-го вида, Вт, определяемые по формуле

$$\Delta Q_k^K = Q_k - \tilde{Q}_k, \qquad (Е.12)$$

где Q_k – потери теплоты через узел, содержащий точечную теплотехническую неоднородность k-го вида, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт;

$\widetilde{Q}_k$ - потери теплоты через тот же узел, не содержащий точечную теплотехническую неоднородность k-го вида, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт.

Е.5 Результатом расчета температурного поля узла конструкции является распределение температур в сечении узла, в том числе по внутренней и наружной поверхностям.

Поток теплоты через внутреннюю поверхность узла определяется по формуле

$$Q_в = \alpha_в \cdot S_в \cdot (t_в - \tau_в^{ср}) \quad (Е.13)$$

Поток теплоты через наружную поверхность узла определяется по формуле

$$Q_н = \alpha_н \cdot S_н \cdot (t_н - \tau_н^{ср}), \quad (Е.14)$$

$t_в$, $t_н$ расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха соответственно, °С;

$\tau_в^{ср}$, $\tau_н^{ср}$ - осредненные по площади температуры внутренней и наружной поверхностей узла ограждающей конструкции соответственно, °С;

$\alpha_в$, $\alpha_н$ - коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей узла конструкции соответственно, Вт/(м^2°С);

$S_в$, $S_н$ - площади внутренней и наружной поверхностей узла ограждающей конструкции, м^2.

Таблица Е.1

Толщина воздушной прослойки, м	Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, м^2 · °С/Вт			
	горизонтальной при потоке тепла снизу вверх и вертикальной		горизонтальной при потоке тепла сверху вниз	
	при температуре воздуха в прослойке			
	положительной	отрицательной	положительной	отрицательной
0,01	0,13	0,15	0,14	0,15
0,02	0,14	0,15	0,15	0,19
0,03	0,14	0,16	0,16	0,21
0,05	0,14	0,17	0,17	0,22
0,1	0,15	0,18	0,18	0,23
0,15	0,15	0,18	0,19	0,24
0,2 - 0,3	0,15	0,19	0,19	0,24

Примечание - При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза.

Е.6 Описание расчета приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции должен содержать следующие части:

1 Четкое наименование конструкции и указание места занимаемого ею в оболочке здания.

2 Перечисление всех элементов составляющих конструкцию.

Для каждого из перечисленных элементов представить:

3 Удельную геометрическую характеристику элемента (s, l или n).

4 Схему или чертеж, позволяющие понять состав и устройство элемента.

5 Температурное поле узла содержащего элемент.

6 Принятые в расчете температурного поля температуры наружного и внутреннего воздуха, а также геометрические размеры узла конструкции, включенного в расчетную область.

7 Минимальную температуру на внутренней поверхности конструкции и поток теплоты через узел полученные в результате расчетов.

8 Удельные потери теплоты через элемент.

(Вместо пунктов 5 – 7 можно использовать ранее посчитанные удельные потери теплоты через элемент с указанием ссылки на официальный, общедоступный документ, содержащий их расчет).

9 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче по формуле (Е.1).

10. Таблицу с геометрическими и теплозащитными характеристиками элементов, а также промежуточными данными расчетов. Форма приведена в таблице Е.2.

Таблица Е.2

Элемент конструкции	*	Удельный геометрический показатель	Удельные потери теплоты	Удельный поток теплоты, обусловленный элементом	Доля общего потока теплоты через фрагмент, %
Название элемента	плоский	a_i = м^2/м^2	U_i = Вт/(м^2·°С)	$U_i a_i$ = Вт/(м^2·°С)	
…		…	…	…	…
Название элемента		a_i = м^2/м^2	U_i = Вт/(м^2·°С)	$U_i a_i$ = Вт/(м^2·°С)	
Название элемента	линейный	l_i = м/м^2	Ψ_i = Вт/(м·°С)	$\Psi_i l_i$ = Вт/(м^2·°С)	
…		…	…	…	…
Название элемента		l_j = м/м^2	Ψ_j = Вт/(м·°С)	$\Psi_j l_j$ = Вт/(м^2·°С)	
Название элемента	точечный	n_i = 1/м^2	χ_i = Вт/°С	$\chi_i n_i$ = Вт/(м^2·°С)	
…		…	…	…	…
Название элемента		n_k = 1/м^2	χ_k = Вт/°С	$\chi_k n_k$ = Вт/(м^2·°С)	
Итого				$1/R^{пр}$ = Вт/(м^2·°С)	100 %
Столбец * может не приводиться.					

Е.7 Приведенное сопротивление теплопередаче полов, $R_{о,пол}$, м^2·°С/Вт, определяется в следующей последовательности:

Для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности $\lambda \geq 1{,}2$ Вт/(м^2·°С) по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая R_n, м^2·°С /Вт, равным:

2,1 — для I зоны;

4,3 — « II « ;

8,6 — « III « ;

14,2 — « IV « ; (для оставшейся площади пола);

Для утепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности $\lambda_h < 1{,}2$ Вт/(м^2·°С) утепляющего слоя толщиной δ, м, принимая $R_{о,пол}$, м^2·°С/Вт по формуле

$$R_{о,пол} = R_n + \delta / \lambda_n \qquad (Е.15)$$

Для полов на лагах, принимая $R_{о,пол}$, м^2·°С/Вт, по формуле

$$R_{о,пол} = 1{,}18(R_n + \delta / \lambda_n) \qquad (Е.16)$$

Пример расчета приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента стены представлен в приложении П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)

РАСЧЕТ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ

Ж.1 Удельная теплозащитная характеристика здания, $k_{об}$, рассчитывается по формуле:

$$k_{об} = \frac{1}{V_{от}} \sum_i \left(n_{t,i} \frac{A_{ф,i}}{R^{пр}_{о,i}} \right) = K_{комп} \cdot K_{общ} \qquad (Ж.1)$$

где $R^{пр}_{о,i}$ - приведенное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента теплозащитной оболочки здания, м^2 °С/Вт;

$A_{ф,i}$ – площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, м^2;

$V_{от}$ – отапливаемый объем здания, м^3;

$n_{t,i}$ – коэффициент учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП, определяется по формуле (5.3);

$K_{общ}$ - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м^2·°С), определяемый по формуле

$$K_{общ} = \frac{1}{A^{сум}_{н}} \sum_i \left(n_{t,i} \frac{A_{ф,i}}{R^{пр}_{о,i}} \right) \qquad (Ж.2)$$

$K_{комп}$ – коэффициент компактности здания, м$^{-1}$, определяемый по формуле

$$K_{комп} = \frac{A^{сум}_{н}}{V_{от}} \qquad (Ж.3)$$

$A^{сум}_{н}$ - сумма площадей (по внутреннему обмеру всех наружных ограждений теплозащитной оболочки здания, м^2.

Совокупность фрагментов теплозащитной оболочки здания, характеристики которых используются в формуле (Ж.1) должна полностью замыкать оболочку отапливаемой части здания.

Ж.2 Удельная теплозащитная характеристика может быть найдена непосредственно через характеристики элементов составляющих все конструкции оболочки здания.

$$k_{об} = \frac{1}{V_{от}} \left[\sum \left(n_{t,i} \frac{A_{ф,i}}{R^{усл}_{о,i}} \right) + \sum n_{t,j} L_j \Psi_j + \sum n_{t,k} N_k \chi_k \right] \qquad (Ж.4)$$

где $R^{усл}_{о}$, Ψ_j, χ_k – принимаются по Приложению Е;

L_j – суммарная протяженность линейной неоднородности j-го вида по всей оболочке здания, м;

N_k – суммарное количество точечных неоднородностей k-го вида по всей оболочке здания, шт.

Ж.3 Расчет удельной теплозащитной характеристики здания оформляется в виде таблицы, которая должна содержать следующие сведения:

1 наименование каждого фрагмента составляющего оболочку здания;

2 площадь каждого фрагмента;

3 приведенное сопротивление теплопередаче каждого фрагмента со ссылкой на расчет (согласно приложению Е);

4 коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у фрагмента конструкции, от принятых в расчете ГСОП.

Форма таблицы представлена в таблице Ж.1.

Таблица Ж.1

Наименование фрагмента	$n_{t,i}$	$A_{\phi,i}$, м^2	$R^{тр}_{o,i}$, (м^2·°С)/Вт	$n_{t,i}A_{\phi,i} / R^{тр}_{o,i}$, Вт/°С	%
Сумма	-	-	-		100

Ж.4 Контроль соответствия удельной теплозащитной характеристики здания требованиям 5.5 возлагается на стадии разработки проектной документации на органы экспертизы проектной продукции.

Пример расчета удельной теплозащитной характеристики здания представлен в приложении Р.

ПРИЛОЖЕНИЕ И
(справочное)

Таблица — **Коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции**

№ п.п.	Материал наружной поверхности ограждающей конструкции	Коэффициент поглощения солнечной радиации ρ
1	Алюминий	0,5
2	Асбестоцементные листы	0,65
3	Асфальтобетон	0,9
4	Бетоны	0,7
5	Дерево неокрашенное	0,6
6	Защитный слой рулонной кровли из светлого гравия	0,65
7	Кирпич глиняный красный	0,7
8	Кирпич силикатный	0,6
9	Облицовка природным камнем белым	0,45
10	Окраска силикатная темно-серая	0,7
11	Окраска известковая белая	0,3
12	Плитка облицовочная керамическая	0,8
13	То же, стеклянная синяя	0,6
14	То же, белая или палевая	0,45
15	Рубероид с песчаной посыпкой	0,9
16	Сталь листовая, окрашенная белой краской	0,45
17	То же, окрашенная темно-красной краской	0,8
18	То же, окрашенная зеленой краской	0,6
19	Сталь кровельная оцинкованная	0,65
20	Стекло облицовочное	0,7
21	Штукатурка известковая темно-серая или терракотовая	0,7
22	Штукатурка цементная светло-голубая	0,3
23	То же, темно-зеленая	0,6
24	То же, кремовая	0,4

ПРИЛОЖЕНИЕ К
(рекомендуемое)

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЯ ПО ОКУПАЕМОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Экономическая оптимизация оболочки здания основана на сравнении альтернативных вариантов конструкций.

Методика содержит три уровня оптимизации:

1) выбор оптимальных теплозащитных характеристик отдельных элементов конструкции из условия окупаемости энергосбережения;
2) сравнение конструкций с различной базой по эффективности энергосбережения;
3) гармонизация отдельных конструкций и оболочки здания в целом.

Выбор оптимальных теплозащитных характеристик отдельных элементов

Данная методика заключается в поиске минимума приведенных затрат. Минимум ищется не дифференцированием, так как функция разрывная, а путем специально организованного перебора вариантов конструкции. В методике учтена зависимость потерь теплоты через ограждающую конструкцию от многих переменных (характеристик элементов введенных в Приложении Е).

В соответствии с приложением Ж в качестве теплозащитных характеристик элементов используются условное сопротивление теплопередаче (для плоских элементов) и удельные потери теплоты через неоднородности (для линейных и точечных элементов).

И.1 По экономическим и климатическим параметрам района строительства находится *удельная прибыль от экономии энергетической единицы*[2], $\Omega_{пр}$, соответствующая проекту здания.

$$\Omega_{пр} = C_{тепл} \cdot m_{кл} \cdot Z_{ок} + C_{от} \cdot m_{кл}, \qquad (К.1)$$

где $C_{тепл}$ – тарифная цена тепловой энергии в районе строительства проектируемого здания, руб./кВт ч;

$C_{от}$ – удельная цена отопительного оборудования и подключения к тепловой сети в районе строительства проектируемого здания, руб/(кВт ч/год);

$m_{кл}$ – климатический коэффициент, района строительства, определяемый по формуле

$$m_{кл} = \frac{ГСОП}{ГСОП(Э)}, \qquad (К.2)$$

где ГСОП – значение градусо-суток отопительного периода для района строительства, °С сут/год, определяемое по формуле (5.2);

ГСОП(Э) – эталонное значение градусо-суток отопительного периода, °С сут/год, принимаемое равным 1000 °С сут/год.

$Z_{ок}$ – срок окупаемости, определяемый как половина срока службы элемента до замены или ремонта, но не более 12 лет.

Требуемый класс теплозащитной эффективности здания назначается из таблицы К.1 по удельной прибыли от экономии энергетической единицы.

Таблица И.1 Классы теплозащитной эффективности элементов конструкции.

Класс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Границы Ω, руб/(кВт·ч /год)	≤2	2 < ≤ 4	4 < ≤ 8	8 < ≤ 14	14 < ≤ 24	24 < ≤ 40	40 < ≤ 65	65 < ≤ 100	100 < ≤ 160	160 < ≤ 250	250 < ≤ 380	380 < ≤ 570	570 < ≤ 850	850<

[2] В качестве энергетической единицы принят 1 кВт ч/год сэкономленной энергии при значении ГСОП = 1000 °С сут/год.

К.2 Класс теплозащитной эффективности элемента конструкции назначается по *удельным единовременным затратам на экономию энергетической единицы*, $\Omega_{эл}$, руб./(кВт·ч /год), из таблицы К.1.

Удельные единовременные затраты на экономию энергетической единицы элементом конструкции определяются по формулам:

Для плоского элемента (в соответствии с приложением Е)

$$\Omega_{эл} = -\frac{\Delta K^{ед}}{24 \cdot \left[\left(\frac{1}{R_{o,2}^{усл}}\right) - \left(\frac{1}{R_{o,1}^{усл}}\right)\right]} \qquad (К.3)$$

Для линейного элемента (в соответствии с приложением Е)

$$\Omega_{эл} = -\frac{\Delta K^{ед}}{24 \cdot [\Psi_2 - \Psi_1]} \qquad (К.4)$$

Для точечного элемента (в соответствии с приложением Е)

$$\Omega_{эл} = -\frac{\Delta K^{ед}}{24 \cdot [\chi_2 - \chi_1]} \qquad (К.5)$$

где $\Delta K^{ед}$ – разница единовременных затрат вариантов 2 и 1 исследуемого элемента, руб. Для плоского элемента единовременные затраты вычисляются на квадратный метр, для линейного элемента – на 1 п.м, для точечного элемента – на 1 шт.

Для использования формул (К.3) – (К.5) должен быть составлен ряд из экономически обоснованных вариантов исследуемого элемента, упорядоченный по его теплозащитной характеристике. В формулах варианты 1 и 2 - соседние варианты ряда (т.е. ближайшие по теплозащитной характеристике, экономически обоснованные варианты элемента). Причем вариант 2 дороже варианта 1 и обладает меньшими теплопотерями. Полученная по формулам (К.3) – (К.5) $\Omega_{эл}$ соответствует варианту 2 элемента.

И.3 *Конструкция должна формироваться таким образом, чтобы классы теплозащитной эффективности всех ее элементов были равны требуемому классу теплозащитной эффективности здания.* В случае отсутствия варианта элемента с необходимым классом *теплозащитной* эффективности следует использовать вариант элемента с ближайшим классом *теплозащитной* эффективности.

Сравнение конструкций с различной базой по эффективности энергосбережения

К.4 Для вариантов конструкции отличающихся по составу элементов или по базовой (не теплозащитной) части конструкции, более выгодным является вариант с меньшими удельными приведенными затратами.

Удельные приведенные затраты на строительство и эксплуатацию конструкции, *П*, руб/(м^2·год), определяются по формуле:

$$П = \frac{K_{кон}^{ед}}{Z_{ок}} + 0{,}024\frac{ГСОП}{R_o^{пр}}\left(C_{тепл} + \frac{C_{от}}{Z_{ок}}\right) \qquad (И.6)$$

где $K_{кон}^{ед}$ - полные единовременные затраты на производство 1 м^2 конструкции, руб/ м^2, определяются по формуле:

$$K_{кон}^{ед} = K_0^{ед} + \sum a_i K_i^{ед} + \sum l_j K_j^{ед} + \sum n_k K_k^{ед} \qquad (И.7)$$

где a_i, l_j и n_k – те же, что и в (Е.1);

$K_0^{ед}$ - базовая стоимость 1 м^2 конструкции (наиболее холодный вариант всех элементов конструкции), руб/м^2.

Гармонизация отдельных конструкций и оболочки здания в целом

К.5 Экономически эффективное решение ограждающих конструкций здания возможно выбрать только в конкретных климатических и экономических условиях объекта строительства. Но часть работы по улучшению (гармонизации) конструкций можно провести заранее на стадии их формирования производителем конструкций, чтобы облегчить дальнейшую работу проектировщика. Для этого вводится определение особого класса конструкций.

При равных теплозащитных свойствах чем ближе значения удельных единовременных затрат на экономию энергетической единицы отдельных элементов конструкции друг к другу, тем эффективней конструкция.

Гармонично утепленной называется ограждающая конструкция, все элементы которой относятся к одному классу теплозащитной эффективности. Этот же класс энергетической эффективности является характеристикой и всей конструкции.

Гармонично утепленной называется оболочка здания, состоящая из гармонично утепленных ограждающих конструкций одного класса. Этот же класс теплозащитной эффективности является характеристикой и всей оболочки здания.

Производителям отдельных строительных конструкций следует проводить анализ своего модельного ряда с целью составлять его из гармонично утепленных конструкций. Такие конструкции должны сопровождаться пометкой, указывающей на их гармоничность, и классом теплозащитной эффективности. При выборе проектных решений предпочтение должно отдаваться гармонично утепленным конструкциям и оболочкам здания, как наиболее экономически эффективным.

Пример оптимизации оболочки здания по окупаемости энергосберегающих мероприятий представлен в приложении С.

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(рекомендуемое)

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Приближенный расчет приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций проводится в соответствии с методикой изложенной в приложении Е. При этом, в качестве плоского элемента выступает стеклопакет в своей центральной (однородной) части, а в качестве линейных элементов принимаются узлы стыка стеклопакета с рамой, включая раму.

Л.1 Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета принимается по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории. В случае отсутствия данных испытаний допускается принимать значения сопротивления теплопередаче центральной части стеклопакета по таблице Л1.

Л.2 Количество линейных элементов должно соответствовать числу различающихся по размерам (толщине или ширине) или составу участков рамы, окружающих стеклопакет. Например, для двухстворчатого оконного блока в наиболее простом случае можно выделить: 1 – боковую и верхнюю границу, 2 - нижнюю границу, 3 – границу между створками.

Расчет удельных потерь теплоты через линейные элементы производится в соответствии с приложением Е. При расчете потери теплоты, как через стык, так и через раму относятся к линейному элементу. Формально принимается, что вся площадь оконного блока заполнена однородным стеклопакетом. Потери через линейные элементы служат добавками к потерям через стеклопакет.

При расчете температурных полей для нахождения удельных потерь теплоты через линейные элементы следует учитывать внутреннюю структуру профиля и дистанционную рамку в стеклопакете. Стеклопакет заменятся панелью из стекол и эквивалентного материала на месте прослоек с сохранением размеров. Коэффициент теплопроводности эквивалентного материала находится из равенства сопротивления теплопередаче стеклопакета и вводимой в расчет панели. Коэффициент теплопроводности стекла принимается равным 1 Вт/(м °С).

Л.3 В случае расчета светопрозрачных конструкций для конкретного здания и наличия данных о способе их монтажа, допускается в расчетах температурных полей для линейных элементов учитывать детали заделки. В частности допускается учитывать в расчетах нахлест утеплителя или внутренней отделки на раму.

В случае расчета светопрозрачных конструкций вне проекта здания (для изделия) расчет проводится для стандартного стыка со стеной без нахлестов на конструкцию и слоем ППУ, отделяющим стену от изделия толщиной не менее 20 мм.

Таблица Л1 Сопротивления теплопередаче центральной части стеклопакета (оценочные)

Вид стеклопакета	Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета, $R_{o\,c.пак}$, (м^2·°С)/Вт		
Однокамерные стеклопакеты			
	Расстояние между стеклами 12 мм	Расстояние между стеклами 16 мм	Расстояние между стеклами 20 мм
Из стекла без покрытий с заполнением воздухом	0,34	0,35	0,35
Из стекла без покрытий с заполнением аргоном	0,36	0,37	0,37

С одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением воздухом	0,59	0,65	0,64
С одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением аргоном	0,76	0,81	0,79
С одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением криптоном	0,86	0,84	0,82
Двухкамерные стеклопакеты			
	Расстояние между стеклами 10 мм и 10 мм	Расстояние между стеклами 14 мм и 14 мм	Расстояние между стеклами 18 мм и 18 мм
Из стекла без покрытий с заполнением воздухом	0,46	0,5	0,53
С одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением воздухом	0,64	0,78	0,9
С одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением аргоном	0,78	0,95	1,05
С двумя стеклами с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением воздухом	0,82	1,06	1,27
С двумя стеклами с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением аргоном	1,1	1,4	1,55
С двумя стеклами с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением криптоном	1,73	1,71	1,67

Промежуточные значения расстояний между стеклами принимаются интерполяцией.

Данные в таблице приведены по расчету для средних за отопительный период температурных перепадов.

Примечания

1 Не рекомендуется заменять в стеклопакетах воздух инертными газами без использования низкоэмиссионных покрытий, так как это мероприятие практически не дает эффекта.

2 Рекомендуется комбинировать стекла с низкоэмиссионным покрытием с заполнением межстекольного пространства инертными газами, так как в этом случае достигается максимальный эффект от каждого мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ М
(рекомендуемое)

МЕТОДИКА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКОГО РАСЧЕТА НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ С ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ

М.1 Состав и последовательность расчета

В настоящем разделе приводится методика теплотехнических расчетов, позволяющая определить параметры теплового и влажностного режима стен с НФС.

Теплотехнический расчет состоит из:

- подбора толщины утеплителя для стены с НФС, минимально необходимой для удовлетворения нормативным требованиям по сопротивлению теплопередаче;
- расчета влажностного режима конструкции и проверки влажности материалов на удовлетворение нормативным требованиям;
- уточнении характеристик материалов с учетом их средней влажности в расчетный период;
- расчета воздухообмена в воздушной прослойке;
- проверки достаточности количества удаляемой из воздушной прослойки влаги в расчетный период;
- расчете требуемой величины сопротивления воздухопроницанию стены.

М.2 Методика расчета

1 Определяется требуемое сопротивление теплопередаче исходя из расчетных климатических характеристик района строительства и расчетных значений температуры проектируемого здания.

2 Определяется предварительная толщина слоя теплоизоляции (М.3).

3 Из конструктивных соображений назначается толщина вентилируемой воздушной прослойки.

4 С учетом этажности здания и района строительства определяется скорость движения воздуха в воздушной прослойке (М.4).

5 Определяется влажностный режим рассматриваемой конструкции (М.5).

6 По результатам п. 5 при необходимости корректируются или добавляются слои пароизоляции и вносятся изменения в облицовочный слой конструкции.

7 Рассчитывается парциальное давление водяного пара на выходе из воздушной прослойки (М.6).

8 По результатам п. 7 проверяется возможность выпадения конденсата в воздушной прослойке и при необходимости корректируются толщина воздушной прослойки и зазор между плитками облицовки (М.6).

9 Рассчитывается требуемая величина сопротивления воздухопроницанию стены, достаточное чтобы фильтрация воздуха не нарушала теплового и влажностного состояния стены (М.7).

10 С учетом всех корректировок конструкции рассчитывается приведенное сопротивление теплопередаче стены (М.8).

М.3 Определение минимально необходимой толщины утеплителя фасадных систем с вентилируемой воздушной прослойкой

Далее предполагается, что теплозащитные и геометрические характеристики всех элементов стены с НФС известны. В случае отсутствия каких либо данных их следует определять в соответствии с Е.3, Е.4.

Толщина теплоизоляционного слоя определяется по формуле

$$\delta_y = \left(\frac{1}{\frac{1}{R_o^{mp}} - \sum l_j \Psi_j - \sum n_k \chi_k} - \frac{\delta_к}{\lambda_к} - \frac{1}{\alpha_в} - \frac{1}{\alpha_н} \right) \lambda_y \qquad (М.1)$$

R_o^{mp} - требуемое сопротивление теплопередаче стены, м^2 °С / Вт, определяемое в соответствии с 5.2;

δ_y – толщина теплоизоляционного слоя, м;

λ_y – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м°С);

$\delta_к$ – толщина конструкционного слоя, м;

$\lambda_к$ – коэффициент теплопроводности материала конструкционного слоя, Вт/(м°С);

Ψ_j, χ_k, l_j, n_k – тоже, что и в формуле (Е.1).

М.4 Определение параметров воздухообмена в воздушной прослойке

Движение воздуха в вентилируемой прослойке осуществляется за счет гравитационного (теплового) и ветрового напора. В случае расположения приточных и вытяжных отверстий на разных стенах скорость движения воздуха в прослойке $V_{пр}$ может определяться по следующей формуле

$$V_{пр} = \sqrt{\frac{K(K_н - K_э)V_н^2 + 0{,}08h(t_{пр} - t_н)}{\sum_i \xi_i}}, \qquad (М.2)$$

где $K_н$, $K_э$ - аэродинамические коэффициенты на разных стенах здания, по СП 20.13330;

$V_н$ - скорость движения наружного воздуха, м/с;

K - коэффициент учета изменения скорости потока по высоте по СП 20.13330;

h - разности высот от входа воздуха в прослойку до его выхода из нее, м;

$t_{пр}$, $t_н$ - средняя температура воздуха в прослойке и температура наружного воздуха, °С;

$\sum_i \xi_i$ - сумма коэффициентов местных сопротивлений;

При расположении приточных и вытяжных отверстий воздушной прослойки на одной стороне здания, принимается $K_н$=$K_э$ и формула (М.2) упрощается

$$V_{пр} = \sqrt{\frac{0{,}08h(t_{пр} - t_н)}{\sum_i \xi_i}} \qquad (М.3)$$

В формулах (М.2) и (М.3) используется средняя температура воздуха в прослойке $t_{пр}$, которая в свою очередь зависит от скорости движения воздуха в прослойке

$$t_{пр} = t_0 - (t_0 - t_н) \cdot \frac{x_0}{h} \cdot \left[1 - exp\left(-\frac{h}{x_0} \right) \right] \qquad (М.4)$$

где $$t_0 = \frac{\frac{t_в}{R_в} + \frac{t_н}{R_н}}{\frac{1}{R_в} + \frac{1}{R_н}} \qquad (М.5)$$

предельная температура воздуха в прослойке, °С;

$$x_0 = \frac{c_в \cdot V_{пр} \cdot \delta_{пр} \cdot \rho_в}{\frac{1}{R_в} + \frac{1}{R_н}} \qquad (М.6)$$

условная высота, на которой температура воздуха в прослойке отличается от предельной температуры t_0 в e раз ($e \approx 2{,}7$) меньше, чем отличалась при входе в прослойку, м;

$c_в$=1005 Дж/(кг·°С) – удельная теплоемкость воздуха;

$\rho_в$=353/(273+$t_{пр}$) кг/м^3 – средняя плотность воздуха в прослойке;

$R_н$=1/$\alpha_н$+1/$\alpha_{пр}$+$R_{об}$ - термическое сопротивление стены от воздушной прослойки до наружного воздуха, м^2·°С/Вт;

$R_{об}$ – термическое сопротивление облицовочной плитки, м^2·°С/Вт.

Для расчета в качестве $R_в$ берется либо требуемое сопротивление теплопередаче из М.3, либо приведенное сопротивление теплопередаче стены из М.7 (в случае если принятая в проекте толщина утеплителя более чем на 20% отличается от минимально допустимой по М.3);

коэффициент теплоотдачи $\alpha_{пр}$ равен сумме конвективного и лучистого коэффициентов теплоотдачи $\alpha_{пр}=\alpha_к+2\alpha_л$.

Конвективный коэффициент теплоотдачи определяется по формуле

$$\alpha_к = 7{,}34 \cdot \left(V_{пр}\right)^{0{,}656} + 3{,}78 \cdot e^{-1{,}91 \cdot V_{пр}} \qquad (М.7)$$

Лучистый коэффициент теплоотдачи определяется по формуле

$$\alpha_л = \frac{m}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} - \frac{1}{C_0}}, \qquad (М.8)$$

где C_0 – коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт/(м^2·К^4), равный 5,77;

C_1, C_2 - коэффициент излучения поверхностей, Вт/(м^2·К^4), в случае отсутствия данных по применяемым материалам принимаются равными 4,4 для минеральной ваты, 5,3 для неметаллической облицовки, 0,5 для облицовки полированным (со стороны прослойки) металлом;

m – температурный коэффициент, который определяется по формуле

$$m = 0{,}04\left(\frac{273 + t_{пр}}{100}\right)^3 \qquad (М.9)$$

В процессе расчетов температура прослойки изменяется, но температурный коэффициент при этом изменяется слабо. Поэтому он находится один раз в начале расчетов для температуры $t_н$+1.

Температура и скорость движения воздуха в прослойке находятся методом итераций: по формуле (М.4) определяется средняя температура воздуха в прослойке с коэффициентом теплообмена в прослойке $\alpha_{пр}$, затем по формуле (М.2) или (М.3) определяется средняя скорость движения воздуха в прослойке при полученной температуре, пересчитывается коэффициент теплообмена в прослойке, пересчитывается $R_н$, по формуле (М.4) определяется средняя температура воздуха в прослойке для скорости движения воздуха в прослойке, полученной на предыдущем шаге и т.д. На первом шаге средняя скорость движения воздуха в прослойке принимается равной 0 м/с. Шаги итерации продолжаются пока разница между скоростями воздуха на соседних шагах не станет меньше 5%.

В результате расчета находятся температура и скорость движения воздуха в прослойке, а также коэффициент теплообмена в прослойке $\alpha_{пр}$.

М.5 Расчет влажностного режима наружных стен с НФС с вентилируемой воздушной прослойкой

Для определения таких характеристик конструкции, как долговечность и расчетная теплопроводность, рассчитывают влажностный режим конструкции в многолетнем цикле эксплуатации (нестационарный влажностный режим) по специальной программе для ЭВМ. В наружных граничных условиях учитывают сопротивление паропроницанию ветрозащиты и наружной облицовки, а также воздухообмен в воздушной прослойке.

Результатом расчета является распределение влажности по толщине конструкции в любой момент времени ее эксплуатации, по которому определяют эксплуатационную влажность материалов конструкции.

По результатам расчета устанавливают соблюдение двух требований к конструкции.

Максимальная влажность утеплителя не должна превышать критической величины, которую принимают равной сумме $w_Б$ – расчетной влажности материала для условий эксплуатации Б по техническому свидетельству Госстроя России на применяемый утеплитель (далее ТС) и $\Delta w_{ср}$ – предельно допустимого приращения влажности материала по таблице 10.

Средняя влажность утеплителя и основания в месяц наибольшего увлажнения не должна превышать расчетную влажность материала для условий эксплуатации, принимаемую для утеплителя по ТС.

Если для какого-либо из слоев конструкции требования к влажностному режиму стены не выполняются рекомендуется усиливать внутреннюю штукатурку, или увеличивать воздухообмен в воздушной прослойке, или уменьшать сопротивление паропроницанию ветрозащиты.

Дополнительным результатом расчета нестационарного влажностного режима является величина потока водяного пара из конструкции в воздушную прослойку $q^n_в$ [мг/(ч·м^2)] в наиболее холодный месяц.

М.6 Расчет влажности воздуха на выходе из вентилируемой воздушной прослойки

Давление водяного пара в воздушной прослойке определяется балансом пришедшей из конструкции в прослойку и ушедшей из прослойки наружу влаги. Расчет проводится для наиболее холодного месяца. Решение уравнения баланса описывается формулой

$$e_{пр} = e_l - (e_l - e_н) \cdot exp\left(-\frac{h}{x_l}\right) \qquad (М.10)$$

где $e_{пр}$ – парциальное давление водяного пара в воздушной прослойке, Па;

$e_l = \dfrac{e_н + R^n_{эк} \cdot k \cdot e_в}{k \cdot R^n_{эк} + 1}$ - предельное парциальной давление водяного пара в прослойке, Па;

$x_l = 22100 \cdot \dfrac{V_{пр} \cdot \delta_{пр} \cdot \gamma_в \cdot R^n_{эк}}{k \cdot R^n_{эк} + 1}$ - условная высота, на которой парциальной давление водяного пара в прослойке отличается от предельного в e раз ($e \approx 2,7$) меньше, чем отличалось при входе в прослойку, м;

$e_н$ – парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па;

$R_{эк}{}^n$ – сопротивление паропроницанию облицовки фасада, м^2·ч·Па/мг;

k – коэффициент, определяемый по формуле $k = \dfrac{q^n_в}{e_в - E_н}$, мг/(м^2·ч·Па);

$q^n_в$ – удельный поток пара из конструкции в воздушную прослойку, мг/(м^2·ч), определяется по результатам, М.5.

Величина $e_{пр}$ сравнивается с давлением насыщенного водяного пара при температуре воздуха, равной $t_н$, и если $e_{пр} > E_н$, то принимаются меры по улучшению влажностного режима воздушной прослойки: увеличивается ширина воздушной прослойки, уменьшается высота непрерывной воздушной прослойки (устанавливаются рассечки вентилируемой прослойки), увеличивается ширина зазора между плитками облицовки.

В случае разделения вентилируемой прослойки рассечками следует предусматривать продухи для выхода воздуха из нижней части прослойки и забора воздуха в верхнюю часть прослойки. По возможности следует препятствовать смешиванию выбрасываемого и забираемого воздуха.

М.7 Расчет требуемой величины сопротивления воздухопроницанию стены с НФС с вентилируемой воздушной прослойкой

Требуемая воздухопроницаемость $G^{тр}$ стены с облицовкой на относе, кг/(м^2·ч), определяется по формуле

$$G^{mp} = \frac{\Gamma}{6{,}14 \cdot R_0^n} \qquad (М.11)$$

где Г – параметр получаемый из таблице М.1;

R_0^n – полное сопротивление паропроницанию стены, м^2·ч·Па/мг.

Таблица М.1 - Значения параметра Г, для различных значений параметров D и κ

D к	0,005	0,01	0,015	0,02	0,03	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12
0,02	3,96	1,61	0,62							
0,04	8,16	4	2,5	1,64	0,63					
0,06		6,17	4,05	2,92	1,66	0,92				
0,08	16,7		5,54	4,1	2,55	1,68	0,65			
0,1		10,5		5,24	3,39	2,38	1,22	0,51		
0,12	25,6		8,52		4,19	3,03	1,73	0,96	0,42	
0,14		15,1		7,54		3,67	2,22	1,39	0,81	
0,16	34,9		11,6		5,8		2,69	1,79	1,17	0,7
0,18		19,8		9,92		4,92		2,17	1,51	1,02
0,2	44,6		14,9		7,43		3,61		1,84	1,32

Параметр D определяется по формуле

$$D = \frac{E_y - e_н}{e_в - e_н}, \qquad (М.12)$$

где E_y - давление насыщенного водяного пара на границе между утеплителем и вентилируемой воздушной прослойкой, Па.

Параметр κ определяется по формуле

$$\kappa = \frac{R_н^n}{R_0^n}, \qquad (М.13)$$

где $R_н^n$ – сопротивлению влагообмену на наружной границе ограждающей конструкции, м^2·ч·Па/мг, определяемое по формуле

$$R_н^n = R_{вет}^n + \frac{1}{\frac{1}{R_{об}^n} + \frac{28573}{1 + \frac{t_{пр}}{273}} \cdot \frac{\delta_{пр}}{h} \cdot V_{пр}} \qquad (М.14)$$

Полное сопротивление паропроницанию стены определяется как сумма сопротивлений паропроницанию всех слоев конструкции плюс сопротивления влагообмену на наружной и внутренней границах стены.

Воздухопроницаемость конструкции не должна превышать требуемую. Воздухопроницаемость конструкции определяется в соответствии с 7 для условий наиболее холодного месяца.

М.8 Для конструкции после всех корректировок уточняется приведенное сопротивление теплопередаче.

Приведенное сопротивление теплопередаче рассчитывается в соответствии с приложением Е.

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(справочное)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОНКИХ СЛОЕВ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

№ п.п.	Материал	Толщина слоя, мм	Сопротивление паропроницанию R_{vp}, $м^2 \cdot ч \cdot Па/мг$
1	Картон обыкновенный	1,3	0,016
2	Листы асбестоцементные	6	0,3
3	Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)	10	0,12
4	Листы древесно-волокнистые жесткие	10	0,11
5	То же, мягкие	12,5	0,05
6	Окраска горячим битумом за один раз	2	0,3
7	То же, за два раза	4	0,48
8	Окраска масляная за два раза с предварительной шпатлевкой и грунтовкой	—	0,64
9	Окраска эмалевой краской	—	0,48
10	Покрытие изольной мастикой за один раз	2	0,60
11	Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за один раз	1	0,64
12	То же, за два раза	2	1,1
13	Пергамин кровельный	0,4	0,33
14	Полиэтиленовая пленка	0,16	7,3
15	Рубероид	1,5	1,1
16	Толь кровельный	1,9	0,4
17	Фанера клееная трехслойная	3	0,15

ПРИЛОЖЕНИЕ П
(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ФАСАДА ЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСЧЕТОВ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ

П.1 Описание конструкции выбранной для расчета

Стена с теплоизоляционной фасадной системой с тонким штукатурным слоем. Фасадная система монтируется на стену здания, выполненного с каркасом из монолитного железобетона. Наружные стены выполняются из кирпичной кладки из полнотелого кирпича толщиной 250 мм (в один кирпич). Толщина теплоизоляционного слоя фасада из каменной ваты составляет 150 мм. Высота этажа от пола до пола 3300 мм. Толщина железобетонного перекрытия 200 мм. Под перекрытием проходит железобетонный ригель высотой 400 мм. Вертикальный разрез стены с фасадом и с оконными проемами схематично представлен на рисунке П.1. Состав стены (изнутри наружу) представлен в таблице П.1:

Таблица П.1

Материал слоя	δ, мм	λ, Вт/(м°С)
Внутренняя штукатурка	20	0,93
Кладка из полнотелого кирпича или монолитный железобетон	250 250	0,81 2,04
Минераловатные плиты	150	0,045
Наружная штукатурка	6	-

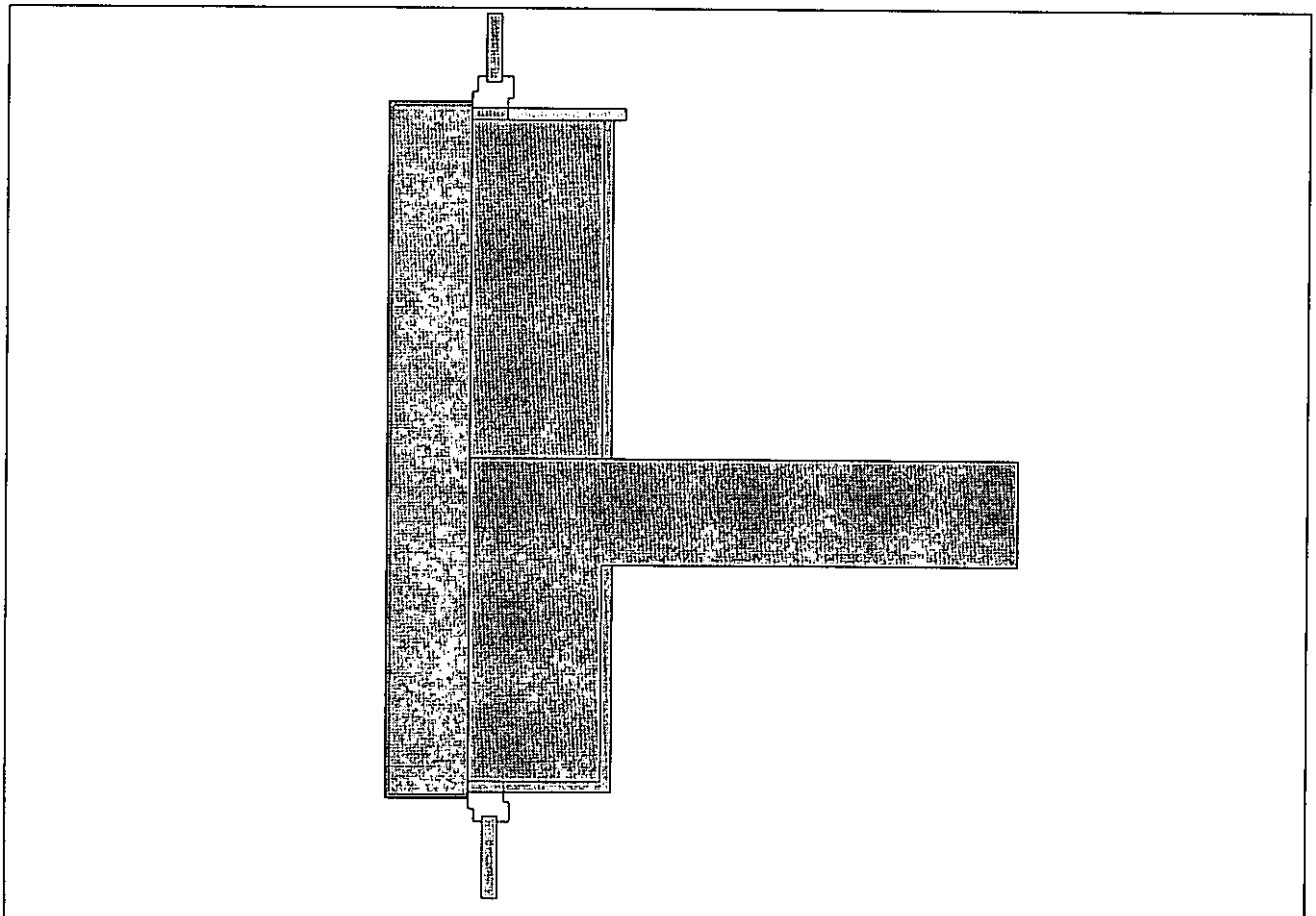

Рисунок П.1 - Схематическое изображение вертикального разреза стены с теплоизоляционным фасадом в зоне расположения светопроемов с оконными блоками

П.2 Перечисление элементов составляющих ограждающую конструкцию

железобетонный ригель с участком перекрытия, утепленный слоем минераловатной плиты, закрытой тонким слоем штукатурки – плоский элемент 1;

кирпичная кладка, утепленная слоем минераловатной плиты, закрытой тонким слоем штукатурки – плоский элемент 2;

оконный откос, образованный железобетонным ригелем, утепленным слоем минераловатной плиты, закрытой тонким слоем штукатурки – линейный элемент 1;

оконный откос, образованный кирпичной кладкой, утепленной слоем минераловатной плиты, закрытой тонким слоем штукатурки – линейный элемент 2;

дюбель со стальным сердечником, прикрепляющий слой минераловатной плиты к железобетонному ригелю – точечный элемент 1;

дюбель со стальным сердечником, прикрепляющий слой минераловатной плиты к кирпичной кладке – точечный элемент 2.

Таким образом, в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции два вида плоских, два вида линейных и два вида точечных элементов.

П.3 Геометрические характеристики проекций элементов

Весь фасад здания, включая светопроемы, имеет общую площадь 2740 м^2. Фасад содержит следующие светопроемы: 2400×2000 мм - 80 шт, 1200×2000 мм - 80 шт, 1200×1200 мм - 24 шт. Суммарная площадь светопроемов 611 м^2.

Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции для расчета R_o^{np} составляет: $A = 2740 - 611 = 2129$ м^2;

суммарная протяженность торцов перекрытий, а также ригелей на фасаде составляет 822 м. Таким образом, площадь стены с основанием из монолитного железобетона (т.е. площадь проекции на поверхность фрагмента) составляет: $A_1 = 822 \cdot (0{,}2 + 0{,}4) = 493$ м^2. Доля этой площади от общей площади фрагмента ограждающей конструкции равна $a_1 = \frac{493}{2129} = 0{,}232$;

площадь стены с основанием из кирпичной кладки: $A_2 = 2129 - 493 = 1636$ м^2. Доля этой площади от общей площади фрагмента ограждающей конструкции равна $a_2 = \frac{1636}{2129} = 0{,}768$;

общая длина проекции оконного откоса, образованного железобетонным ригелем утепленным слоем минераловатной плиты, определяется по экспликации оконных проемов и равна: $L_1 = 2{,}4 \cdot 80 + 1{,}2 \cdot 80 + 1{,}2 \cdot 24 = 317$ м. Длина проекции этих откосов, приходящаяся на 1 м^2 площади фрагмента равна $l_1 = \frac{317}{2129} = 0{,}149$ м$^{-1}$;

общая длина проекции оконного откоса, образованного кирпичной кладкой, утепленной слоем минераловатной плиты, определяется по экспликации оконных проемов и равна: $L_2 = (2{,}4 + 2 \cdot 2{,}0) \cdot 80 + (1{,}2 + 2 \cdot 2{,}0) \cdot 80 + (1{,}2 + 2 \cdot 1{,}2) \cdot 24 = 1014$ м. Длина проекции этих откосов, приходящаяся на 1 м^2 площади фрагмента равна $l_2 = \frac{1014}{2129} = 0{,}476$ м$^{-1}$;

общее количество тарельчатых дюбелей на железобетонном ригеле и торце перекрытия равно 3944 шт. Количество таких дюбелей, приходящихся на 1 м^2 фрагмента равно: $n_1 = \frac{3944}{2129} = 1{,}85$ м$^{-2}$;

общее количество тарельчатых дюбелей на кирпичной кладке равно 13 088 шт. Количество таких дюбелей, приходящихся на 1 м^2 фрагмента равно: $n_1 = \frac{13088}{2129} = 6{,}15$ м$^{-2}$.

П.4 Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами.

Все температурные поля рассчитываются для температуры наружного воздуха минус 28

°С и температуры внутреннего воздуха 20 °С.

Для плоского элемента 1 удельные потери теплоты определяются по формулам (Е.6), (Е.3):

$$R_{o.1}^{усл} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,02}{0,93} + \frac{0,25}{2,04} + \frac{0,15}{0,045} + \frac{1}{23} = 3,64 \ (м^2 \cdot °С)/Вт,$$

$$U_1 = \frac{1}{R_{o.1}^{усл}} = \frac{1}{3,64} = 0,275 \ Вт/(м^2 \cdot °С)$$

Для плоского элемента 2 удельные потери теплоты определяются аналогично:

$$R_{o.2}^{усл} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,02}{0,93} + \frac{0,25}{0,81} + \frac{0,15}{0,045} + \frac{1}{23} = 3,82 \ (м^2 \cdot °С)/Вт,$$

$$U_2 = \frac{1}{R_{o.1}^{усл}} = \frac{1}{3,82} = 0,262 \ Вт/(м^2 \cdot °С)$$

Для линейного элемента 1 рассчитывается температурное поле узла конструкции содержащего элемент. Определяется величина $Q_1^{l.}$, Вт/м, - потери теплоты через участок фрагмента с данным линейным элементом, приходящиеся на 1 п.п.

Двумерное температурное поле представлено на рисунке П.2.

Расчетный участок имеет размеры 426×800 мм. Площадь стены, вошедшей в расчетный участок, $S_{1,1}=0,532$ м^2.

Потери теплоты через стену с оконным откосом, вошедшую в участок, по результатам расчета температурного поля равны $Q_1^{l.} = 12,0$ Вт/м.

Потери теплоты через участок однородной стены той же площади определяются по формуле (Е.10):

$$Q_{1,1} = \frac{20 - (-28)}{3,64} \cdot 0,532 = 7,0 \ Вт/м.$$

Дополнительные потери теплоты через линейный элемент 1 составляют:

$$\Delta Q_1^{l.} = 12,0 - 7,0 = 5,0 \ Вт/м.$$

Удельные линейные потери теплоты через линейный элемент 1 определяются по формуле (Е.8):

$$\Psi_1 = \frac{5}{20 - (-28)} = 0,104 \ \ Вт/(м°С).$$

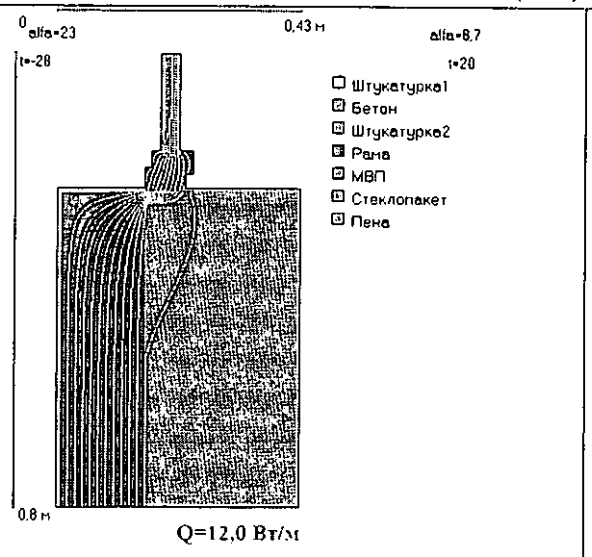

Рисунок П.2 - Температурное поле узла конструкции, содержащего линейный элемент 1

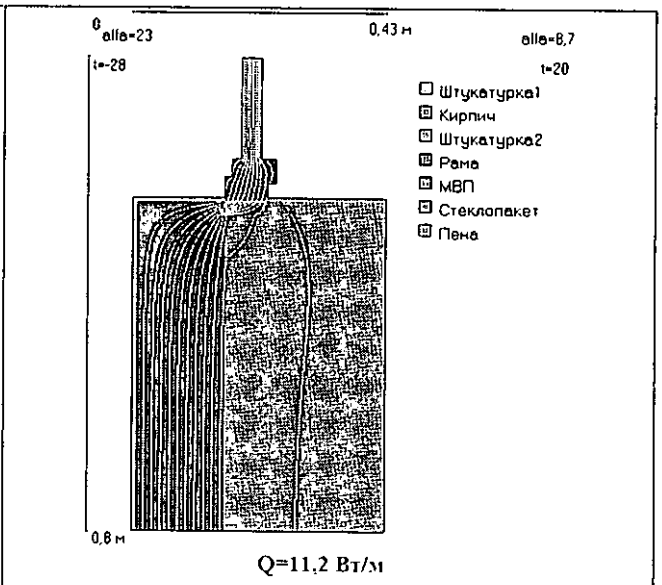

Рисунок П.3 - Температурное поле узла конструкции, содержащего линейный элемент 2

Расчеты удельных характеристик других элементов проводятся аналогично и сведены в

таблицу П.2.

Таблица П.2

Элемент фрагмента	Потери теплоты через участок однородной стены	Потери теплоты через неоднородной участок	Удельные потери теплоты	Удельный геометрический показатель
Линейный элемент 1 (рисунок П.2)	$Q_{1,1} = 7,0$ Вт/м	$Q_1^L = 12,0$ Вт/(м^2 °С)	$\Psi_1 = 0,104$ Вт/(м °С)	$l_1 = 0,149$ м/м^2
Линейный элемент 2 (рисунок П.3)	$Q_{2,1} = 6,7$ Вт/м	$Q_2^L = 11,2$ Вт/м	$\Psi_2 = 0,094$ Вт/(м °С)	$l_2 = 0,476$ м/м^2
Точечный элемент 1 (рисунок П.4)	$\tilde{Q}_1 = 1,65$ Вт	$Q_1 = 1,9$ Вт	$\chi_1 = 0,0052$ Вт/°С	$n_1 = 1,85$ м/м^2
Точечный элемент 2 (рисунок П.5)	$\tilde{Q}_1 = 1,57$ Вт	$Q_1 = 1,8$ Вт	$\chi_2 = 0,0048$ Вт/°С	$n_2 = 6,15$ м/м^2

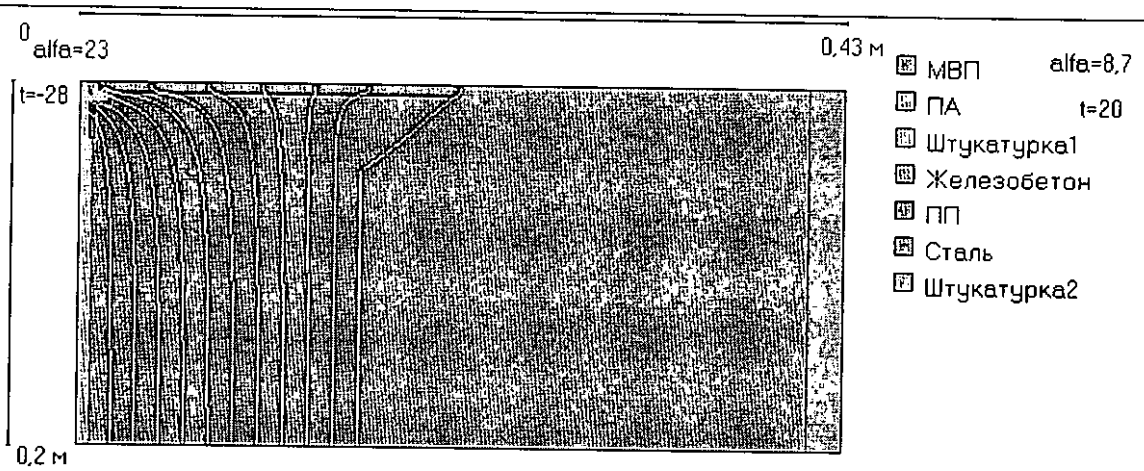

Q=1,90 Вт

Рисунок П.4 - Температурное поле узла конструкции содержащего точечный элемент 1

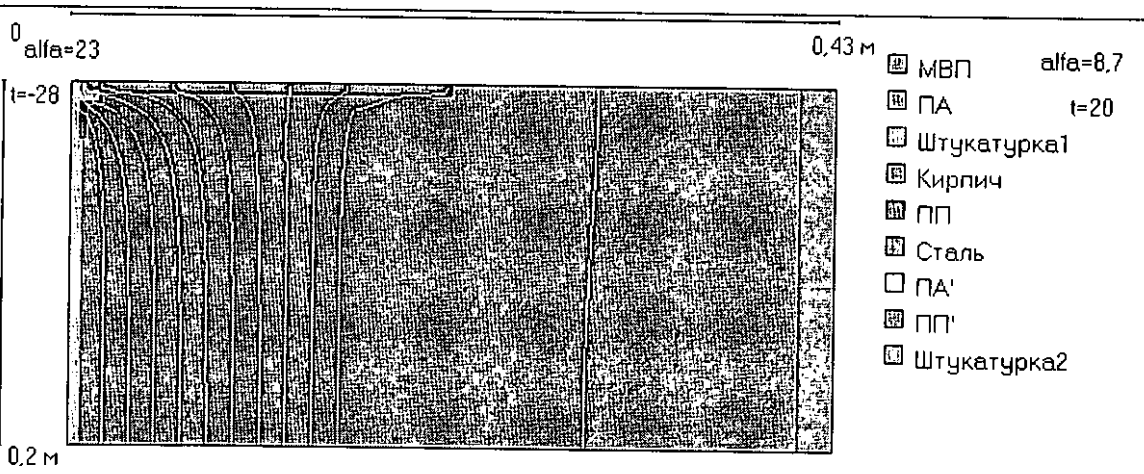

Q=1,80 Вт

Рисунок П.5 - Температурное поле узла конструкции содержащего точечный элемент 2

Таким образом, определены все удельные потери теплоты, обусловленные всеми элементами в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции.

П.5 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче стены

Данные расчетов, сведены в таблицу П.3.

Таблица П.3

Элемент конструкции	Удельный геометрический показатель	Удельные потери теплоты	Удельный поток теплоты, обусловленный элементом	Доля общего потока теплоты через фрагмент, %
Плоский элемент 1	a_1 = 0,232 м^2/м^2	U_1 = 0,275 Вт/(м^2 °С)	$U_1 a_1$ =0,0638 Вт/(м^2 °С)	17,5
Плоский элемент 2	a_2 = 0,768 м^2/м^2	U_2 = 0,262 Вт/(м^2 °С)	$U_2 a_2$ =0,201 Вт/(м^2 °С)	55,2
Линейный элемент 1	l_1 = 0,149 м/м^2	Ψ_1 = 0,104 Вт/(м °С)	$\Psi_1 l_1$ =0,0155 Вт/(м^2 °С)	4,26
Линейный элемент 2	l_2 = 0,476 м/м^2	Ψ_2 = 0,094 Вт/(м °С)	$\Psi_2 l_2$ =0,0447 Вт/(м^2 °С)	12,3
Точечный элемент 1	n_1 = 1,85 1/м^2	χ_1 = 0,0052 Вт/°С	$\chi_1 n_1$ =0,00962 Вт/(м^2 °С)	2,64
Точечный элемент 2	n_2 = 6,15 1/м^2	χ_2 = 0,0048 Вт/°С	$\chi_2 n_2$ =0,0295 Вт/(м^2 °С)	8,10
Итого			$1/R^{пр}$ = 0,364 Вт/(м^2 °С)	100

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции рассчитывается по формуле (Е.1).

$$R_o^{пр} = \frac{1}{0,0638 + 0,201 + 0,0155 + 0,0447 + 0,00962 + 0,0295} = \frac{1}{0,364} = 2,75 \text{ м}^2\,^\circ\text{С/Вт}$$

Коэффициент теплотехнической однородности определенный по формуле (Е.4), равен:

$$r = \frac{0,201 + 0,0638}{0,364} = 0,73$$

ПРИЛОЖЕНИЕ Р
(справочное)

ПРИМЕР РАСЧЕТА УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ

Р.1 Удельная теплозащитная характеристика рассчитывается для многоэтажного жилого дома расположенного в г. Дубна Московской области

Климатические параметры района строительства принимаются по СП 131.13330 для г. Дмитров Московской обл.

Средняя температура отопительного периода $t_{от}$= *минус 3,1* °С;

продолжительность отопительного периода $z_{от}$=*216* сут;

температура внутреннего воздуха $t_в$=*20* °С.

На основе климатических характеристик района строительства и микроклимата помещения по формуле (5.2) рассчитывается величина градусо-суток отопительного периода:

ГСОП=$(t_в - t_{от}) \cdot z_{от}$=*23,1·216=4990* °С·сут.

В технических помещениях и лестнично – лифтовые узлы (ЛЛУ) температура внутреннего воздуха отличается от остальных помещений здания. В среднем за отопительный период она составляет $t_{ЛЛУ}$=18 °С.

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры ЛЛУ от температуры жилых помещений рассчитанный по формуле (5.3), составляет

$$n_{ЛЛУ} = \frac{t_{ЛЛУ} - t_{от}}{t_в - t_{от}} = \frac{18 - (-3,1)}{20 - (-3,1)} = 0,913$$

Подвальные помещения не отапливаются, поэтому они не входят в отапливаемый объем здания. В подвале расположен ИТП и разводка труб отопления и водоснабжения. В среднем за отопительный период температура воздуха в подвале составляет $t_{под}$=8 °С.

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры подвала от температуры наружного воздуха, составляет

$$n_{под} = \frac{t_в - t_{под}}{t_в - t_{от}} = \frac{20 - 8}{20 - (-3,1)} = 0,519$$

Р.2 Описание ограждающих конструкций здания

На исследуемом здании использованы десять различных по своему составу видов ограждающих конструкций:

1 Навесная фасадная система с основанием из керамзитобетона

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет $R_{ст1}$=*3,16* (м^2·°С)/Вт

Площадь стен данной конструкции составляет:

по основной части здания $A_{ст1}$=*3406* м^2

по техническим помещениям и ЛЛУ $A_{ст1ЛЛУ}$=*503* м^2

2 Навесная фасадная система с основанием из железобетона

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет $R_{ст2}$=*3,34* (м^2·°С)/Вт

Площадь стен данной конструкции составляет:

по основной части здания $A_{ст2}$=*608* м^2

по техническим помещениям и ЛЛУ $A_{ст2ЛЛУ}$=*336* м^2

3 Трехслойная стена по кладке из керамзитобетона

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет $R_{ст3}$=*3,19* (м^2·°С)/Вт

Площадь стен данной конструкции составляет:

по основной части здания $A_{ст3}$=*1783* м^2

по техническим помещениям и ЛЛУ $A_{ст3ЛЛУ}$=*55* м^2

4 Трехслойная стена по монолитному железобетону

Приведенное сопротивление теплопередаче составляет $R_{ст4}$=*3,42* (м^2·°С)/Вт

Площадь стен данной конструкции составляет

по основной части здания $A_{ст4}=447$ м^2
по техническим помещениям и ЛЛУ $A_{ст4ЛЛУ}=130$ м^2
5 Эксплуатируемая кровля
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет $R_{кр1}=5,55$ (м^2·°С)/Вт
Площадь кровельного покрытия данной конструкции составляет $A_{кр1}=1296$ м^2
6 Совмещенное кровельное покрытие
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет $R_{кр2}=4,48$ (м^2·°С)/Вт
Площадь кровельного покрытия данной конструкции составляет $A_{кр2}=339$ м^2
7 Перекрытие над подвалом
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет $R_{цок1}=1,32$ (м^2·°С)/Вт
Площадь перекрытия данной конструкции составляет $A_{цок1}=1550$ м^2
8 Перекрытие над проездом
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет $R_{цок2}=4,86$ (м^2·°С)/Вт
Площадь перекрытия данной конструкции составляет $A_{цок2}=85$ м^2
9 Окна
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет $R_{ок}=0,56$ (м^2·°С)/Вт
Площадь окон составляет
по основной части здания $A_{ок}=1383$ м^2
по техническим помещениям и ЛЛУ $A_{окЛЛУ}=430$ м^2
10 Входные двери
Приведенное сопротивление теплопередаче составляет $R_{дв}=0,83$ (м^2·°С)/Вт
Площадь входных дверей составляет $A_{дв}=64$ м^2
Отапливаемый объем здания $V_{от}=34229$ м^3.
Р.3 Удельная теплозащитная характеристика здания рассчитывается по формуле (Ж.1):

$$k_{об}=\frac{1}{V_{от}}\sum_i\left(n_{t,i}\frac{A_{ф,i}}{R^{пр}_{о,i}}\right)=\frac{1}{34229}\left[\frac{3406}{3,16}+\frac{608}{3,34}+\frac{1783}{3,19}+\frac{447}{3,42}+\frac{1383}{0,56}+\frac{85}{4,86}+0,519\cdot\frac{1550}{1,32}+\right.$$

$$\left.+0,913\cdot\left(\frac{503}{3,16}+\frac{336}{3,34}+\frac{55}{3,19}+\frac{130}{3,42}+\frac{430}{0,56}+\frac{1296}{5,55}+\frac{339}{4,48}+\frac{64}{0,83}\right)\right]=\frac{6387}{34229}=0,187$$

Детали расчета сведены в таблицу Р.1

Таблица Р.1

Наименование фрагмента	$n_{t,i}$	$A_{ф,i}$, м^2	$R^{пр}_{о,i}$, (м^2·°С)/Вт	$n_{t,i}A_{ф,i}/R^{пр}_{о,i}$, Вт/°С	%
Навесная фасадная система с основанием из керамзитобетона	1	3406	3,16	1078	16,9
	0,913	503		145	2,3
Навесная фасадная система с основанием из железобетона	1	608	3,34	182	2,8
	0,913	336		92	1,4
Трехслойная стена по кладке из керамзитобетона	1	1783	3,19	559	8,8
	0,913	55		16	0,3
Трехслойная стена по монолитному железобетону	1	447	3,42	131	2,1
	0,913	130		35	0,5

Эксплуатируемая кровля	0,913	1296	5,55	213	3,3
Совмещенное кровельное покрытие	0,913	339	4,48	69	1,1
Перекрытие над подвалом	0,519	1550	1,32	609	9,5
Перекрытие над проездом	1	85	4,86	17	0,3
Окна	1	1383	0,56	2470	38,7
	0,913	430		701	11,0
Входные двери	0,913	64	0,83	70	1,1
Сумма	-	12415	-	6387	100

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания определяется по формуле (5.5)

$$k_{об}^{тр} = \frac{0,16 + \frac{10}{\sqrt{V_{от}}}}{0,00013 \cdot ГСОП + 0,61} = \frac{0,16 + \frac{10}{\sqrt{34229}}}{0,00013 \cdot 4990 + 0,61} = \frac{0,214}{1,259} = 0,17 \text{ Вт/(м}^3\text{ °С)}$$

Удельная теплозащитная характеристика здания больше нормируемой величины на 10%. Как видно из таблицы О.1 наибольший вклад в тепловые потери здания в данном случае вносят окна, стены, слабо утепленное перекрытие над подвалом. В данном случае наиболее эффективно дорабатывать теплозащитную оболочку здания за счет повышения сопротивления теплопередаче окон. В проекте заменяются окна на имеющие приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 (м^2·°С)/Вт. Кроме того, доутепляется перекрытие над подвалом, так что приведенное сопротивление теплопередаче конструкции составляет 1,88 (м^2·°С)/Вт.

$$k_{об} = \frac{1}{V_{от}} \sum_i \left(n_{t,i} \frac{A_{ф,i}}{R_{o,i}^{тр}} \right) = \frac{1}{34229} \left[\frac{3406}{3,16} + \frac{608}{3,34} + \frac{1783}{3,19} + \frac{447}{3,42} + \frac{1383}{0,65} + \frac{85}{4,86} + 0,519 \cdot \frac{1550}{1,88} + \right.$$

$$\left. + 0,913 \cdot \left(\frac{503}{3,16} + \frac{336}{3,34} + \frac{55}{3,19} + \frac{130}{3,42} + \frac{430}{0,65} + \frac{1296}{5,55} + \frac{339}{4,48} + \frac{64}{0,83} \right) \right] = \frac{5767}{34229} = 0,168$$

Детали расчета сведены в таблицу Р.2

Таблица Р.2

Наименование фрагмента	$n_{t,i}$	$A_{ф,i}$, м^2	$R_{o,i}^{тр}$, (м^2·°С)/Вт	$n_{t,i} A_{ф,i} / R_{o,i}^{тр}$, Вт/°С	%
Навесная фасадная система с основанием из керамзитобетона	1	3406	3,16	1078	18,7
	0,913	503		145	2,5
Навесная фасадная система с основанием из железобетона	1	608	3,34	182	3,2
	0,913	336		92	1,6

Трехслойная стена по кладке из керамзитобетона	1	1783	3,19	559	9,7
	0,913	55		16	0,3
Трехслойная стена по монолитному железобетону	1	447	3,42	131	2,3
	0,913	130		35	0,6
Эксплуатируемая кровля	0,913	1296	5,55	213	3,7
Совмещенное кровельное покрытие	0,913	339	4,48	69	1,2
Перекрытие над подвалом	0,519	1550	1,88	428	7,4
Перекрытие над проездом	1	85	4,86	17	0,3
Окна	1	1383	0,65	2128	36,9
	0,913	430		604	10,5
Входные двери	0,913	64	0,83	70	1,2
Сумма	-	12415	-	5767	100

После доработки теплозащитной оболочки здания удельная теплозащитная характеристика меньше нормируемой величины, оболочка удовлетворяет нормативным требованиям.

Справочно рассчитывается приведенный трансмиссионный коэффициент:

$$K_{общ} = \frac{k_{об}}{K_{комп}} = \frac{0,168}{0,36} = 0,467 \text{ Вт/(м}^2\cdot\text{°С)}$$

Данный коэффициент не участвует в расчетах и его расчет необязателен.

ПРИЛОЖЕНИЕ С
(справочное)

ПРОЦЕДУРА РАСЧЕТА И ПРИМЕР ОПТИМИЗАЦИИ ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЯ ПО ОКУПАЕМОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

С.1 Экономическая оптимизация тепловой защиты оболочки здания заключается в последовательном подборе оптимальных ограждающих конструкций, составляющих оболочку.

При подборе ограждающей конструкции возможно два случая:

а) вариант конструкции определен и требуется найти лишь оптимальный набор элементов, его составляющий;

б) требуется выбрать из нескольких альтернативных вариантов конструкции.

Далее под альтернативными вариантами конструкции понимаются варианты, отличающиеся друг от друга качественно (либо составом элементов, либо базой конструкции). Под наборами элементов, составляющих вариант конструкции, понимаются конструкции с одинаковой базой и составом элементов, отличающиеся степенью теплозащиты одного или нескольких из элементов. Под базой конструкции понимается набор элементов с минимальной ценой.

Например, штукатурный фасад и стена из трехслойных панелей являются альтернативными вариантами конструкции (стены). Вентилируемый фасад на алюминиевых кронштейнах с толщиной утеплителя 180 мм и вентилируемый фасад с толщиной утеплителя 140 мм на стальных кронштейнах являются различными наборами элементов одного варианта конструкции, при условии, что основание и облицовка в обоих случаях одинаковая. Базой конструкции для вентилируемого фасада будет основание без утеплителя с фасадной системой минимальной цены и облицовкой. Для окна базой будет однокамерный стеклопакет минимальной толщины без покрытий и заполнения газами с самой дешевой дистанционной планкой и рамой.

Сравнение альтернативных вариантов конструкции возможно лишь в конкретных климатических и экономических условиях. По возможности такое сравнение следует проводить для оптимальных наборов элементов каждого варианта. Оптимизация варианта конструкции возможна независимо от климатических и экономических условий.

Таким образом, выбор наиболее эффективной ограждающей конструкции следует начинать с оптимизации каждого ее варианта, участвующего в сравнении.

С.2 Процедура оптимизации отдельного варианта конструкции

1 Требуется выделить все элементы[1], составляющие конструкцию и имеющие несколько вариантов решения.

Для каждого элемента проводится вспомогательная работа по упорядочиванию его вариантов.

2 Для каждого из вариантов элемента находится стоимость и теплозащитная характеристика. Наиболее просто это может быть сделано из сравнения тепловых потерь и стоимости конструкции с этим вариантом элемента и без него.

3 Все возможные варианты элемента выстраиваются в ряд, упорядоченный по теплозащитной характеристике.

4 Для вариантов элемента рассчитываются удельные единовременные затраты на экономию энергетической единицы по формулам (К.3) – (К.5). Из всех возможных вариантов элемента оставляют только экономически целесообразные.

5 По значениям удельных единовременных затрат на экономию энергетической единицы и таблице К.1, каждому варианту элемента присваивается класс теплозащитной эффективности.

Примеры рядов экономически обоснованных вариантов отдельных элементов конструкции приведены в таблицах С.1 – С.8.

[1] Элементы понимаются аналогично К.5

После того как действия, описанные в 2 – 5, проведены для всех элементов, составляющих конструкцию, проводится ее оптимизация.

6 По формуле (К.1) определяется удельная прибыль от экономии энергетической единицы и требуемый класс теплозащитной эффективности здания.

7 Для всех элементов конструкции выбираются варианты требуемого класса. Если вариантов требуемого класса не существует, или, наоборот, существует несколько, то выбирается вариант элемента с $\Omega_{эл}$ ближайшей к $\Omega_{пр}$.

Полученная с помощью описанной процедуры конструкция позволяет достичь минимума приведенных затрат в данных экономических и климатических условиях для выбранного вида конструкции. Формулы (Е.1) и (К.7) позволяют найти приведенное сопротивление теплопередаче и стоимость выбранной конструкции. Примеры такого расчета даны в С.6 и С.10.

П.3 Если требуется выбрать из нескольких альтернативных вариантов конструкции, то для каждого варианта проводится процедура оптимизации. После этого для оптимального набора элементов каждого варианта конструкции по формуле (К.6) вычисляются удельные приведенные затраты на строительство и эксплуатацию. Вариант конструкции с наименьшими удельными приведенными затратами на строительство и эксплуатацию является наиболее экономически выгодным. Примеры такого расчета даны в С.9 и С.13.

Для упрощения работы проектировщика предлагается на стадии разработки конструкции (в технических условиях, техническом свидетельстве, альбоме типовых узлов и т.п.) сформировать ряд оптимальных конструкций, соответствующих различным классам теплозащитной эффективности. Для этого на стадии разработки конструкции выполняются шаги 1 - 5 описанной выше процедуры и по рядам экономически обоснованных вариантов каждого элемента конструкции подбираются наборы элементов, рекомендуемые для каждого класса теплозащитной эффективности.

Пример экономической оптимизации тепловой защиты стен здания. При проектировании здания возникла необходимость выбрать между двумя альтернативными вариантами стены. Первый вариант – навесная фасадная система с вентилируемой воздушной прослойкой с основанием из кирпичной кладки. Второй вариант – кладка из ячеистого бетона с облицовкой лицевым кирпичом.

Навесная фасадная система с вентилируемой воздушной прослойкой

С.4 Конструкция состоит из четырех видов элементов: плоского (стена по глади), узла установки кронштейна, выхода балконной плиты, оконного откоса.

Плоский элемент

Стена по глади имеет базовую стоимость (наиболее холодный вариант всех элементов конструкции) 3200 руб.

Каждые дополнительные 10 мм МВП повышают стоимость конструкции на 70 руб. Коэффициент теплопроводности МВП 0,045. Сопротивление теплопередаче базового варианта (толщина МВП 0 мм) 0,6 $м^2 \cdot {}^{o}С/Вт$.

Таблица С.1 - Экономические и теплотехнические показатели стены по глади

Толщина МВП, мм	100	110	120	130	140	150	160	180	200	210
$U_{усл}$, Вт/($м^{2o}$С)	0,354	0,328	0,306	0,2866	0,2695	0,2542	0,2406	0,2174	0,1982	0,1899
$\Omega_{усл}$, руб./(кВт·ч /год)	94,1	112	133	151	171	191	214	265	317	351
Класс	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11

Кронштейн

Доступные варианты кронштейнов приведены в таблице С.2

Таблица С.2 - Кронштейн

Стоимость, руб/шт	70	85	120	170	240	300
$\chi_{кр}$, Вт/°С	0,09	0,07	0,055	0,035	0,015	0,007
$\Omega_{кр}$, руб./(кВт·ч /год)		31,3	97,2	104	146	313
Класс		6	8	9	9	11

На 1 м^2 стены приходится 2,7 кронштейна.

Выход балконной плиты

Доступные варианты узлов приведены в таблице С.3

Таблица С.3 - Балконные плиты

Стоимость, руб/м	500	600	800	1200	2000	
$\Psi_{бал}$, Вт/(м°С)	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	
$\Omega_{бал}$, руб./(кВт·ч /год)		20,8	41,7	167	333	
Класс		5	7	10	11	

На 1 м^2 стены приходится 0,12 п.м выхода балконной плиты

Оконный откос

Доступные варианты узлов приведены в таблице С.4

Таблица С.4 - Оконный откос

Стоимость, руб/м	100	150	240	390	570	690
$\Psi_{отк}$, Вт/(м°С)	0,2	0,15	0,1	0,06	0,03	0,017
$\Omega_{отк}$, руб./(кВт·ч /год)		41,7	75	156	250	385
Класс		7	8	9	10	12

На 1 м^2 стены приходится 0,8 п.м оконного откоса.

Кладка из ячеистого бетона

С.5 Конструкция состоит из четырех видов элементов: плоского (стена по глади), кладочных швов, выхода плиты перекрытия (балконные плиты сюда включены), оконного откоса.

Плоский элемент

Стена по глади имеет базовую стоимость (наиболее холодный вариант всех элементов конструкции) - 1300 руб. Сопротивление теплопередаче базового варианта (толщина ячеистого бетона 0 мм) 0,35 м^2 °С/Вт.

Каждые дополнительные 50 мм ячеистого бетона повышают стоимость конструкции на 220 руб. Коэффициент теплопроводности ячеистого бетона 0,14.

Таблица С.5 - Экономические и теплотехнические показатели стены по глади

Толщина ячеистого бетона, мм	200	250	300	350	400	450	500	550
$U_{усл}$, Вт/(м^2°С)	0,562	0,468	0,401	0,351	0,312	0,281	0,255	0,234
$\Omega_{усл}$, руб./(кВт·ч /год)	64,8	97,5	137	183	235	296	353	437
Класс	7	8	9	10	10	11	11	12

Швы

Доступные варианты швов приведены в таблице С.6

Таблица С.6 - Швы кладки

Стоимость, руб/м	50	70	80	110	150	190
$\Psi_ш$, Вт/(м°С)	0,05	0,035	0,03	0,02	0,013	0,008
$\Omega_ш$, руб./(кВт·ч /год)		55,6	83,3	125	238	333
Класс		7	8	9	10	11

На 1 м^2 стены приходится 3,2 п.м шва.

Выход плиты перекрытия

Доступные варианты узлов приведены в табл. С.7

Таблица С.7 - Плиты перекрытия

Стоимость, руб/м	400	500	700	1100	1800
$\Psi_{пер}$, Вт/(м°С)	0,6	0,45	0,3	0,2	0,12
$\Omega_{пер}$, руб./(кВт·ч /год)		27,8	55,6	167	365
Класс		6	7	10	11

На 1 м^2 стены приходится 0,4 п.м выхода плиты перекрытия.

Оконный откос

Доступные варианты узлов приведены в табл. С.8

Таблица П.8 - Оконный откос

Стоимость, руб/м	100	150	240	390	570
$\Psi_{отк}$, Вт/(м°С)	0,18	0,14	0,1	0,065	0,04
$\Omega_{отк}$, руб./(кВт·ч /год)		52,1	93,8	179	300
Класс		7	8	10	11

На 1 м^2 стены приходится 0,8 п.м оконного откоса.

С.6 Условия расчета 1

Климатические условия г. Москвы. ГСОП=4943 °С сут./год

Цена тепловой энергии 1,5 руб/кВт·ч.

$C_{от}$=6 руб./(кВт ч/год)

Для обоих вариантов стены срок службы всех элементов составляет более 24 лет, поэтому срок окупаемости принят равным 12 годам.

Расчет удельной прибыли от экономии энергетической единицы проводится по формуле (К.1)

$$\Omega_{пр} = (1{,}5 \cdot 12 + 6) \cdot 4{,}943 = 119 \quad \text{руб./(кВт·ч /год)}$$

Требуемый класс теплозащитной эффективности здания – «9».

С.7 Выбор оптимального набора элементов для вентилируемого фасада для условий расчета 1.

По глади стены «9» классу соответствуют 110 - 130 мм МВП. Ближайшей к требуемой является толщина МВП 110 с сопротивлением теплопередаче по глади 3,04 м^2 °С/Вт.

Кронштейн нужного класса отсутствует у ближайшего по удельным затратам $\chi_{кр}$=0,035 Вт/°С, цена 170 руб.

Выход балконной плиты нужного класса отсутствует у ближайшего по удельным затратам $\Psi_{бал}$=0,2 Вт/(м°С), цена 1200 руб/м.

Оконные откосы нужного класса $\Psi_{отк}$=0,06 Вт/(м°С), цена 390 руб/м.

По характеристикам и цене элементов из оптимального набора определяются характеристики и стоимость оптимальной конструкции.

Приведенное сопротивление теплопередаче стены определяется по формуле (Е.1):

$$R_o^{пр} = \frac{1}{0{,}328 + 2{,}7 \cdot 0{,}035 + 0{,}12 \cdot 0{,}2 + 0{,}8 \cdot 0{,}06} = \frac{1}{0{,}328 + 0{,}095 + 0{,}024 + 0{,}048} = 2{,}02 \text{ м}^2\,^{\circ}\text{С/Вт}$$

Общая стоимость 1 м^2 стены определяется по формуле (К.7)

$$K^{ед} = 3200 + 11 \cdot 70 + 2{,}7 \cdot 170 + 0{,}12 \cdot 1200 + 0{,}8 \cdot 390 = 4885 \text{ руб/м}^2$$

С.8 Выбор оптимального набора элементов для кладки из ячеистого бетона для условий расчета 1.

По глади стены «9» классу соответствуют: 300 мм ячеистого бетона с сопротивлением теплопередаче по глади 2,49 м^2·°С/Вт.

Швы кладки нужного класса $\Psi_{шов}$=0,02 Вт/(м°С), цена 110 руб/м.

Выход плиты перекрытия нужного класса отсутствует у ближайшего по удельным затратам $\Psi_{пер}$=0,2 Вт/(мо·С), цена 1100 руб/м.

Оконные откосы нужного класса отсутствуют у ближайших по удельным затратам $\Psi_{отк}$=0,1 Вт/(м°С), цена 240 руб/м.

По характеристикам и цене элементов из оптимального набора определяются характеристики и стоимость оптимальной конструкции.

Приведенное сопротивление теплопередаче стены определяется по формуле (Е.1):

$$R_o^{пр} = \frac{1}{0{,}401 + 3{,}2 \cdot 0{,}02 + 0{,}4 \cdot 0{,}2 + 0{,}8 \cdot 0{,}1} = \frac{1}{0{,}401 + 0{,}064 + 0{,}08 + 0{,}08} = 1{,}6 \text{ м}^2\,^{\circ}\text{С/Вт}$$

Общая стоимость 1 м^2 стены определяется по формуле (К.7):

$$K^{ед} = 1300 + 6 \cdot 220 + 3{,}2 \cdot 110 + 0{,}4 \cdot 1100 + 0{,}8 \cdot 240 = 3604 \text{ руб/м}^2$$

П.9 Выбор конструкции с наименьшими удельными приведенными затратами на строительство и эксплуатацию из двух альтернативных вариантов

Для каждого варианта стены вычисляются удельные приведенные затраты на строительство и эксплуатацию для условий расчета 1.

Для вентфасада

$$П = \frac{4885}{12} + 0{,}024\frac{4943}{2{,}02}\left(1{,}5 + \frac{6}{12}\right) = 407 + 117 = 524 \text{ руб/(м}^2\text{·год)}$$

Для кладки из ячеистого бетона

$$П = \frac{3604}{12} + 0{,}024\frac{4943}{1{,}6}\left(1{,}5 + \frac{6}{12}\right) = 300 + 148 = 448 \text{ руб/(м}^2\text{·год)}$$

Для условий расчета 1 наименьшими удельными приведенными затратами на строительство и эксплуатацию среди рассмотренных вариантов обладает кладка из ячеистого бетона с облицовкой кирпичом при толщине ячеистого бетона 300 мм и других соответствующих элементах.

С.10 Условия расчета 2

Климатические условия г. Читы. ГСОП=7599 °С сут/год.

Цена тепловой энергии 3 руб/кВт·ч

$C_{от}$=10 руб/(кВт ч/год)

Для обоих вариантов стены срок службы всех элементов составляет более 24 лет, поэтому срок окупаемости принят равным 12 годам.

Расчет удельной прибыли от экономии энергетической единицы проводится по формуле (К.1)

$$\Omega_{пр} = (3 \cdot 12 + 10) \cdot 7{,}599 = 350 \text{ руб/(кВт·ч /год)}$$

Требуемый класс теплозащитной эффективности здания – «11».

С.11 Выбор оптимального набора элементов для вентилируемого фасада для условий расчета 2

По глади стены «9» классу соответствуют: 180 - 210 мм МВП. Ближайшей к требуемой является толщина МВП 210 с сопротивлением теплопередаче по глади 5,27 м^2 °С/Вт.

Кронштейн нужного класса $\chi_{кр}$=0,007 Вт/°С, цена 300 руб.

Выход балконной плиты нужного класса отсутствует у ближайшего по удельным затратам $\Psi_{бал}$=0,1 Вт/(м°С), цена 2000 руб/м.

Оконные откосы нужного класса $\Psi_{отк}$=0,017 Вт/(м°С), цена 690 руб/м.

По характеристикам и цене элементов из оптимального набора определяются характеристики и стоимость оптимальной конструкции.

Приведенное сопротивление теплопередаче стены определяется по формуле (Е.1):

$$R_o^{пр} = \frac{1}{0,1899 + 2,7 \cdot 0,007 + 0,12 \cdot 0,1 + 0,8 \cdot 0,017} = \frac{1}{0,1899 + 0,0189 + 0,012 + 0,0136} = 4,27 \text{ м}^2\,^{\circ}\text{С/Вт}$$

Общая стоимость 1 м^2 стены определяется по формуле (К.7):

$$K^{ед} = 3200 + 21 \cdot 70 + 2,7 \cdot 300 + 0,12 \cdot 2000 + 0,8 \cdot 690 = 6272 \text{ руб/м}^2$$

С.12 Выбор оптимального набора элементов для кладки из ячеистого бетона для условий расчета 2

По глади стены «11» классу соответствуют: 500 мм ячеистого бетона с сопротивлением теплопередаче по глади 3,92 м^2·°С/Вт.

Швы кладки нужного класса $\Psi_{шов}$=0,008 Вт/(м°С), цена 190 руб/м.

Выход плиты перекрытия нужного класса $\Psi_{пер}$=0,12 Вт/(м°С), цена 1800 руб/м.

Оконные откосы нужного класса $\Psi_{отк}$=0,04 Вт/(м°С), цена 570 руб/м.

По характеристикам и цене элементов из оптимального набора определяются характеристики и стоимость оптимальной конструкции.

Приведенное сопротивление теплопередаче стены определяется по формуле (Е.1):

$$R_o^{пр} = \frac{1}{0,255 + 3,2 \cdot 0,008 + 0,4 \cdot 0,12 + 0,8 \cdot 0,04} = \frac{1}{0,255 + 0,0256 + 0,048 + 0,032} = 2,77 \text{ м}^2\,^{\circ}\text{С/Вт}$$

Общая стоимость 1 м^2 стены определяется по формуле (К.7):

$$K^{ед} = 1300 + 10 \cdot 220 + 3,2 \cdot 190 + 0,4 \cdot 1800 + 0,8 \cdot 570 = 5284 \text{ руб/м}^2$$

С.13 Выбор конструкции с наименьшими удельными приведенными затратами на строительство и эксплуатацию из двух альтернативных вариантов

Для каждого варианта стены вычисляются удельные приведенные затраты на строительство и эксплуатацию для условий расчета 2.

Для вентфасада

$$П = \frac{6272}{12} + 0,024\frac{7599}{4,27}\left(3 + \frac{10}{12}\right) = 523 + 164 = 687 \text{ руб/(м}^2\text{·год)}$$

Для кладки из ячеистого бетона

$$П = \frac{5284}{12} + 0,024\frac{7599}{2,77}\left(3 + \frac{10}{12}\right) = 440 + 252 = 692 \text{ руб/(м}^2\text{·год)}$$

Для условий расчета 2 наименьшими удельными приведенными затратами на строительство и эксплуатацию среди рассмотренных вариантов обладает вентилируемый фасад при толщине МВП 210 мм и других соответствующих элементах. В целом различие в экономической эффективности утепления двух альтернативных вариантов конструкции мизерное и выбор между конструкциями может осуществляться из других соображений.

Следует отметить, что для обоих вариантов конструкции ужесточение экономических и климатических условий привело к повышению не только сопротивления теплопередаче, но и коэффициента теплотехнической однородности.

В расчетных условиях 1 коэффициент теплотехнической однородности вентилируемого фасада составил 0,66, а для стены из кладки ячеистого бетона - 0,64.

В расчетных условиях 2 коэффициент теплотехнической однородности вентилируемого фасада составил 0,81, а для стены из кладки ячеистого бетона - 0,71.

ПРИЛОЖЕНИЕ Т
(справочное)

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» ПРОЕКТА ЖИЛОГО ДОМА

Т.1 Для составления раздела выбран жилой дом из приложения Р. Поэтому часть информации дублирующей приложение Р, здесь не приводится.

Многоэтажный, многосекционный жилой дом строится в г. Дубна Московской области.

Проектируемое здание четырехсекционное, разноэтажное.

Под первым этажом расположен подвал и технические помещения. Средняя за отопительный период расчетная температура воздуха в помещениях $t_{под}=8$ °С.

На первом этаже расположены помещения общественного назначения. Средняя за отопительный период расчетная температура воздуха в помещениях $t_{общ}=20$ °С.

На всех этажах, кроме первого и последнего, расположены жилые квартиры. Средняя за отопительный период расчетная температура воздуха в помещениях $t_{жил}=20$ °С.

На последнем этаже расположены технические помещения. Средняя за отопительный период расчетная температура воздуха в помещениях $t_{тех}^{ср}=18$ °С.

Т.2 Объемно – планировочные показатели:

Отапливаемый объем здания $V_{от}=34229$ м^3;

В том числе:

отапливаемый объем жилой части здания: $V_{от1}=24751$ м^3;

отапливаемый объем общественных помещений: $V_{от2}=6303$ м^3;

отапливаемый объем технических помещений и ЛЛУ: $V_{от3}=3175$ м^3;

сумма площадей этажей здания: $A_{от}=13080$ м^2;

площадь жилых помещений: $A_{ж}=3793$ м^2;

расчетная площадь общественных помещений: $A_{р}=1229$ м^2;

расчетное количество жителей: $m_{ж}=332$ чел;

высота здания от пола первого этажа до обреза вытяжной шахты:

1, 4 секции – 22,1 м.

2, 3 секции – 28,1 м.

общая площадь наружных ограждающих конструкций: $A_{н}^{сум}=12415$ м^2;

то же, фасадов здания: $A_{фас}=9145$ м^2;

площадь стен жилой части здания: 4839 м^2;

то же, общественных помещений: 1405 м^2;

то же, технических помещений и ЛЛУ: 1024 м^2;

площадь эксплуатируемой кровли: 1296 м^2;

то же, совмещенного кровельного покрытия: 339 м^2;

то же, перекрытий над подвалом: 1550 м^2;

то же, перекрытий над проездом: 85 м^2.

Более подробно разбивка ограждающих конструкций по видам приведена в приложении Р, п. Р.2.

Площадь надземного остекления по сторонам света

Сторона света	Площадь, м^2
С	142
СВ	366
В	103
ЮВ	286
Ю	67
ЮЗ	477
З	49
СЗ	323
Всего	1813

Всего остекления 1813 м^2;

площадь входных дверей: 64 м^2;

коэффициент компактности здания: $K_{комп}=0,36$;

коэффициент остекленности здания: $f=0,20$.

Т.3 Климатические параметры

При теплотехнических расчетах климатические параметры района строительства принимаются по СП 131.13330 для г. Дмитрова Московской обл. Эти параметры имеют следующие значения:

средняя температура наиболее холодной пятидневки $t_н$= *минус 28* °С;

средняя температура отопительного периода $t_{от}$= *минус 3,1* °С;

продолжительность отопительного периода $z_{от}=216$ сут.

Основными параметрами микроклимата являются температура и относительная влажность внутреннего воздуха $t_в=20$ °С, $\varphi_в=55\%$.

На основе климатических характеристик района строительства и микроклимата помещения рассчитывается величина градусо-суток отопительного периода

ГСОП=$(t_в-t_{от})\cdot z_{от}=23,1\cdot 216=4990$ °С·сут.

Т.4 Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление надземной жилой части здания

1 Удельная теплозащитная характеристика здания рассчитана в приложении Р.

$k_{об}=0,168$ Вт/(м^3 °С)

2 Удельная вентиляционная характеристика здания определяется по формуле (Г.2):

$$k_{вент}=0,28\cdot c\cdot n_в\cdot\beta_v\cdot\rho_в^{вент}(1-k_{эф})=0,28\cdot 1\cdot 0,439\cdot 0,85\cdot 1,31\cdot 1=0,137 \text{ Вт/(м}^3\text{ °С)}$$

Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период $n_в$, определяется согласно Г.3:

$$n_в=n_{в1}+n_{в2}+n_{в3}=0,342+0,066+0,031=0,439 \text{ ч}^{-1}$$

3 Средняя кратность воздухообмена жилой части здания за отопительный период $n_{в1}$, определяется согласно Г.3:

$$n_{в1}=L_{вент}/\beta_v V_{от}=9960/(0,85\cdot 34229)=0,342 \text{ ч}^{-1}$$

Причем в качестве L_v принимается большее из двух значений:

$$L_{вент1}=30\cdot m=30\cdot 332=9960 \text{ м}^3/\text{ч}$$

$$L_{вент2}=0,35\cdot 3\cdot A_ж=0,35\cdot 3\cdot 3793=3983 \text{ м}^3/\text{ч}$$

В данном случае первое значение больше, поэтому в расчете используется оно.

4 Средняя кратность воздухообмена общественных помещений за отопительный период $n_{в2}$, определяется согласно п.п. 10.2.3:

$$n_в=\left[\left(L_{вент}n_{вент}\right)/168+\left(G_{инф}\cdot n_{инф}\right)/\left(168\rho_в^{вент}\right)\right]/\left(\beta_v V_{от}\right)$$

$$n_{в2}=\left[\left(4\cdot 1229\cdot 60\right)/168+\left(359\cdot 108\right)/\left(168\cdot 1,31\right)\right]/\left(0,85\cdot 34229\right)=0,066 \text{ ч}^{-1}$$

где $n_{вент}$ – количество рабочих часов в неделю, принято равным 60 ч.

$G_{инф}$ - количество воздуха, проходящее через ограждения в течение 1 ч, под действием средней разности давлений, кг/ч, находится по Г.4:

$$G_{инф}=\sum_i \frac{A_{ок}^i}{R_{и,ок}}\left(\frac{\Delta p_{ок}^i}{10}\right)^{\frac{1}{2}}=\frac{129}{0,9}\left(\frac{15,9}{10}\right)^{\frac{1}{2}}+\frac{117}{0,9}\left(\frac{18,7}{10}\right)^{\frac{1}{2}}=359 \text{ кг/ч},$$

где $\Delta p_{ок}$ – разность давлений воздуха на наружной и внутренней сторонах ограждений, Па.

В данном случае в формуле для определения $G_{инф}$ давление стоит в степени ½, несмотря на то, что рассматривается инфильтрация через окна, а не через двери степень ½ объясняется тем, что все окна расположены на первом этаже и по своим свойствам инфильтрация воздуха в этом случае аналогична инфильтрации через входные двери. Те же рассуждения справедливы для нахождения $\Delta p_{ок}$.

В данном случае существует четыре секции с двумя различными высотами: 1, 4 и 2, 3 секции.

Разность давлений воздуха на наружной и внутренней сторонах ограждений для каждой секции составляет:

$$\Delta p^1_{ок} = 0{,}55 \cdot H^1 \cdot (\gamma_н - \gamma_в) + 0{,}03 \cdot \gamma_н \cdot (v)^2 = 0{,}55 \cdot 22{,}1 \cdot (12{,}83 - 11{,}98) + 0{,}03 \cdot 12{,}83 \cdot (3{,}8)^2 = 10{,}3 + 5{,}6 = 15{,}9 \text{ Па}$$

$$\Delta p^2_{ок} = 0{,}55 \cdot H^2 \cdot (\gamma_н - \gamma_в) + 0{,}03 \cdot \gamma_н \cdot (v)^2 = 0{,}55 \cdot 28{,}1 \cdot (12{,}83 - 11{,}98) + 0{,}03 \cdot 12{,}83 \cdot (3{,}8)^2 = 13{,}1 + 5{,}6 = 18{,}7 \text{ Па}$$

5 Средняя кратность воздухообмена ЛЛУ за отопительный период $n_{в3}$, определяется согласно Г.3:

$$n_{в3} = [(1184 \cdot 168)/(168 \cdot 1{,}31)]/(0{,}85 \cdot 34229) = 0{,}031 \text{ ч}^{-1}$$

$$G_{инф} = \sum_i \left\{ \left[\frac{A^i_{окЛЛУ}}{R_{и,ок}} \right] \left(\frac{\Delta p^i_{ок}}{10} \right)^{\frac{2}{3}} + \frac{A^i_{дв}}{R_{и,дв}} \left(\frac{\Delta p^i_{дв}}{10} \right)^{\frac{1}{2}} \right\} =$$

$$= \frac{177}{0{,}9} \left(\frac{11{,}6}{10} \right)^{\frac{2}{3}} + \frac{244}{0{,}9} \left(\frac{13{,}2}{10} \right)^{\frac{2}{3}} + \frac{39}{0{,}13} \left(\frac{15{,}9}{10} \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{25}{0{,}13} \left(\frac{18{,}7}{10} \right)^{\frac{1}{2}} = 217 + 326 + 378 + 263 = 1184$$

где Δp – разность давлений воздуха на наружной и внутренней сторонах ограждений, соответствующая i-той зоне, Па.

В данном случае существует четыре секции с двумя различными высотами: 1, 4 и 2, 3 секции.

Разность давлений воздуха на наружной и внутренней сторонах ограждений для входных дверей посчитана в Т.4, для окон для каждой секции она составляет:

$$\Delta p^1_{ок} = 0{,}28 \cdot H^1 \cdot (\gamma_н - \gamma_в) + 0{,}03 \cdot \gamma_н \cdot (v)^2 = 0{,}28 \cdot 22{,}1 \cdot (12{,}83 - 11{,}86) + 0{,}03 \cdot 12{,}83 \cdot (3{,}8)^2 = 6{,}0 + 5{,}6 = 11{,}6 \text{ Па}$$

$$\Delta p^2_{ок} = 0{,}28 \cdot H^2 \cdot (\gamma_н - \gamma_в) + 0{,}03 \cdot \gamma_н \cdot (v)^2 = 0{,}28 \cdot 28{,}1 \cdot (12{,}83 - 11{,}86) + 0{,}03 \cdot 12{,}83 \cdot (3{,}8)^2 = 7{,}6 + 5{,}6 = 13{,}2 \text{ Па}$$

6 Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания определяется по формуле (Г.6):

$$k_{быт} = \frac{q_{быт} \cdot A_ж}{V_{от} \cdot (t_в - t_{от})} = \frac{15{,}6 \cdot 3793}{34229 \cdot 23{,}1} = 0{,}075 \text{ Вт/(м}^3 \text{°С)}$$

где $q_{быт}$ принимается в соответствии с Г.5 в зависимости от расчетной заселенности квартиры по интерполяции между 17 Вт/м^2 при заселенности 20 м^2 на человека и 10 Вт/м^2 при заселенности 45 м^2 на человека.

Расчетная заселенность квартир составляет 25,1 м^2 на человека.

$$q_{int} = 17 + \frac{10 - 17}{45 - 20}(25{,}1 - 20) = 15{,}6 \text{ Вт/м}^2$$

7 Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации определяется по формуле (Г.7):

$$k_{рад} = \frac{11{,}6 \cdot Q^{год}_{рад}}{(V_{от} \cdot ГСОП)} = \frac{11{,}6 \cdot 1047981}{(34229 \cdot 4990)} = 0{,}071 \text{ Вт/(м}^3 \text{°С)}$$

Теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода $Q^{год}_{рад}$, МДж, определяется по формуле (10.9):

$$Q^{год}_{рад} = \tau_F \cdot k_F \cdot (A_{F1} \cdot I_{F1} + A_{F2} \cdot I_{F2} + A_{F3} \cdot I_{F3} + A_{F4} \cdot I_{F4}) + \tau_{scy} \cdot k_{scy} \cdot A_{scy} \cdot I_{hor} = 0{,}8 \cdot 0{,}74 \cdot (142 \cdot 612 +$$

$$+ 366 \cdot 677 + 323 \cdot 677 + 103 \cdot 911 + 49 \cdot 911 + 286 \cdot 1285 + 477 \cdot 1285 + 67 \cdot 1462) = 1047981 \text{ МДж}$$

8 Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период определяется по формуле (Г.1):

$$q_{от}^{р} = [0,168 + 0,137 - (0,075 + 0,071) \cdot 0,8 \cdot 0,95] \cdot 1,13 = 0,219 \text{ Вт/(м}^3\cdot\text{°С)}$$

Полученная расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период меньше 0,319 Вт/(м^3·°С) - величины требуемой настоящим сводом правил. Класс энергетической эффективности здания «В+».

9 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период $Q_{от}^{год}$, кВт ч/год, определяется по формуле (Г.10):

$$Q_{от}^{год} = 0,024 \cdot ГСОП \cdot V_{от} \cdot q_{от}^{р} = 0,024 \cdot 4990 \cdot 34229 \cdot 0,219 = 897739 \text{ кВт ч/год}$$

10 Общие теплопотери здания за отопительный период $Q_{общ}^{год}$, кВт ч/год, определяются по формуле (Г.11):

$$Q_{общ}^{год} = 0,024 \cdot ГСОП \cdot V_{от} \cdot (k_{об} + k_{вент}) =$$

$$= 0,024 \cdot 4990 \cdot 34229 \cdot (0,168 + 0,137) = 1250276 \text{ кВт ч/год}$$

11 Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q, кВт ч/(м^{2}год), определяется по формуле Г.9а:

$$q = \frac{Q_{от}^{год}}{A_{от}} = \frac{897739}{13080} = 68,6 \text{ кВт ч/(м}^2\text{год)}$$

В приложении Р оболочка здания была переработана с целью удовлетворить нормативным требованиям к удельной теплозащитной характеристике здания. Для справки, по формуле (Г.1) проводится проверка, удовлетворяло бы здание требованиям к удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период без доработки оболочки.

$$q_{от}^{р} = [0,187 + 0,137 - (0,075 + 0,071) \cdot 0,8 \cdot 0,95] \cdot 1,13 = 0,241 \text{ Вт/(м}^3\cdot\text{°С)}$$

Без доработок здание удовлетворяет требованиям настоящего свода правил к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период. Класс энергосбережения здания «В».

Т.5. Энергетический паспорт здания.

Таблица Т.1.

1 Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	
Адрес здания	
Разработчик проекта	
Адрес и телефон разработчика	
Шифр проекта	
Назначение здания, серия	Жилой дом
Этажность, количество секций	2 секции по 7 этажей и 2 секции по 9 этажей
Количество квартир	108
Расчетное количество жителей или служащих	332
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	каркасное

2 Расчетные условия

№ п.п.	Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	$t_н$	°С	минус 28
2	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°С	минус 3,1
3	Продолжительность отопительного	$z_{от}$	сут/год	216

№ п.п.	Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
	периода			
4	Градусо-сутки отопительного периода	*ГСОП*	°С·сут/год	4990
5	Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	$t_в$	°С	20
6	Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°С	
7	Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°С	8

3. Показатели геометрические

№ п/п	Показатель	Обозначение показателя и единица измерения		Расчетное проектное значение	Фактическое значение
8	Сумма площадей этажей здания	$A_{от}$, м^2	–	13080	
9	Площадь жилых помещений	$A_{ж}$, м^2	–	3793	
10	Расчетная площадь (общественных зданий)	$A_р$, м^2	–	1229	
11	Отапливаемый объем	$V_{от}$, м^3	–	34229	
12	Коэффициент остекленности фасада здания	f		0,2	
13	Показатель компактности здания	$K_{комп}$		0,36	
14	Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе:	$A_н^{сум}$, м^2		12415	
	фасадов	$A_{фас}$		9145	
	навесной фасадной системы с основанием из керамзитобетона	$A_{ст1}$		3909	
	навесной фасадной системы с основанием из железобетона	$A_{ст2}$		944	
	трехслойной стены по кладке из керамзитобетона	$A_{ст3}$		1838	
	трехслойной стены по монолитному железобетону	$A_{ст4}$		577	
	входных дверей	$A_{дв}$		64	
	покрытий (совмещенных)	$A_{кр1}$		339	
	эксплуатируемой кровли	$A_{кр2}$		1296	
	перекрытий над техническими подпольями	$A_{цок1}$		1550	
	перекрытий над проездами или под эркерами	$A_{цок2}$		85	
	окон и балконных дверей	$A_{ок.1}$		1383	
	окон лестнично-лифтовых узлов	$A_{ок.2}$		430	
	окон по сторонам света				
	С			142	
	СВ			366	
	В			103	
	ЮВ			286	
	Ю			67	
	ЮЗ			477	
	З			49	
	СЗ			323	

4 Показатели теплотехнические

№ п.п.	Показатель	Обозначение показателя и единица измерения	Нормируемое значение показателя	Расчетное проектное значение	Фактическое значение
16	Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений, в том числе:	R_o^{np}, м^2·°С/Вт			
	навесной фасадной системы с основанием из керамзитобетона	$R_{ст1}$	3,15	3,16	
	навесной фасадной системы с основанием из железобетона	$R_{ст2}$	3,15	3,34	
	трехслойной стены по кладке из керамзитобетона	$R_{ст3}$	3,15	3,19	
	трехслойной стены по монолитному железобетону	$R_{ст4}$	3,15	3,42	
	окон и балконных дверей	$R_{ок.1}$	0,52	0,65	
	окон лестнично-лифтовых узлов	$R_{ок.2}$	0,52	0,65	
	входных дверей	$R_{ов}$	0,83	0,83	
	покрытий (совмещенных)	$R_{кр1}$	4,7	4,48	
	эксплуатируемой кровли	$R_{кр2}$	4,7	5,55	
	перекрытий над техническими подпольями	$R_{цок1}$	4,15	1,88	
	перекрытий над проездами или под эркерами	$R_{цок2}$	4,7	4,86	

5 Показатели вспомогательные

№ п.п	Показатель	Обозначение показателя и единица измерения	Нормируемое значение показателя	Расчетное проектное значение показателя
17	Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания	$K_{тр}$, Вт/(м^2·°С)		0,467
18	Кратность воздухообмена здания за отопительный период при удельной норме воздухообмена	n_a, ч$^{-1}$		0,439
19	Удельные бытовые тепловыделения в здании	q_{int}, Вт/м^2	-	15,6
20	Тарифная цена тепловой энергии для проектируемого здания	$C_{тепл}$, руб/кВт ч		
21	Удельная цена отопительного оборудования и подключения к тепловой сети в районе строительства	$C_{от}$, руб/(кВт ч/год)		
22	Удельная прибыль от экономии энергетической единицы	$\Omega_{пр}$, руб/(кВт·ч/год)	-	

6 Удельные характеристики

№ п.п.	Показатель	Обозначение показателя и единица измерения	Нормируемое значение показателя	Расчетное проектное значение показателя
23	Удельная теплозащитная характеристика здания	$k_{об}$, Вт/(м^3·°С)	0,17	0,168
24	Удельная вентиляционная характеристика здания	$k_{вент}$, Вт/(м^3·°С)		0,137
25	Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания	$k_{быт}$, Вт/(м^3·°С)		0,075
26	Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации	$k_{рад}$, Вт/(м^3·°С)		0,071

7 Коэффициенты

№ п.п.	Показатель	Обозначение показателя	Нормативное значение показателя
27	Коэффициент эффективности авторегулирования отопления	ζ	0,95
28	Коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой энергии на отопление	ξ	0
29	Коэффициент эффективности рекуператора	$k_{эф}$	0
30	Коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений в период превышения их над теплопотерями	ν	0,8
31	Коэффициент учета дополнительных теплопотерь системы отопления	β_h	1,13

8 Комплексные показатели расхода тепловой энергии

№ п.п.	Показатель	Обозначение показателя и единица измерения	Нормативное значение показателя
32	Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период	$q_{от}^{р}$, Вт/(м^3·°С) [Вт/(м^2·°С)]	0,219
33	Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период	$q_{от}^{тр}$, Вт/(м^3·°С) [Вт/(м^2·°С)]	0,319
34	Класс энергосбережения		*В+*
35	Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите		ДА

9 Энергетические нагрузки здания

№ п.п.	Показатель	Обозначения	Единица измерения	Величина
36	Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период	q	кВт ч/(м^{3}год) кВт ч/(м^{2}год)	68,6
37	Расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период	$Q_{от}^{год}$	кВт ч/(год)	897739
38	Общие теплопотери здания за отопительный период	$Q_{общ}^{год}$	кВт ч/(год)	1250276

Приложение У
(справочное)

Таблица У.1 - **Сопротивления воздухопроницанию слоев конструкций**

№ п.п.	Материалы и конструкции	Толщина слоя, мм	Сопротивление воздухопроницанию R_{ϕ}, м^2·ч·Па/кг
1	Бетон сплошной (без швов)	100	20 000
2	Газосиликат сплошной (без швов)	140	21
3	Известняк-ракушечник	500	6
4	Картон строительный (без швов)	1,3	64
5	Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в один кирпич и более	250 и более	18
6	Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в полкирпича	120	1
7	Кладка кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича	—	2
8	Кладка из легкобетонных камней на цементно-песчаном растворе	400	13
9	Листы асбестоцементные с заделкой швов	6	200
10	Обои бумажные обычные	—	20
11	Обшивка из обрезных досок, соединенных впритык или вчетверть	20 - 25	0,1
12	Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт	20 - 25	1,5
13	Обшивка из досок двойная с прокладкой между обшивками строительной бумаги	50	100
14	Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит с заделкой швов	15 - 70	2,5
15	Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит без заделки швов	15 - 70	0,5
16	Обшивка из жестких древесно-волокнистых листов с заделкой швов	10	3,3
17	Обшивка из гипсовой сухой штукатурки с заделкой швов	10	20
18	Пенобетон автоклавный (без швов)	100	2000
19	Пенобетон неавтоклавный (без швов)	100	200
20	Пенополистирол	50-100	80
21	Пеностекло сплошное (без швов)	120	> 2000
22	Плиты минераловатные жесткие	50	2
23	Рубероид	1,5	Воздухонепроницаем
24	Толь	1,5	490
25	Фанера клееная (без швов)	3 - 4	2900
26	Шлакобетон сплошной (без швов)	100	14
27	Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или кирпичной кладке	15	373
28	Штукатурка известковая по каменной или кирпичной кладке	15	142
29	Штукатурка известково-гипсовая по дереву (по драни)	20	17
30	Керамзитобетон плотностью, 1000 кг/м^3	250 - 400	53 - 80
31	То же, 1100 - 1300 кг/м^3	250 - 450	390 - 590

Примечания

1 Для кладки из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности приведенное в настоящей таблице сопротивление воздухопроницанию следует увеличивать на 20 м^2·ч·Па/кг.

2 Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструкций из сыпучих (шлака, керамзита, пемзы и т.п.), рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы, стружки и т.п.) материалов следует принимать равным нулю независимо от толщины слоя.

3 Для материалов и конструкций, не указанных в настоящей таблице, сопротивление воздухопроницанию следует определять экспериментально.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф
(справочное)

РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Таблица Ф.1

№ п.п.	Материал	Характеристики материалов в сухом состоянии			Расчетные характеристики материалов при условиях эксплуатации конструкций А и Б						
		плотность ρ_0, кг/м^3	удельная теплоемкость c_0, кДж/(кг·°С)	теплопроводность λ_0, Вт/(м·°С)	влажность w, %		теплопроводность λ, Вт/(м·°С)		теплоусвоение (при периоде 24 ч) s, Вт/(м^2·°С)		паропроницаемость μ, мг/ (м·ч·Па)
					А	Б	А	Б	А	Б	А, Б
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Теплоизоляционные материалы										
1	Пенополистирол	150	1,34	0,05	2	10	0,054	0,07	0,92	1,16	0,05
2	То же	100	1,34	0,041	2	10	0,044	0,057	0,68	0,85	0,05
3	То же	40	1,34	0,037	2	10	0,040	0,052	0,41	0,52	0,05
4	То же	30	1,34	0,035	2	10	0,038	0,049	0,34	0,43	0,05
5	То же	25	1,34	0,037	2	10	0,040	0,052	0,32	0,41	0,05
6	То же	20	1,34	0,040	2	10	0,043	0,056	0,30	0,38	0,05
7	То же	18	1,34	0,041	2	10	0,044	0,057	0,29	0,36	0,05
8	То же	15	1,34	0,042	2	10	0,045	0,058	0,26	0,33	0,05
9	Экструдированный пенополистирол	25 - 33	1,34	0,029	1	2	0,030	0,031	0,30	0,31	0,005
10	То же	35 - 45	1,34	0,030	1	2	0,031	0,032	0,35	0,36	0,005
11	Пенополиуретан	80	1,47	0,041	2	5	0,042	0,05	0,62	0,70	0,05
12	То же	60	1,47	0,035	2	5	0,036	0,041	0,49	0,55	0,05
13	То же	40	1,47	0,029	2	5	0,031	0,04	0,37	0,44	0,05
14	Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта	90	1,68	0,045	5	20	0,053	0,073	0,81	1,10	0,15
15	То же	80	1,68	0,044	5	20	0,051	0,071	0,75	1,02	0,23
16	То же	50	1,68	0,041	5	20	0,045	0,064	0,56	0,77	0,23
17	Перлитопластбетон	200	1,05	0,041	2	3	0,052	0,06	0,93	1,01	0,008
18	То же	100	1,05	0,035	2	3	0,041	0,05	0,58	0,66	0,008
19	Перлитофосфогелевые изделия	300	1,05	0,076	3	12	0,08	0,12	1,43	2,02	0,2
20	Перлитофосфогелевые изделия	200	1,05	0,064	3	12	0,07	0,09	1,1	1,43	0,23
21	Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука	60 - 95	1,806	0,034	5	15	0,04	0,054	0,65	0,71	0,003
22	Плиты минераловатные из каменно-	180	0,84	0,038	2	5	0,045	0,048	0,74	0,81	0,3

	го волокна										
23	То же	140-175	0,84	0,037	2	5	0,043	0,046	0,68	0,75	0,31
24	То же	80-125	0,84	0,036	2	5	0,042	0,045	0,53	0,59	0,32
25	То же	40 - 60	0,84	0,035	2	5	0,041	0,044	0,37	0,41	0,35
26	То же	25 - 50	0,84	0,036	2	5	0,042	0,045	0,31	0,35	0,37
27	Плиты из стеклянного штапельного волокна	85	0,84	0,044	2	5	0,046	0,05	0,51	0,57	0,5
28	То же	75	0,84	0,04	2	5	0,042	0,047	0,46	0,52	0,5
29	То же	60	0,84	0,038	2	5	0,04	0,045	0,4	0,45	0,51
30	То же	45	0,84	0,039	2	5	0,041	0,045	0,35	0,39	0,51
31	То же	35	0,84	0,039	2	5	0,041	0,046	0,31	0,35	0,52
32	То же	30	0,84	0,04	2	5	0,042	0,046	0,29	0,32	0,52
33	То же	20	0,84	0,04	2	5	0,043	0,048	0,24	0,27	0,53
34	То же	17	0,84	0,044	2	5	0,047	0,053	0,23	0,26	0,54
35	То же	15	0,84	0,046	2	5	0,049	0,055	0,22	0,25	0,55
36	Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные	1000	2,3	0,15	10	12	0,23	0,29	6,75	7,7	0,12
37	То же	800	2,3	0,13	10	12	0,19	0,23	5,49	6,13	0,12
38	То же	600	2,3	0,11	10	12	0,13	0,16	3,93	4,43	0,13
39	То же	400	2,3	0,08	10	12	0,11	0,13	2,95	3,26	0,19
40	То же	200	2,3	0,06	10	12	0,07	0,08	1,67	1,81	0,24
41	Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе	500	2,3	0,095	10	15	0,15	0,19	3,86	4,50	0,11
42	То же	450	2,3	0,09	10	15	0,135	0,17	3,47	4,04	0,11
43	То же	400	2,3	0,08	10	15	0,13	0,16	3,21	3,70	0,26
44	Плиты камышитовые	300	2,3	0,07	10	15	0,09	0,14	2,31	2,99	0,45
45	То же	200	2,3	0,06	10	15	0,07	0,09	1,67	1,96	0,49
46	Плиты торфяные теплоизоляционные	300	2,3	0,064	15	20	0,07	0,08	2,12	2,34	0,19
47	То же	200	2,3	0,052	15	20	0,06	0,064	1,6	1,71	0,49
48	Пакля	150	2,3	0,05	7	12	0,06	0,07	1,3	1,47	0,49
49	Плиты из гипса	1350	0,84	0,35	4	6	0,50	0,56	7,04	7,76	0,098
50	То же	1100	0,84	0,23	4	6	0,35	0,41	5,32	5,99	0,11
51	Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)	1050	0,84	0,15	4	6	0,34	0,36	5,12	5,48	0,075
52	То же	800	0,84	0,15	4	6	0,19	0,21	3,34	3,66	0,075
53	Изделия из вспученного перлита на битумном связующем	300	1,68	0,087	1	2	0,09	0,099	1,84	1,95	0,04
54	То же	250	1,68	0,082	1	2	0,085	0,099	1,53	1,64	0,04
55	То же	225	1,68	0,079	1	2	0,082	0,094	1,39	1,47	0,04
56	То же	200	1,68	0,076	1	2	0,078	0,09	1,23	1,32	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Засыпки											
57	Гравий керамзитовый	600	0,84	0,14	2	3	0,17	0,19	2,62	2,83	0,23
58	То же	500	0,84	0,14	2	3	0,15	0,165	2,25	2,41	0,23
59	То же	450	0,84	0,13	2	3	0,14	0,155	2,06	2,22	0,235
60	То же	400	0,84	0,12	2	3	0,13	0,145	1,87	2,02	0,24
61	То же	350	0,84	0,115	2	3	0,125	0,14	1,72	1,86	0,245
62	То же	300	0,84	0,108	2	3	0,12	0,13	1,56	1,66	0,25
63	То же	250	0,84	0,099	2	3	0,11	0,12	1,22	1,3	0,26
64	То же	200	0,84	0,090	2	3	0,10	0,11	1,16	1,24	0,27
65	Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757)	700	0,84	0,16	2	4	0,18	0,21	2,91	3,29	0,21
66	То же	600	0,84	0,13	2	4	0,16	0,19	2,54	2,89	0,22
67	То же	500	0,84	0,12	2	4	0,15	0,175	2,25	2,54	0,22
68	То же	450	0,84	0,11	2	4	0,14	0,16	2,06	2,30	0,22
69	То же	400	0,84	0,11	2	4	0,13	0,15	1,87	2,10	0,23
70	Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757)	800	0,84	0,18	2	3	0,21	0,26	3,36	3,83	0,22
71	То же	700	0,84	0,16	2	3	0,19	0,23	2,99	3,37	0,23
72	То же	600	0,84	0,15	2	3	0,18	0,21	2,7	2,98	0,24
73	То же	500	0,84	0,14	2	3	0,16	0,19	2,32	2,59	0,25
74	То же	450	0,84	0,13	2	3	0,15	0,17	2,13	2,32	0,255
75	То же	400	0,84	0,122	2	3	0,14	0,16	1,94	2,12	0,26
76	Пористый гравий с остеклованой оболочкой из доменного и ферросплавного шлаков (ГОСТ 25820)	700	0,84	0,14	2	3	0,17	0,19	2,84	3,06	0,22
77	То же	600	0,84	0,13	2	3	0,16	0,18	2,54	2,76	0,235
78	То же	500	0,84	0,12	2	3	0,14	0,15	2,17	2,30	0,24
79	То же	400	0,84	0,10	2	3	0,13	0,14	1,87	1,98	0,245
80	Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832)	500	0,84	0,09	1	2	0,1	0,11	1,79	1,92	0,26
81	То же	400	0,84	0,076	1	2	0,087	0,095	1,5	1,6	0,3
82	То же	350	0,84	0,07	1	2	0,081	0,085	1,35	1,42	0,3
83	То же	300	0,84	0,064	1	2	0,076	0,08	0,99	1,04	0,34
84	Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865)	200	0,84	0,065	1	3	0,08	0,095	1,01	1,16	0,23
85	То же	150	0,84	0,060	1	3	0,074	0,098	0,84	1,02	0,26
86	То же	100	0,84	0,055	1	3	0,067	0,08	0,66	0,75	0,3
87	Песок для строительных работ	1600	0,84	0,35	1	2	0,47	0,58	6,95	7,91	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(ГОСТ 8736)										
Конструкционные и конструкционно-теплоизоляционные материалы											
Бетоны на заполнителях из пористых горных пород											
88	Туфобетон	1800	0,84	0,64	7	10	0,87	0,99	11,38	12,79	0,09
89	То же	1600	0,84	0,52	7	10	0,7	0,81	9,62	10,91	0,11
90	То же	1400	0,84	0,41	7	10	0,52	0,58	7,76	8,63	0,11
91	То же	1200	0,84	0,32	7	10	0,41	0,47	6,38	7,2	0,12
92	Бетон на литоидной пемзе	1600	0,84	0,52	4	6	0,62	0,68	8,54	9,3	0,075
93	То же	1400	0,84	0,42	4	6	0,49	0,54	7,1	7,76	0,083
94	То же	1200	0,84	0,30	4	6	0,4	0,43	5,94	6,41	0,098
95	То же	1000	0,84	0,22	4	6	0,3	0,34	4,69	5,2	0,11
96	То же	800	0,84	0,19	4	6	0,22	0,26	3,6	4,07	0,12
97	Бетон на вулканическом шлаке	1600	0,84	0,52	7	10	0,64	0,7	9,2	10,14	0,075
98	То же	1400	0,84	0,41	7	10	0,52	0,58	7,76	8,63	0,083
99	То же	1200	0,84	0,33	7	10	0,41	0,47	6,38	7,2	0,09
100	То же	1000	0,84	0,24	7	10	0,29	0,35	4,9	5,67	0,098
101	То же	800	0,84	0,20	7	10	0,23	0,29	3,9	4,61	0,11
Бетоны на искусственных пористых заполнителях											
102	Керамзитобетон на керамзитовом песке	1800	0,84	0,66	5	10	0,80	0,92	10,5	12,33	0,09
103	То же	1600	0,84	0,58	5	10	0,67	0,79	9,06	10,77	0,09
104	То же	1400	0,84	0,47	5	10	0,56	0,65	7,75	9,14	0,098
105	То же	1200	0,84	0,36	5	10	0,44	0,52	6,36	7,57	0,11
106	То же	1000	0,84	0,27	5	10	0,33	0,41	5,03	6,13	0,14
107	То же	800	0,84	0,21	5	10	0,24	0,31	3,83	4,77	0,19
108	То же	600	0,84	0,16	5	10	0,2	0,26	3,03	3,78	0,26
109	То же	500	0,84	0,14	5	10	0,17	0,23	2,55	3,25	0,3
110	Керамзитобетон на кварцевом песке с умеренной (до $V_в$ = 12%) поризацией	1200	0,84	0,41	4	8	0,52	0,58	6,77	7,72	0,075
111	То же	1000	0,84	0,33	4	8	0,41	0,47	5,49	6,35	0,075
112	То же	800	0,84	0,23	4	8	0,29	0,35	4,13	4,9	0,075
113	Керамзитобетон на перлитовом песке	1000	0,84	0,28	9	13	0,35	0,41	5,57	6,43	0,15
114	То же	800	0,84	0,22	9	13	0,29	0,35	4,54	5,32	0,17
115	Керамзитобетон беспесчанный	700	0,84	0,135	3,5	6	0,145	0,155	2,70	2,94	0,145
116	То же	600	0,84	0,130	3,5	6	0,140	0,150	2,46	2,68	0,155
117	То же	500	0,84	0,120	3,5	6	0,130	0,140	2,16	2,36	0,165
118	То же	400	0,84	0,105	3,5	6	0,115	0,125	1,82	1,99	0,175
119	То же	300	0,84	0,095	3,5	6	0,105	0,110	1,51	1,62	0,195
120	Шунгизитобетон	1400	0,84	0,49	4	7	0,56	0,64	7,59	8,6	0,098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	То же	1200	0,84	0,36	4	7	0,44	0,5	6,23	7,04	0,11
122	То же	1000	0,84	0,27	4	7	0,33	0,38	4,92	5,6	0,14
123	Перлитобетон	1200	0,84	0,29	10	15	0,44	0,5	6,96	8,01	0,15
124	То же	1000	0,84	0,22	10	15	0,33	0,38	5,5	6,38	0,19
125	То же	800	0,84	0,16	10	15	0,27	0,33	4,45	5,32	0,26
126	То же	600	0,84	0,12	10	15	0,19	0,23	3,24	3,84	0,3
127	Бетон на шлакопемзовом щебне	1800	0,84	0,52	5	8	0,63	0,76	9,32	10,83	0,075
128	То же	1600	0,84	0,41	5	8	0,52	0,63	7,98	9,29	0,09
129	То же	1400	0,84	0,35	5	8	0,44	0,52	6,87	7,9	0,098
130	То же	1200	0,84	0,29	5	8	0,37	0,44	5,83	6,73	0,11
131	То же	1000	0,84	0,23	5	8	0,31	0,37	4,87	5,63	0,11
132	Бетон на остекло-ванном шлаковом гравии	1800	0,84	0,46	4	6	0,56	0,67	8,60	9,80	0,08
133	То же	1600	0,84	0,37	4	6	0,46	0,55	7,35	8,37	0,085
134	То же	1400	0,84	0,31	4	6	0,38	0,46	6,25	7,16	0,09
135	То же	1200	0,84	0,26	4	6	0,32	0,39	5,31	6,10	0,10
136	То же	1000	0,84	0,21	4	6	0,27	0,33	4,45	5,12	0,11
137	Мелкозернистые бетоны на гранулированных доменных и ферросплавных (силикомарганца и ферромарганца) шлаках	1800	0,84	0,58	5	8	0,7	0,81	9,82	11,18	0,083
138	То же	1600	0,84	0,47	5	8	0,58	0,64	8,43	9,37	0,09
139	То же	1400	0,84	0,41	5	8	0,52	0,58	7,46	8,34	0,098
140	То же	1200	0,84	0,36	5	8	0,49	0,52	6,57	7,31	0,11
141	Аглопоритобетон и бетоны на заполнителях из топливных шлаков	1800	0,84	0,7	5	8	0,85	0,93	10,82	11,98	0,075
142	То же	1600	0,84	0,58	5	8	0,72	0,78	9,39	10,34	0,083
143	То же	1400	0,84	0,47	5	8	0,59	0,65	7,92	8,83	0,09
144	То же	1200	0,84	0,35	5	8	0,48	0,54	6,64	7,45	0,11
145	То же	1000	0,84	0,29	5	8	0,38	0,44	5,39	6,14	0,14
146	Бетон на зольном обжиговом и безобжиговом гравии	1400	0,84	0,47	5	8	0,52	0,58	7,46	8,34	0,09
147	То же	1200	0,84	0,35	5	8	0,41	0,47	6,14	6,95	0,11
148	То же	1000	0,84	0,24	5	8	0,3	0,35	4,79	5,48	0,12
149	Вермикулитобетон	800	0,84	0,21	8	13	0,23	0,26	3,97	4,58	-
150	То же	600	0,84	0,14	8	13	0,16	0,17	2,87	3,21	0,15
151	То же	400	0,84	0,09	8	13	0,11	0,13	1,94	2,29	0,19
152	То же	300	0,84	0,08	8	13	0,09	0,11	1,52	1,83	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Бетоны особо легкие на пористых заполнителях и ячеистые											
153	Полистиролбетон на портландцементе (ГОСТ Р 51263)	600	1,06	0,145	4	8	0,175	0,20	3,07	3,49	0,068
154	То же	500	1,06	0,125	4	8	0,14	0,16	2,5	2,85	0,075
155	То же	400	1,06	0,105	4	8	0,12	0,135	2,07	2,34	0,085
156	То же	350	1,06	0,095	4	8	0,11	0,12	1,85	2,06	0,09
157	То же	300	1,06	0,085	4	8	0,09	0,11	1,55	1,83	0,10
158	То же	250	1,06	0,075	4	8	0,085	0,09	1,38	1,51	0,11
159	То же	200	1,06	0,065	4	8	0,07	0,08	1,12	1,28	0,12
160	То же	150	1,06	0,055	4	8	0,057	0,06	0,87	0,96	0,135
161	Полистиролбетон модифицированный на шлакопортланд-цементе	500	1,06	0,12	3,5	7	0,13	0,14	2,39	2,63	0,075
162	То же	400	1,06	0,09	3,5	7	0,10	0,11	1,87	1,98	0,08
163	То же	300	1,06	0,08	3,5	7	0,08	0,09	1,45	1,63	0,10
164	То же	250	1,06	0,07	3,5	7	0,07	0,08	1,24	1,40	0,11
165	То же	200	1,06	0,06	3,5	7	0,06	0,07	1,02	1,09	0,12
166	Газо- и пенобетон на цементном вяжущем	1000	0,84	0,29	8	12	0,38	0,43	5,71	6,49	0,11
167	То же	800	0,84	0,21	7	10	0,32	0,34	4,60	5,00	0,14
168	То же	600	0,84	0,14	7	10	0,21	0,24	3,23	3,64	0,17
169	То же	400	0,84	0,11	7	10	0,13	0,15	2,07	2,35	0,23
170	Газо- и пенобетон на известняковом вяжущем	1000	0,84	0,31	12	18	0,48	0,55	6,83	7,98	0,13
171	То же	800	0,84	0,23	11	16	0,39	0,45	6,07	7,03	0,16
172	То же	600	0,84	0,15	11	16	0,28	0,34	5,15	6,11	0,18
173	То же	500	0,84	0,13	11	16	0,22	0,28	4,56	5,55	0,235
174	Газо- и пенозолобе-тон на цементном вяжущем	1200	0,84	0,37	15	22	0,60	0,66	7,99	9,18	0,085
175	То же	1000	0,84	0,32	15	22	0,52	0,58	7,43	8,62	0,098
176	То же	800	0,84	0,23	15	22	0,41	0,47	6,61	7,60	0,12
Кирпичная кладка из сплошного кирпича											
177	Глиняного обыкно-венного на цемент-но-песчаном раство-ре	1800	0,88	0,56	1	2	0,7	0,81	9,2	10,12	0,11
178	Глиняного обыкно-венного на цемент-но-шлаковом рас-творе	1700	0,88	0,52	1,5	3	0,64	0,76	8,64	9,7	0,12
179	Глиняного обыкно-	1600	0,88	0,47	2	4	0,58	0,7	8,08	9,23	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	венного на цементно-перлитовом растворе										
180	Силикатного на цементно-песчаном растворе	1800	0,88	0,7	2	4	0,76	0,87	9,77	10,9	0,11
181	Трепельного на цементно-песчаном растворе	1200	0,88	0,35	2	4	0,47	0,52	6,26	6,49	0,19
182	То же	1000	0,88	0,29	2	4	0,41	0,47	5,35	5,96	0,23
183	Шлакового на цементно-песчаном растворе	1500	0,88	0,52	1,5	3	0,64	0,7	8,12	8,76	0,11
	Кирпичная кладка из пустотного кирпича										
184	Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м^3 (брутто) на цементно-песчаном растворе	1600	0,88	0,47	1	2	0,58	0,64	7,91	8,48	0,14
185	Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м^3 (брутто) на цементно-песчаном растворе	1400	0,88	0,41	1	2	0,52	0,58	7,01	7,56	0,16
186	Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м^3 (брутто) на цементно-песчаном растворе	1200	0,88	0,35	1	2	0,47	0,52	6,16	6,62	0,17
187	Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе	1500	0,88	0,64	2	4	0,7	0,81	8,59	9,63	0,13
188	Силикатного четырнадцати- пустотного на цементно-песчаном растворе	1400	0,88	0,52	2	4	0,64	0,76	7,93	9,01	0,14
	Дерево и изделия из него										
189	Сосна и ель поперек волокон	500	2,3	0,09	15	20	0,14	0,18	3,87	4,54	0,06
190	Сосна и ель вдоль волокон	500	2,3	0,18	15	20	0,29	0,35	5,56	6,33	0,32
191	Дуб поперек волокон	700	2,3	0,1	10	15	0,18	0,23	5,0	5,86	0,05
192	Дуб вдоль волокон	700	2,3	0,23	10	15	0,35	0,41	6,9	7,83	0,3
193	Фанера клееная	600	2,3	0,12	10	13	0,15	0,18	4,22	4,73	0,02
194	Картон облицовочный	1000	2,3	0,18	5	10	0,21	0,23	6,2	6,75	0,06
195	Картон строитель-	650	2,3	0,13	6	12	0,15	0,18	4,26	4,89	0,083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ный многослойный										
Конструкционные материалы											
Бетоны											
196	Железобетон	2500	0,84	1,69	2	3	1,92	2,04	17,98	18,95	0,03
197	Бетон на гравии или щебне из природного камня	2400	0,84	1,51	2	3	1,74	1,86	16,77	17,88	0,03
198	Раствор цементно-песчаный	1800	0,84	0,58	2	4	0,76	0,93	9,6	11,09	0,09
199	Раствор сложный (песок, известь, цемент)	1700	0,84	0,52	2	4	0,7	0,87	8,95	10,42	0,098
200	Раствор известково-песчаный	1600	0,84	0,47	2	4	0,7	0,81	8,69	9,76	0,12
Облицовка природным камнем											
201	Гранит, гнейс и базальт	2800	0,88	3,49	0	0	3,49	3,49	25,04	25,04	0,008
202	Мрамор	2800	0,88	2,91	0	0	2,91	2,91	22,86	22,86	0,008
203	Известняк	2000	0,88	0,93	2	3	1,16	1,28	12,77	13,7	0,06
204	То же	1800	0,88	0,7	2	3	0,93	1,05	10,85	11,77	0,075
205	То же	1600	0,88	0,58	2	3	0,73	0,81	9,06	9,75	0,09
206	То же	1400	0,88	0,49	2	3	0,56	0,58	7,42	7,72	0,11
207	Туф	2000	0,88	0,76	3	5	0,93	1,05	11,68	12,92	0,075
208	То же	1800	0,88	0,56	3	5	0,7	0,81	9,61	10,76	0,083
209	То же	1600	0,88	0,41	3	5	0,52	0,64	7,81	9,02	0,09
210	То же	1400	0,88	0,33	3	5	0,43	0,52	6,64	7,6	0,098
211	То же	1200	0,88	0,27	3	5	0,35	0,41	5,55	6,25	0,11
212	То же	1000	0,88	0,21	3	5	0,24	0,29	4,2	4,8	0,11
Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов											
213	Листы асбестоцементные плоские	1800	0,84	0,35	2	3	0,47	0,52	7,55	8,12	0,03
214	То же	1600	0,84	0,23	2	3	0,35	0,41	6,14	6,8	0,03
215	Битумы нефтяные строительные и кровельные	1400	1,68	0,27	0	0	0,27	0,27	6,8	6,8	0,008
216	То же	1200	1,68	0,22	0	0	0,22	0,22	5,69	5,69	0,008
217	То же	1000	1,68	0,17	0	0	0,17	0,17	4,56	4,56	0,008
218	Асфальтобетон	2100	1,68	1,05	0	0	1,05	1,05	16,43	16,43	0,008
219	Рубероид, пергамин, толь	600	1,68	0,17	0	0	0,17	0,17	3,53	3,53	-
220	Техноэласт	1200	1,68	0,22	0	0	0,22	0,22	5,69	5,69	0,00036
221	Техноэласт	1200	1,68	0,22	0	0	0,22	0,22	5,69	5,69	0,00036
222	Унифлекс	1150	1,68	0,22	0	0	0,22	0,22	5,69	5,69	0,00036
223	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей	1800	1,47	0,38	0	0	0,38	0,38	8,56	8,56	0,002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	подоснове										
224	То же	1600	1,47	0,33	0	0	0,33	0,33	7,52	7,52	0,002
225	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе	1800	1,47	0,35	0	0	0,35	0,35	8,22	8,22	0,002
226	То же	1600	1,47	0,29	0	0	0,29	0,29	7,05	7,05	0,002
227	То же	1400	1,47	0,2	0	0	0,23	0,23	5,87	5,87	0,002
Металлы и стекло											
228	Сталь стержневая арматурная	7850	0,482	58	0	0	58	58	126,5	126,5	0
229	Чугун	7200	0,482	50	0	0	50	50	112,5	112,5	0
230	Алюминий	2600	0,84	221	0	0	221	221	187,6	187,6	0
231	Медь	8500	0,42	407	0	0	407	407	326	326	0
232	Стекло оконное	2500	0,84	0,76	0	0	0,76	0,76	10,79	10,79	0

Примечания

1 Расчетные значения коэффициента теплоусвоения (при периоде 24 ч) материала в конструкции вычислены по формуле

$$s = 0,27\sqrt{\lambda \rho_0 (c_0 + 0,0419w)},$$

где λ, ρ_0, c_0, w - принимают по соответствующим графам настоящей таблицы.

2 Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при влажности материала w,%, равной нулю.

Библиография

[1]	Свод правил СП 23-101-2004	Проектирование тепловой защиты зданий
[2]	Свод правил СП 44.13330.2011	СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания
[3]	Свод правил СП 54.13330.2011	СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
[4]	Строительные нормы и правила СНиП 31-06—2009	Общественные здания и сооружения
[5]	Строительные нормы и правила СНиП 2.10.03—84	Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения
[6]	Строительные нормы и правила СНиП 2.10.03—84	Холодильники
[7]	Строительные нормы и правила СНиП 23-01—99*	Строительная климатология
[8]	Строительные нормы и правила СНиП 31-05—2003	Общественные здания административного назначения
[9]	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1002—00	Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям
[10]	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.548—96	Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

УДК 697.1 ОКС 91.120.10

Ключевые слова: тепловая защита зданий, энергопотребление, энергосбережение, энергетическая эффективность, энергетический паспорт, теплоизоляция, контроль теплотехнических показателей, воздухопроницаемость, паропроницаемость, теплоустойчивость, теплоусвоение, удельная теплозащитная характеристика, удельная вентиляционная характеристика